

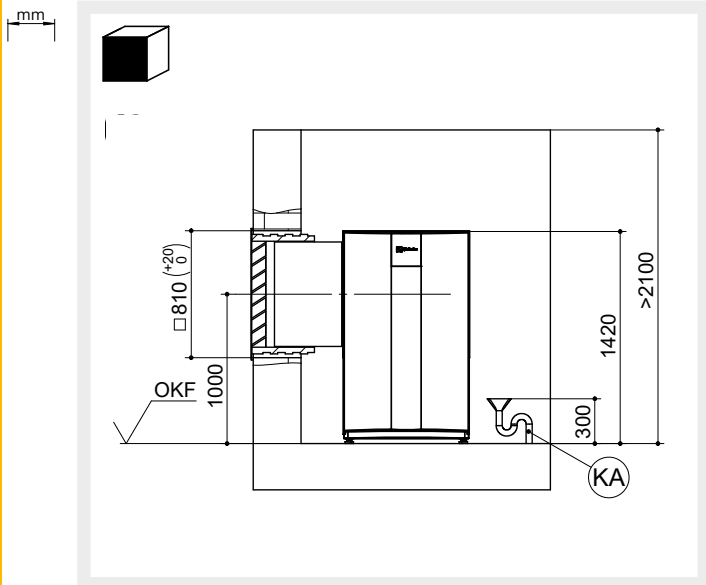


Kanalsystem EPP - Eckaufstellung kurz, Ausblas links


LUFT/WASSER
innen

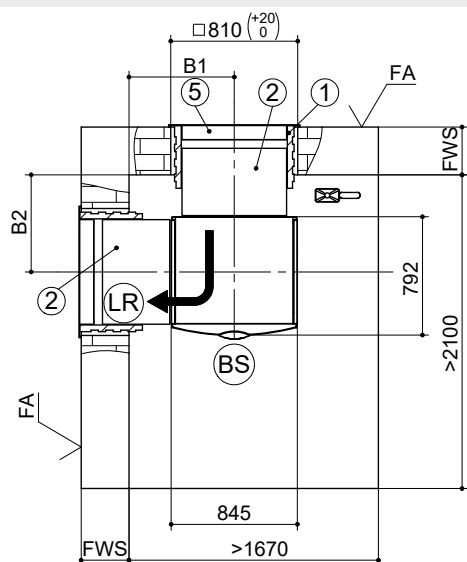

Einbau Lichtschacht

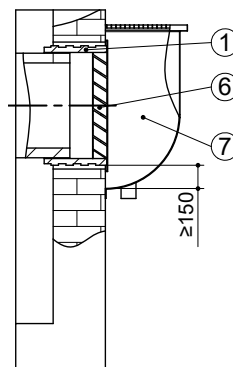

Mindestabstände Service

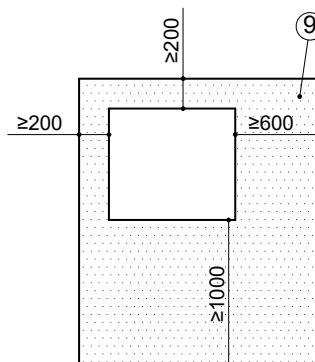

Legende

OKF Oberkante Fertigfussboden

FA Fertigaussenfassade

LR Luftrichtung

BS Bedienseite

FWS Fertigwandstärke

KA Kondensatablauf

B1 Fertigwandstärke 240 bis 320 760 mm

Fertigwandstärke 320 bis 400 680 mm

B2 Fertigwandstärke 240 bis 320 730 mm

Fertigwandstärke 320 bis 400 650 mm

1 Wanddurchführung WDF 700: 800 x 800 x 420 mm

2 Luftkanal LKGK 700: 700 x 700 x 450 mm

5 Einbau über Erdgleiche

Wetterschutzgitter WSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm

6 Einbau im Lichtschacht

Regenschutzgitter RSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm

- 7** Bauseits:
Lichtschacht mit Wasserablauf, min. 0,6 m² freier Querschnitt
- 9** Mindestabstände Service
Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert werden, müssen die Luftkanäle eingekürzt werden. **Dies hat eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!**


! Platzsparende Aufstellung
Bei der platzsparenden Aufstellung wird die Gerätezugeänglichkeit auf der Ausblasseite und damit der Installations- und Servicekomfort eingeschränkt. Für umfangreiche Servicearbeiten kann es erforderlich sein das Gerät auszubauen. Es ist mit höheren Schallwerten zu rechnen.

! Lieferung ab Werk: Ausblas rechts, der Umbau auf Ausblas links muss auf der Baustelle gemäss Betriebsanleitung vorgenommen werden.





Kanalsystem EPP - Eckaufstellung kurz, Ausblas rechts


mm

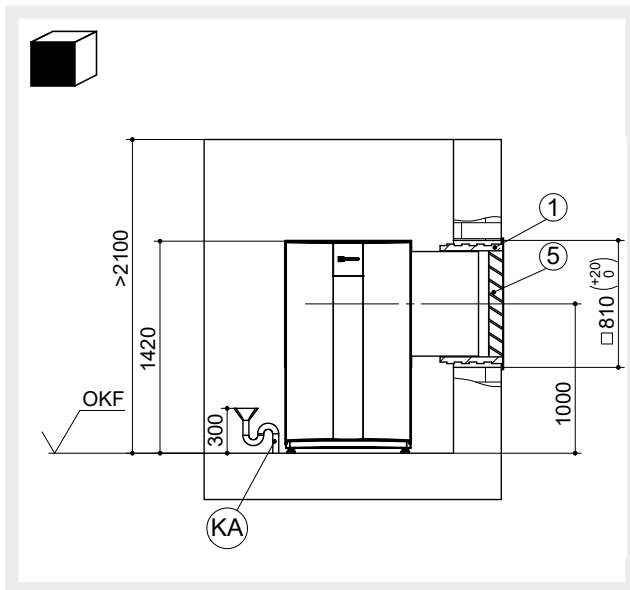

Einbau Lichtschacht

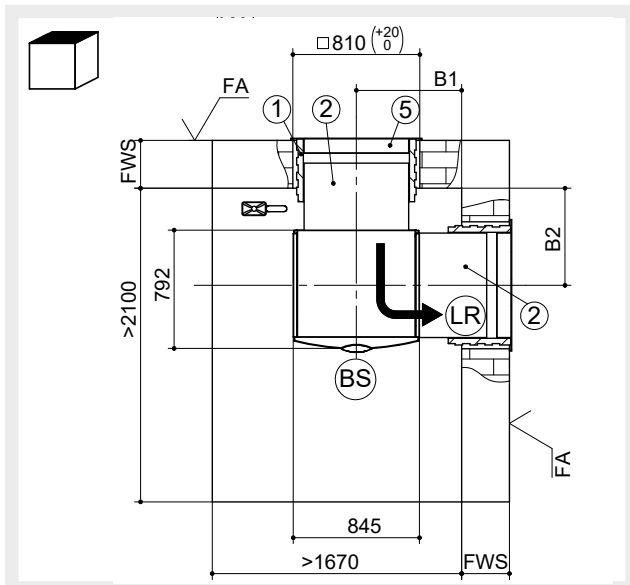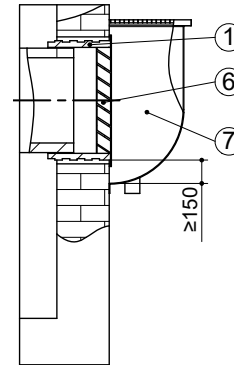

Mindestabstände Service

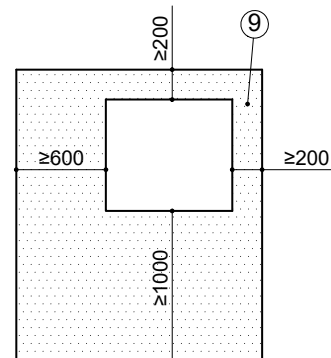

Legende

OKF Oberkante Fertigfußboden

FA Fertigaussenfassade

LR Lufrichtung

BS Bedienseite

FWS Fertigwandstärke

KA Kondensatablauf

B1 Fertigwandstärke 240 bis 320 760 mm

Fertigwandstärke 320 bis 400 680 mm

B2 Fertigwandstärke 240 bis 320 730 mm

Fertigwandstärke 320 bis 400 650 mm

1 Wanddurchführung WDF 700: 800 x 800 x 420 mm

2 Luftkanal LKGK 700: 700 x 700 x 450 mm

5 Einbau über Erdgleiche

Wetterschutzgitter WSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm

6 Einbau im Lichtschacht

Regenschutzgitter RSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm

7 Bauseits:
Lichtschacht mit Wasserablauf, min. 0,6 m² freier Querschnitt

9 Mindestabstände Service

Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert werden, müssen die Luftkanäle eingekürzt werden. **Dies hat eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!**


! Platzsparende Aufstellung

Bei der platzsparenden Aufstellung wird die Gerätezugeänglichkeit auf der Ausblasseite und damit der Installations- und Servicekomfort eingeschränkt. Für umfangreiche Servicearbeiten kann es erforderlich sein das Gerät auszubauen. Es ist mit höheren Schallwerten zu rechnen.





Kanalsystem EPP - Eckaufstellung lang, Ausblas links


mm

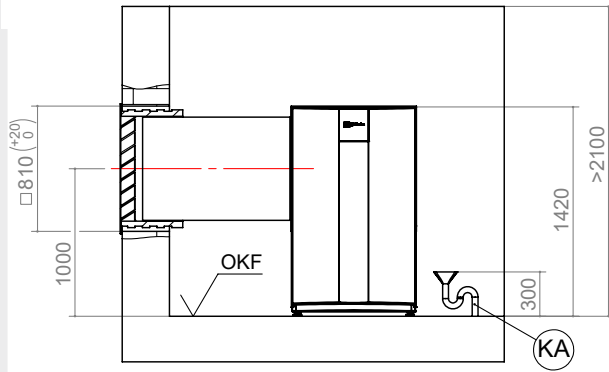

Einbau Lichtschacht

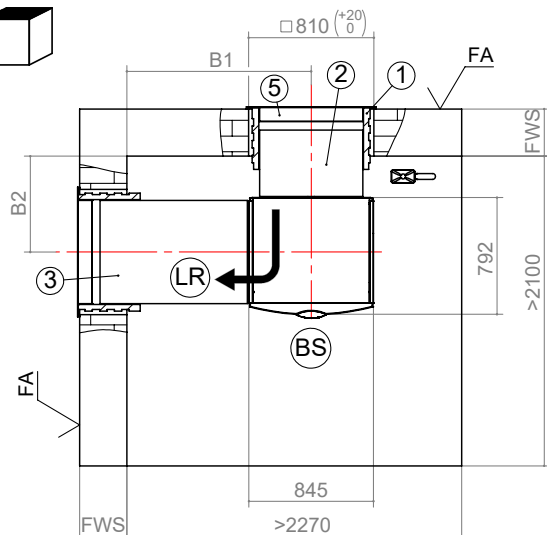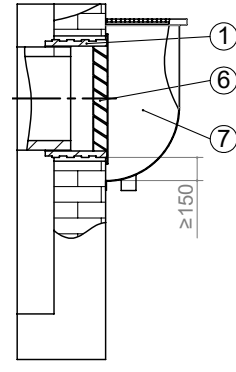

Mindestabstände Service

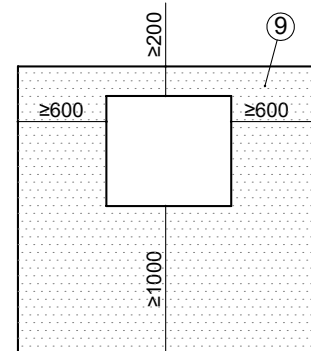

Legende

OKF Oberkante Fertigfussboden

FA Fertigaussenfassade

LR Luftrichtung

BS Bedienseite

FWS Fertigwandstärke

KA Kondensatablauf

B1 Fertigwandstärke 240 bis 320 1330 mm

Fertigwandstärke 320 bis 400 1250 mm

B2 Fertigwandstärke 240 bis 320 730 mm

Fertigwandstärke 320 bis 400 650 mm

1 Wanddurchführung WDF 700: 800 x 800 x 420 mm

2 Luftkanal LKGK 700: 700 x 700 x 450 mm

3 Luftkanal LKGL 700: 700 x 700 x 1000 mm

5 Einbau über Erdgleiche

Wetterschutzgitter WSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm

6 Einbau im Lichtschacht

Regenschutzgitter RSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm

- 7** Bauseits:
Lichtschacht mit Wasserablauf, min. 0,6 m² freier Querschnitt
- 9** Mindestabstände Service
Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert werden, müssen die Luftkanäle eingekürzt werden. **Dies hat eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!**




Lieferung ab Werk: Ausblas rechts, der Umbau auf Ausblas links muss auf der Baustelle gemäss Betriebsanleitung vorgenommen werden.





Kanalsystem EPP - Eckaufstellung lang, Ausblas rechts


mm

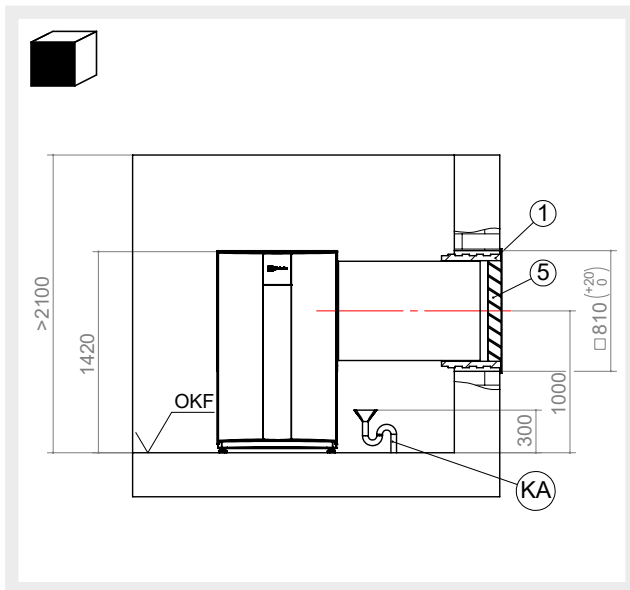

Einbau Lichtschacht

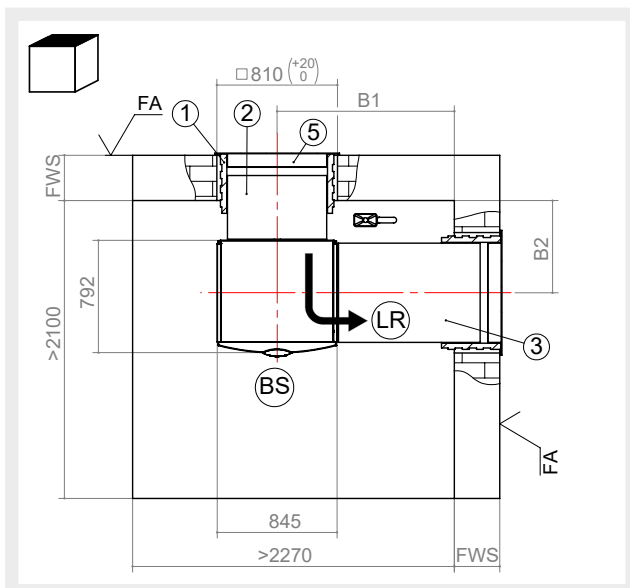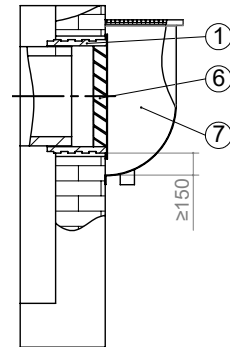

Mindestabstände Service

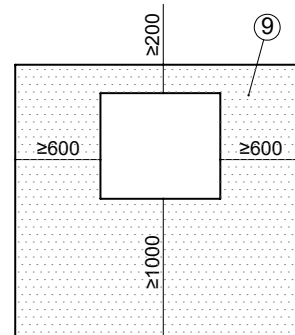

Legende

OKF Oberkante Fertigfußboden

FA Fertigaussenfassade

LR Luftrichtung

BS Bedienseite

FWS Fertigwandstärke

KA Kondensatablauf

B1 Fertigwandstärke 240 bis 320 1330 mm

Fertigwandstärke 320 bis 400 1250 mm

B2 Fertigwandstärke 240 bis 320 730 mm

Fertigwandstärke 320 bis 400 650 mm

1 Wanddurchführung WDF 700: 800 x 800 x 420 mm

2 Luftkanal LKGK 700: 700 x 700 x 450 mm

3 Luftkanal LKGL 700: 700 x 700 x 1000 mm

5 Einbau über Erdgleiche


Wetterschutzgitter WSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm

6 Einbau im Lichtschacht

Regenschutzgitter RSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm


7 Bauseits:
Lichtschacht mit Wasserablauf, min. 0,6 m² freier Querschnitt

9 Mindestabstände Service
Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert werden, müssen die Luftkanäle eingekürzt werden. **Dies hat eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!**





Kanalsystem EPP - Fassadenaufstellung kurz, Ausblas links


mm

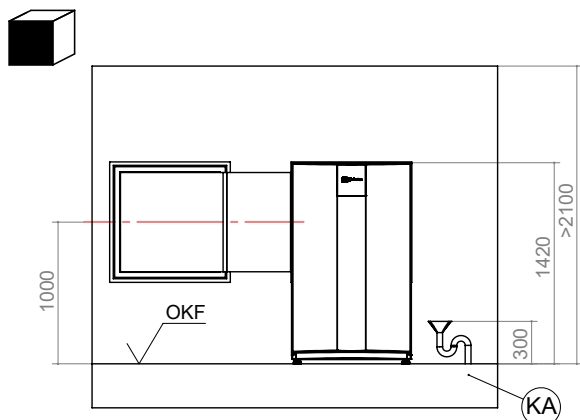

Einbau Lichtschacht

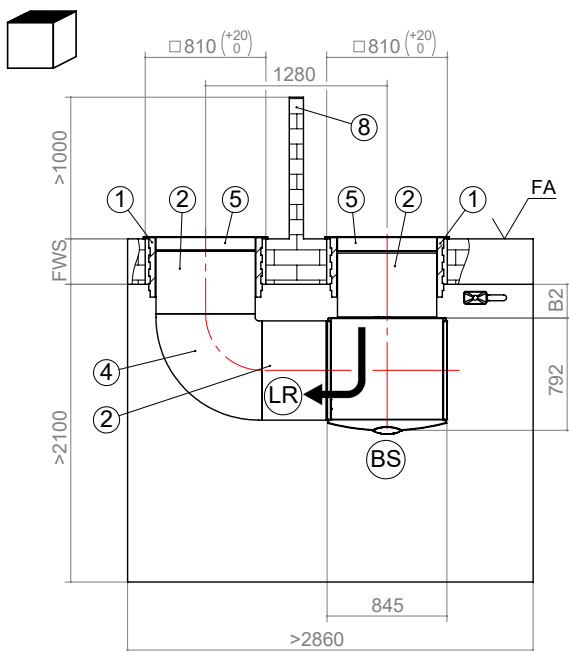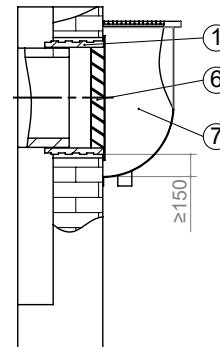

Mindestabstände Service

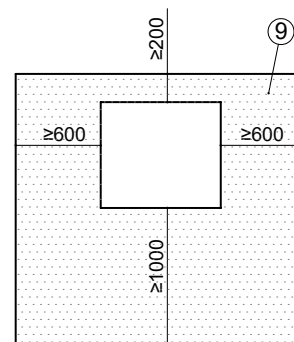


Legende

- OKF** Oberkante Fertigfussboden
- FA** Fertigaussenfassade
- LR** Lufttrichtung
- BS** Bedienseite
- FWS** Fertigwandstärke
- KA** Kondensatablauf
- B2** Fertigwandstärke 240 bis 320 355 mm
Fertigwandstärke 320 bis 400 275 mm
- 1** Wanddurchführung WDF 700: 800 x 800 x 420 mm
- 2** Luftkanal LKGK 700: 700 x 700 x 450 mm
- 4** Luftkanalbogen LKB 700: 700 x 700 x 750 mm
- 5** Einbau über Erdgleiche
Wetterschutzgitter WSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm
- 6** Einbau im Lichtschacht
Regenschutzgitter RSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm

- 7** Bauseits:
Lichtschacht mit Wasserablauf, min. 0,6 m² freier Querschnitt
- 8** Lufttechnische Trennung Tiefe ≥ 1000 mm
Höhe bei
Einbau in Lichtschacht: ≥ 1000 mm
Einbau über Erdgleiche: ≥ 1500 mm
Über Wetterschutzgitter: ≥ 300 mm
- 9** Mindestabstände Service
Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert werden, müssen die Luftkanäle eingekürzt werden. **Dies hat eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!**




Lieferung ab Werk: Ausblas rechts, der Umbau auf Ausblas links muss auf der Baustelle gemäss Betriebsanleitung vorgenommen werden.





Kanalsystem EPP - Fassadenaufstellung kurz, Ausblas rechts


mm

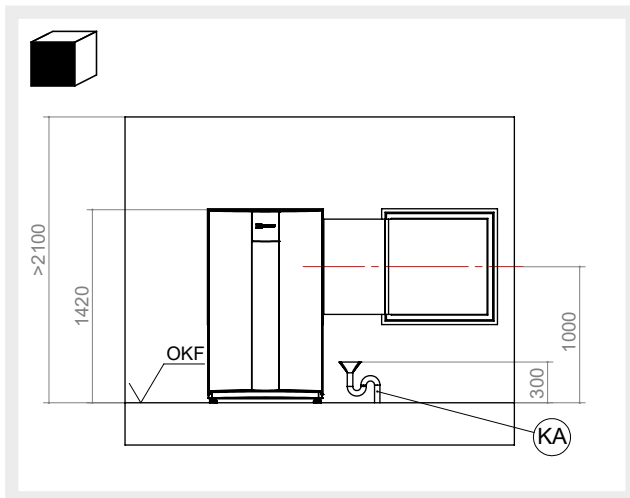

Einbau Lichtschacht

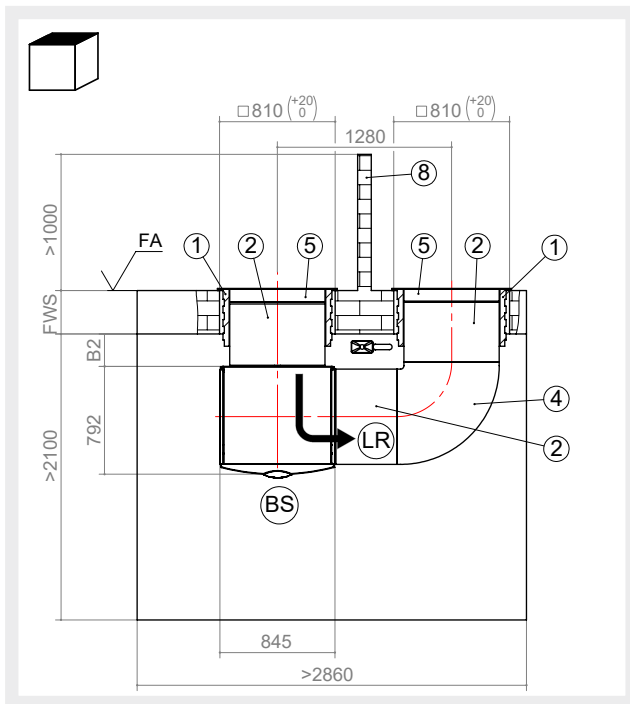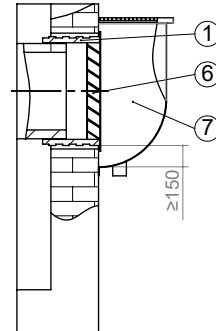

Mindestabstände Service


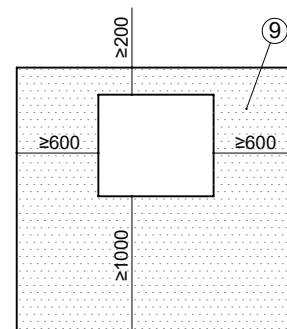


Legende

- OKF** Oberkante Fertigfussboden
- FA** Fertigaussenfassade
- LR** Luftrichtung
- BS** Bedienseite
- FWS** Fertigwandstärke
- KA** Kondensatablauf
- B2** Fertigwandstärke 240 bis 320 355 mm
Fertigwandstärke 320 bis 400 275 mm
- 1** Wanddurchführung WDF 700: 800 x 800 x 420 mm
- 2** Luftkanal LKGK 700: 700 x 700 x 450 mm
- 4** Luftkanalbogen LKB 700: 700 x 700 x 750 mm
- 5** Einbau über Erdgleiche
Wetterschutzgitter WSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm
- 6** Einbau im Lichtschacht
Regenschutzgitter RSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm


- 7** Bauseits:
Lichtschacht mit Wasserablauf, min. 0,6 m² freier Querschnitt
- 8** Lufttechnische Trennung Tiefe ≥ 1000 mm
Höhe bei
Einbau in Lichtschacht: ≥ 1000 mm
Einbau über Erdgleiche: ≥ 1500 mm
Über Wetterschutzgitter: ≥ 300 mm
- 9** Mindestabstände Service
Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert werden, müssen die Luftkanäle eingekürzt werden. **Dies hat eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!**

LWV - Aufstellungsplan





Kanalsystem EPP - Fassadenaufstellung lang, Ausblas links


mm

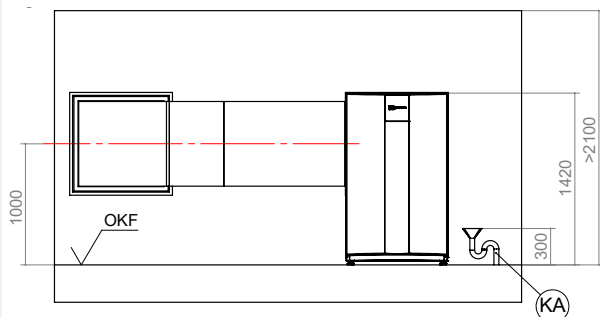

Einbau Lichtschacht

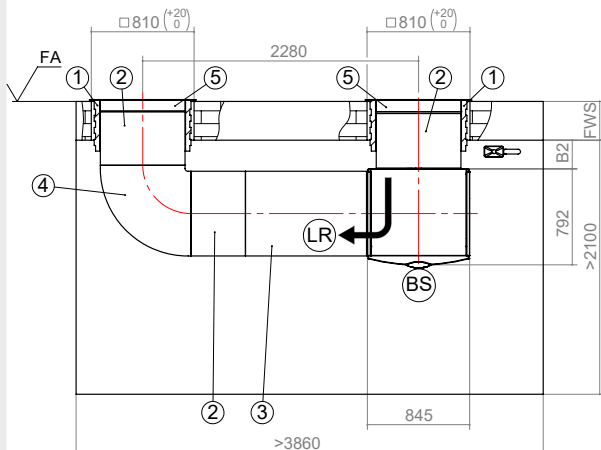

Mindestabstände Service




Legende

- OKF** Oberkante Fertigfussboden
- FA** Fertigaussenfassade
- LR** Luftrichtung
- BS** Bedienseite
- FWS** Fertigwandstärke
- KA** Kondensatablauf
- B2** Fertigwandstärke 240 bis 320 355 mm
Fertigwandstärke 320 bis 400 275 mm
- 1** Wanddurchführung WDF 700: 800 x 800 x 420 mm
- 2** Luftkanal LKGK 700: 700 x 700 x 450 mm
- 3** Luftkanal LKGL 700: 700 x 700 x 1000 mm
- 4** Luftkanalbogen LKB 700: 700 x 700 x 750 mm
- 5** Einbau über Erdgleiche
Wetterschutzgitter WSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm
- 6** Einbau im Lichtschacht
Regenschutzgitter RSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm
- 7** Bauseits:
Lichtschacht mit Wasserablauf, min. 0,6 m² freier Querschnitt

- 9** Mindestabstände Service
Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert werden, müssen die Luftkanäle eingekürzt werden. **Dies hat eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!**




Lieferung ab Werk: Ausblas rechts, der Umbau auf Ausblas links muss auf der Baustelle gemäss Betriebsanleitung vorgenommen werden.





Kanalsystem EPP - Fassadenaufstellung lang, Ausblas rechts


mm

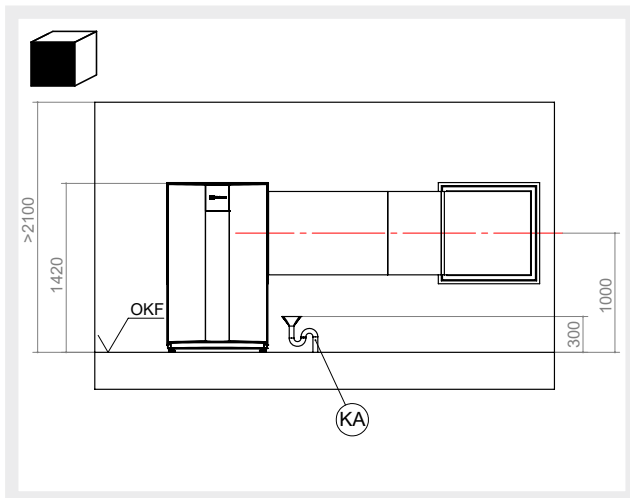

Einbau Lichtschacht

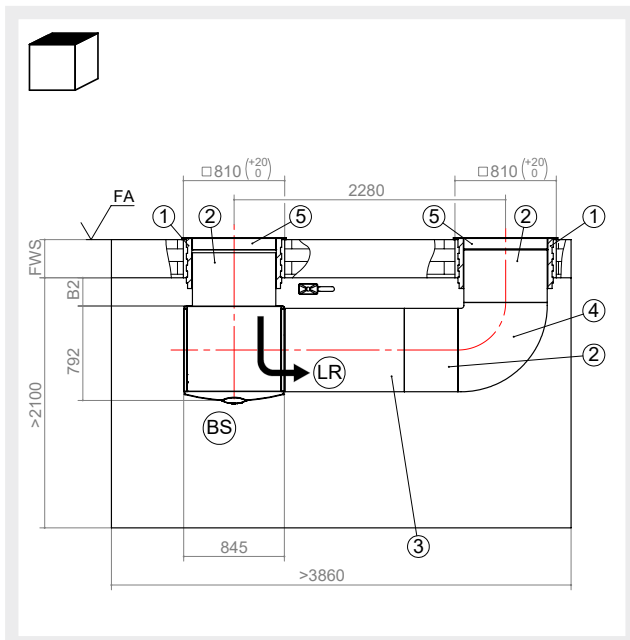

Mindestabstände Service



Legende

- OKF** Oberkante Fertigfußboden
- FA** Fertigaussenfassade
- LR** Luftrichtung
- BS** Bedienseite
- FWS** Fertigwandstärke
- KA** Kondensatablauf
- B2** Fertigwandstärke 240 bis 320 355 mm
Fertigwandstärke 320 bis 400 275 mm
- 1** Wanddurchführung WDF 700: 800 x 800 x 420 mm
- 2** Luftkanal LKGK 700: 700 x 700 x 450 mm
- 3** Luftkanal LKGL 700: 700 x 700 x 1000 mm
- 4** Luftkanalbogen LKB 700: 700 x 700 x 750 mm
- 5** Einbau über Erdgleiche
Wetterschutzgitter WSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm
- 6** Einbau im Lichtschacht
Regenschutzgitter RSG 700: (B x T x H) 845 x 105 x 850 mm
- 7** Bauseits:
Lichtschacht mit Wasserablauf, min. 0,6 m² freier Querschnitt

- 9** Mindestabstände Service
Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert werden, müssen die Luftkanäle eingekürzt werden. **Dies hat eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!**