


Eckaufstellung rechts

LW 251(L)

Ansicht:

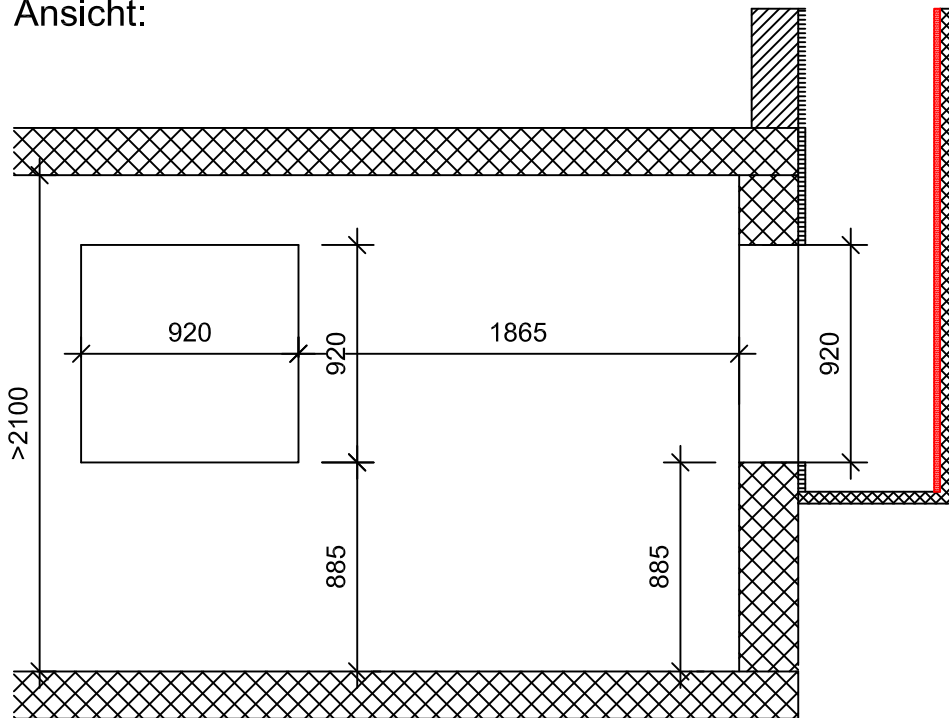


Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

DS:
Schalldämmmatte mit
Metallplatte H = 30mm

Erforderliche Türbreite:
900mm


Grundriss:

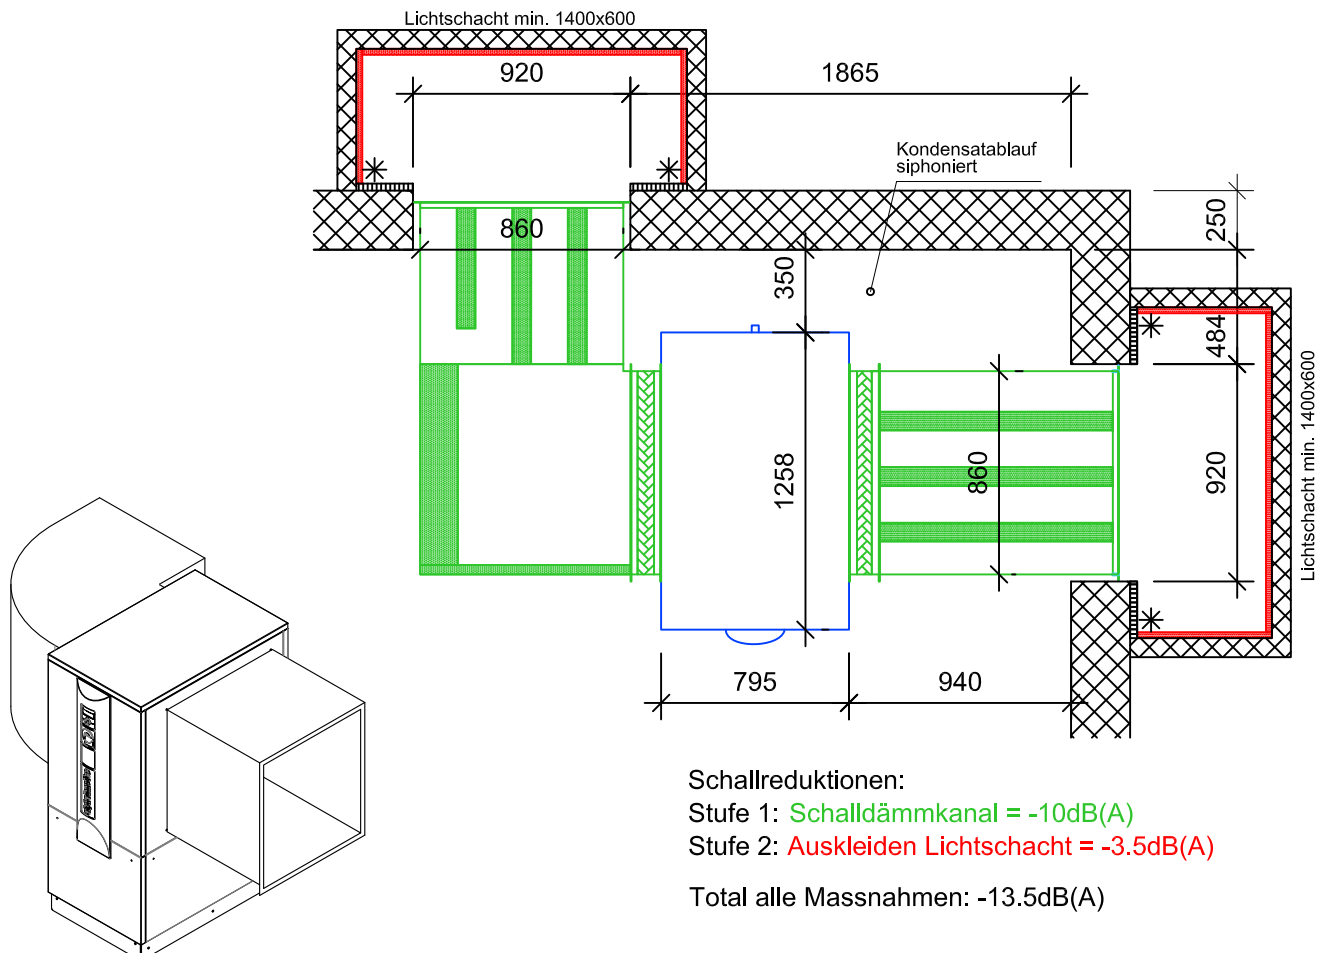

Eckaufstellung links

LW 251(L)

Ansicht:

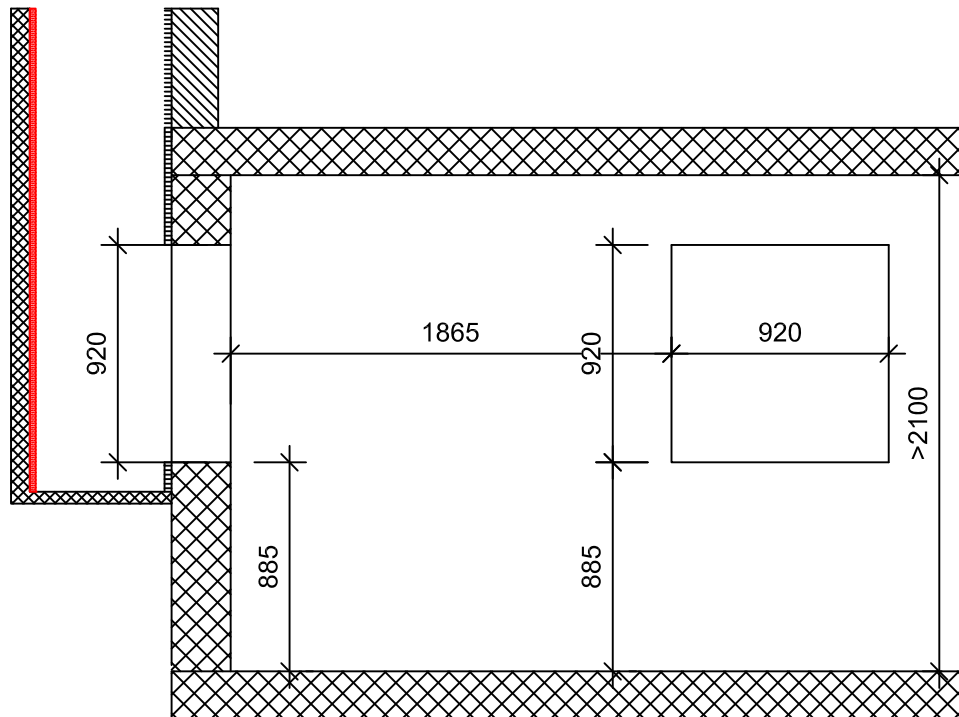

Achtung:

Höhenmasse ab fertig Boden oder Sockel


* Empfehlung
min. 30mm Isolation

DS:

Schalldämmmatte mit
Metallplatte H = 30mm

Erforderliche Türbreite:
900mm

Grundriss:

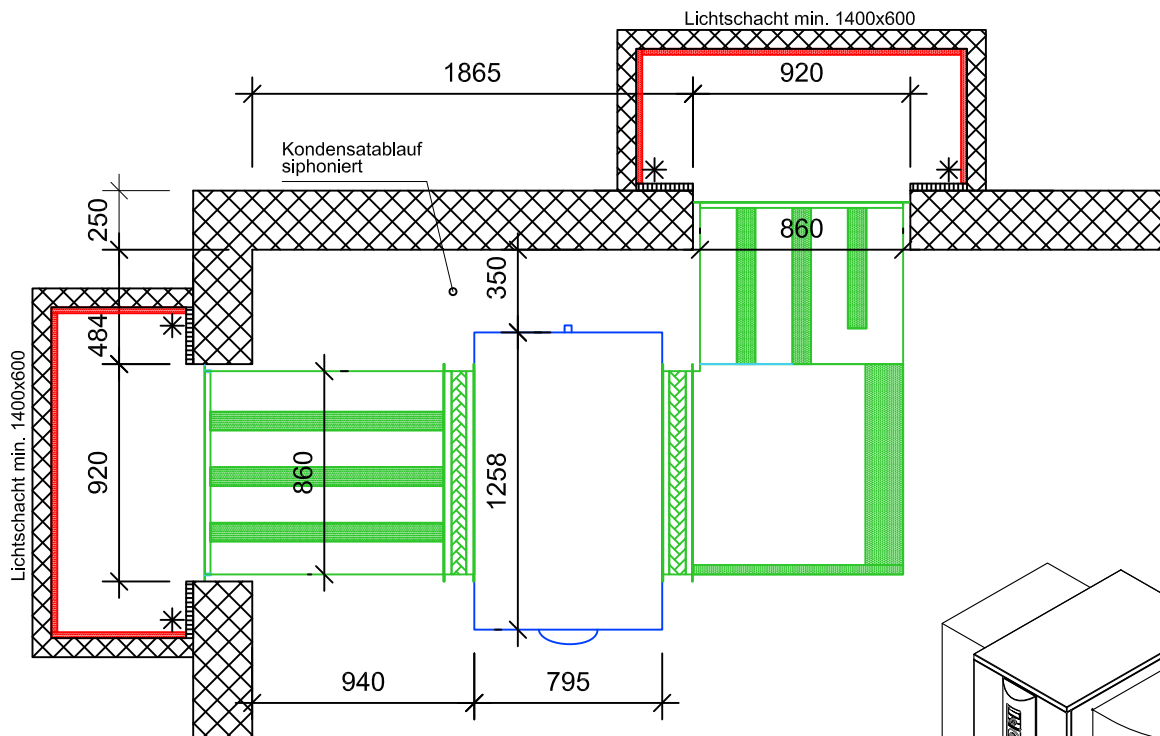


Schallreduktionen:

Stufe 1: **Schalldämmkanal = -10dB(A)**

Stufe 2: **Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A)**


Total alle Massnahmen: -13.5dB(A)

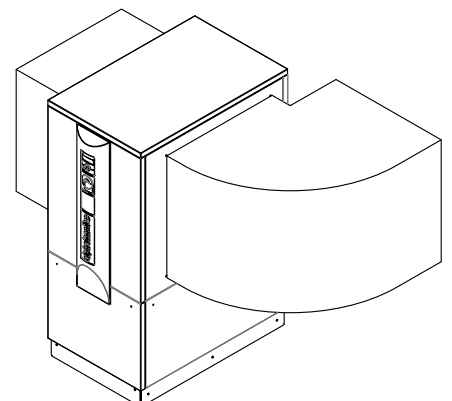

Fassadenaufstellung kurz

LW 251(L)

Ansicht:

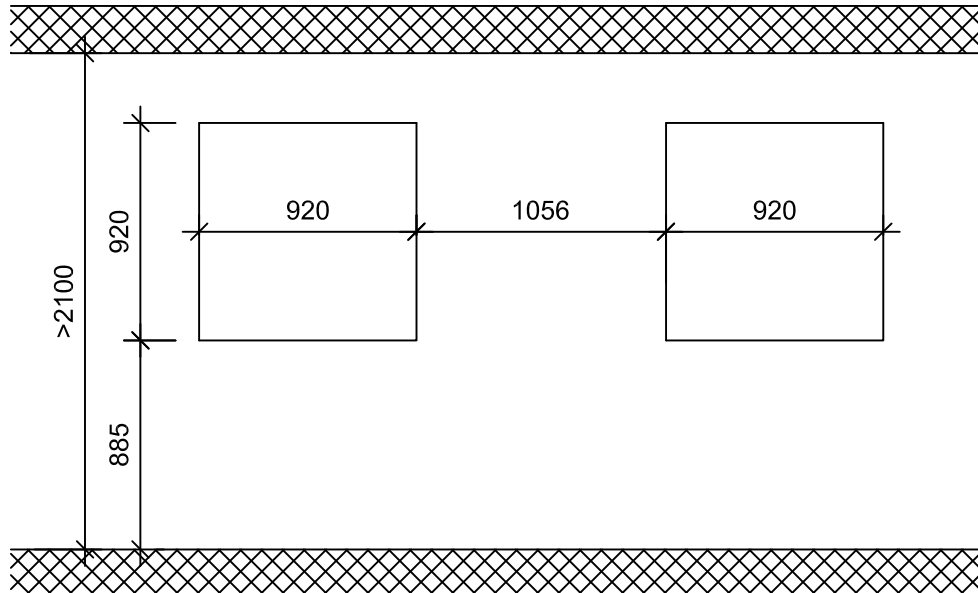


Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

DS:
Schalldämmmatte mit
Metallplatte H = 30mm

Erforderliche Türbreite:
900mm

Grundriss:

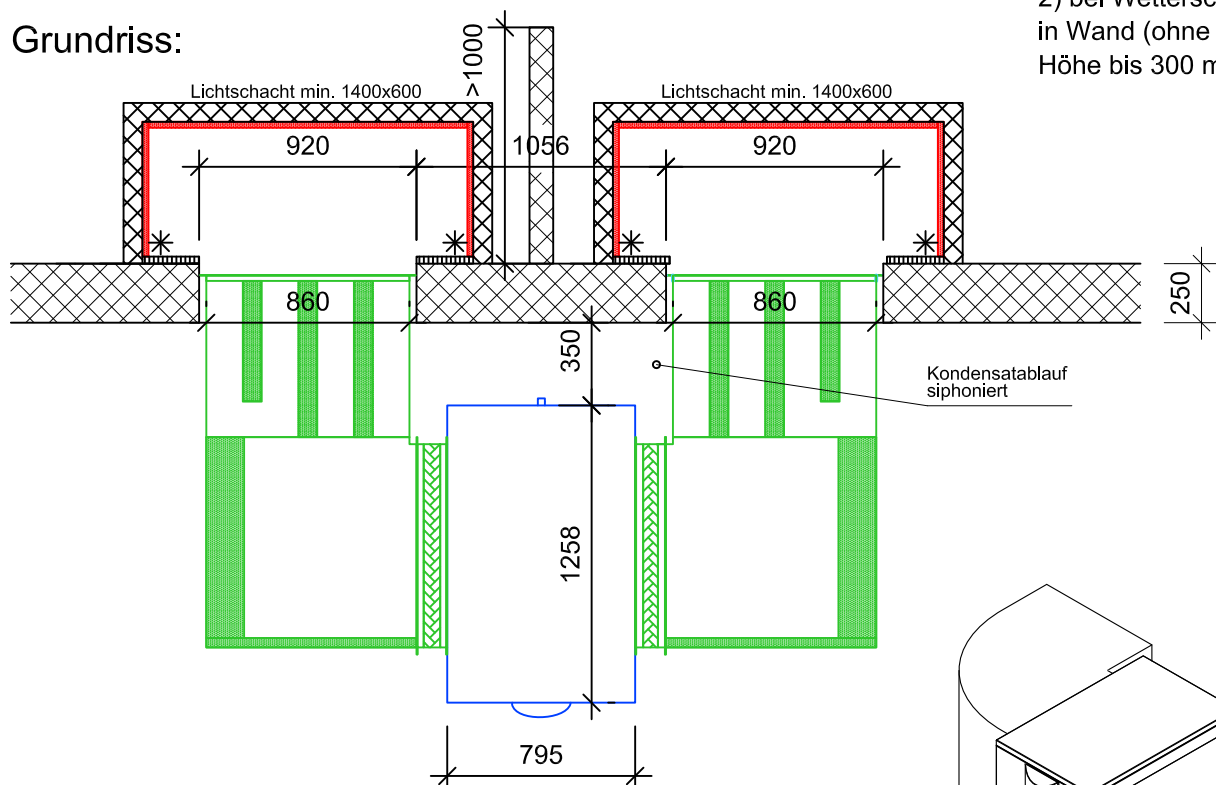


Lufttechnische Trennung
1) Höhe 1000mm über
Lichtschachtoberkannte
2) bei Wetterschutzgitter
in Wand (ohne Lichtschacht)
Höhe bis 300 mm über WSG

Schallreduktionen:

Stufe 1: **Schalldämmkanal = -11dB(A)**

Stufe 2: **Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A)**


Total alle Massnahmen: -14.5dB(A)

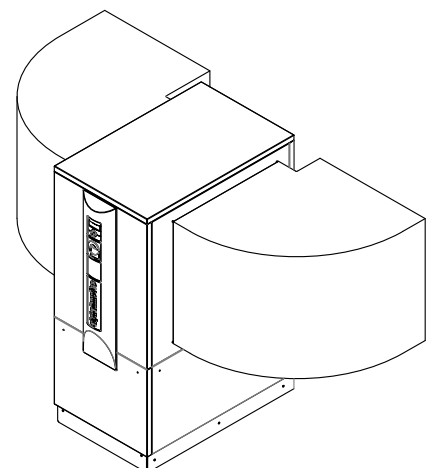

Fassadenaufstellung lang rechts

LW 251(L)

Ansicht:

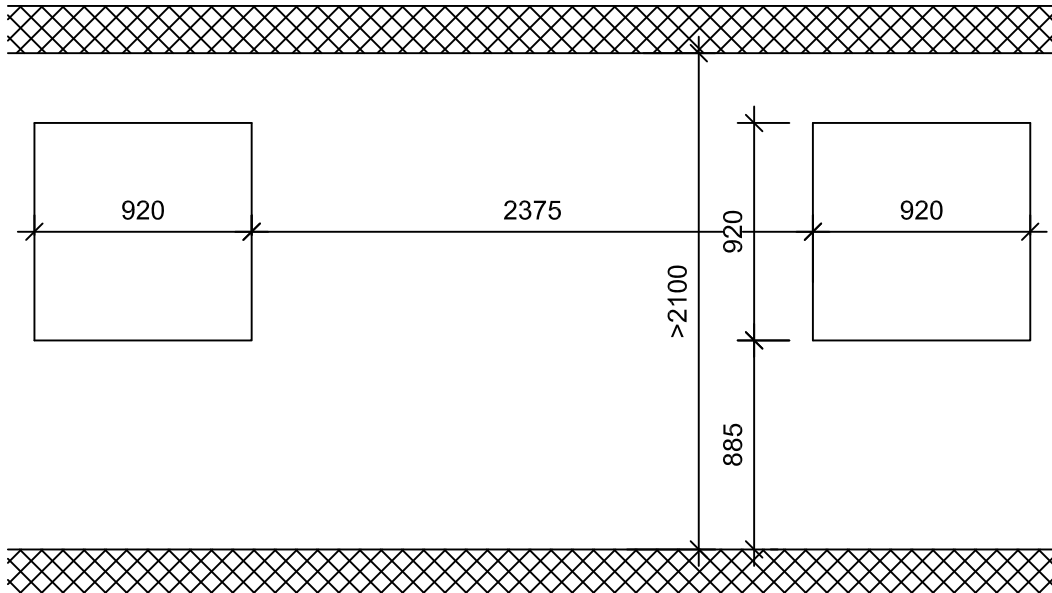


Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

DS:
Schalldämmmatte mit
Metallplatte H = 30mm

Erforderliche Türbreite:
900mm

Grundriss:

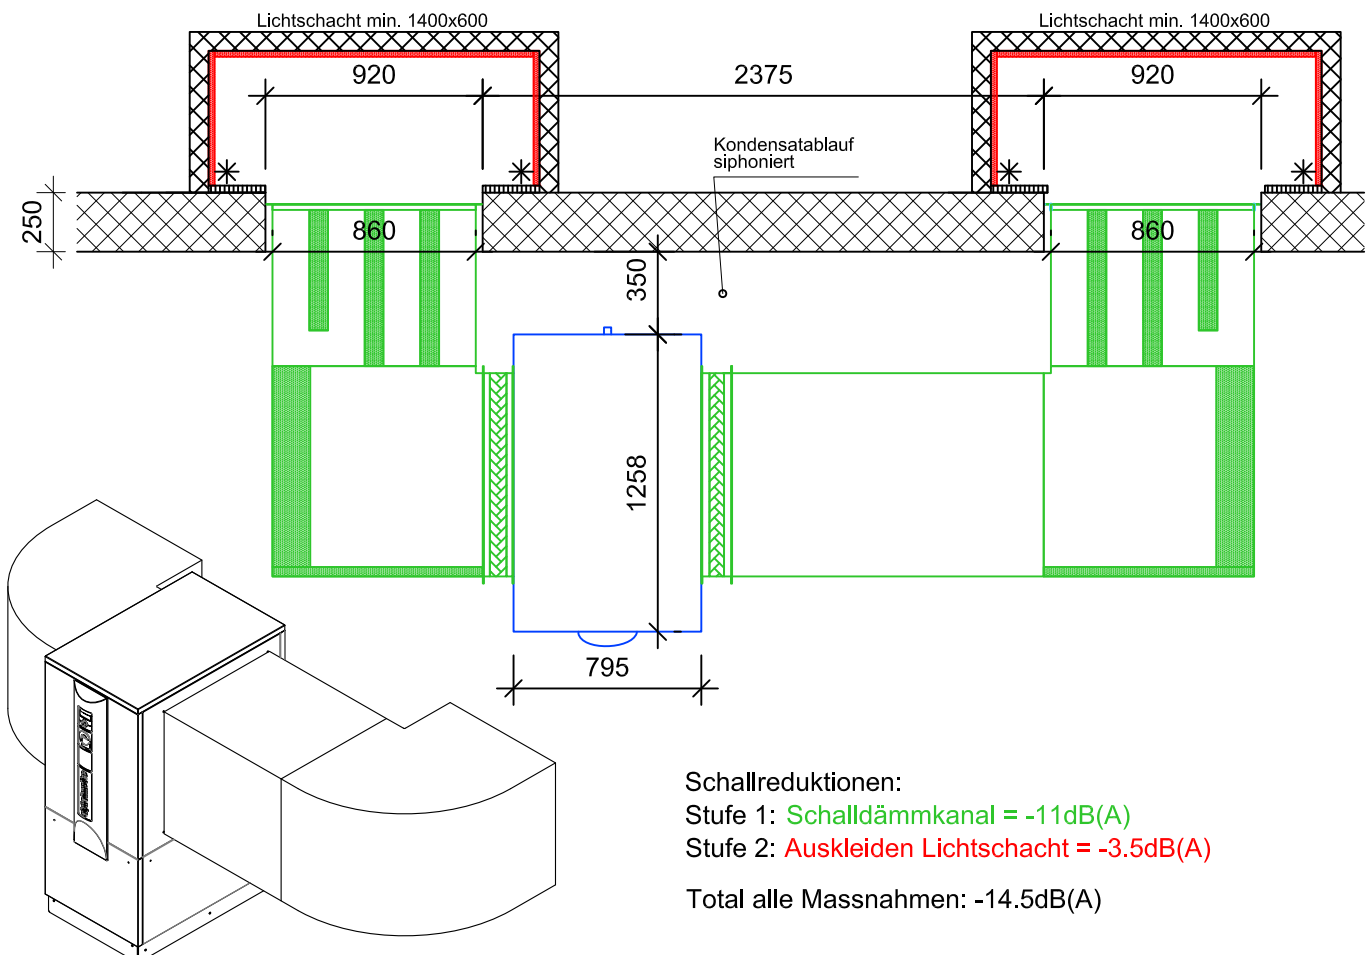

Fassadenaufstellung lang links

LW 251(L)


Ansicht:

Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

DS:
Schalldämmmatte mit
Metallplatte H = 30mm

Erforderliche Türbreite:
900mm

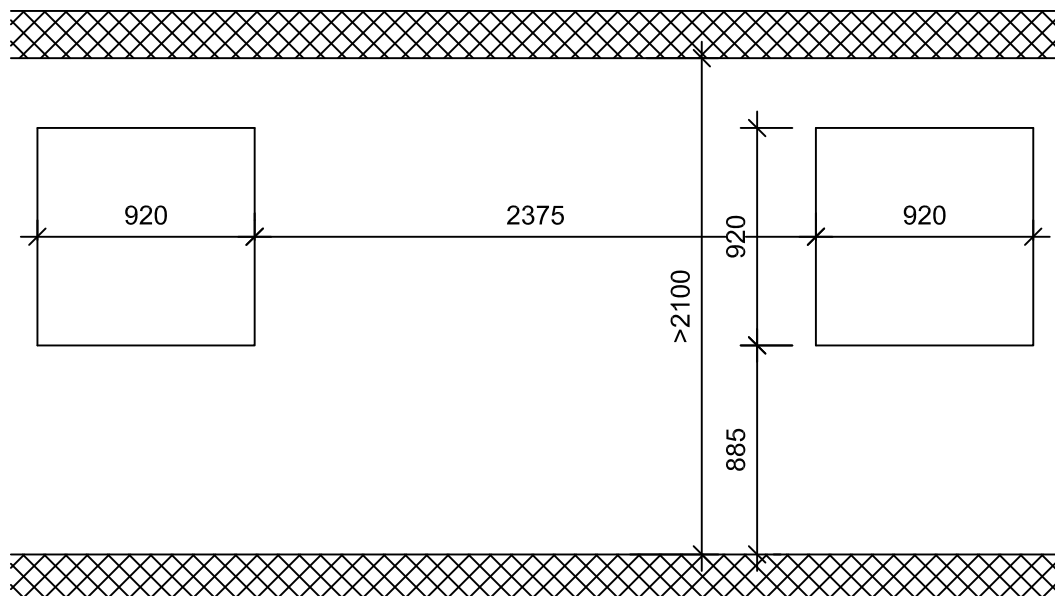

Grundriss:

