


## Eckaufstellung rechts

LW 140

Ansicht:

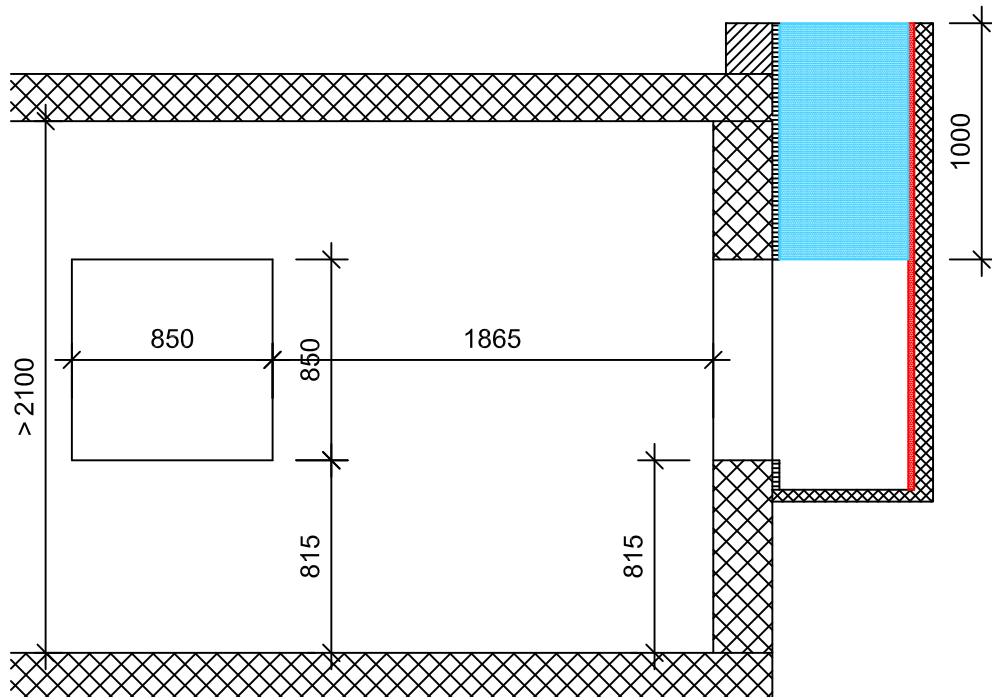


Achtung:  
Höhenmasse ab fertig  
Boden oder Sockel

\* Empfehlung  
min. 30mm Isolation

DS:  
Schalldämmmatte mit  
Metallplatte H = 30mm

Grundriss:

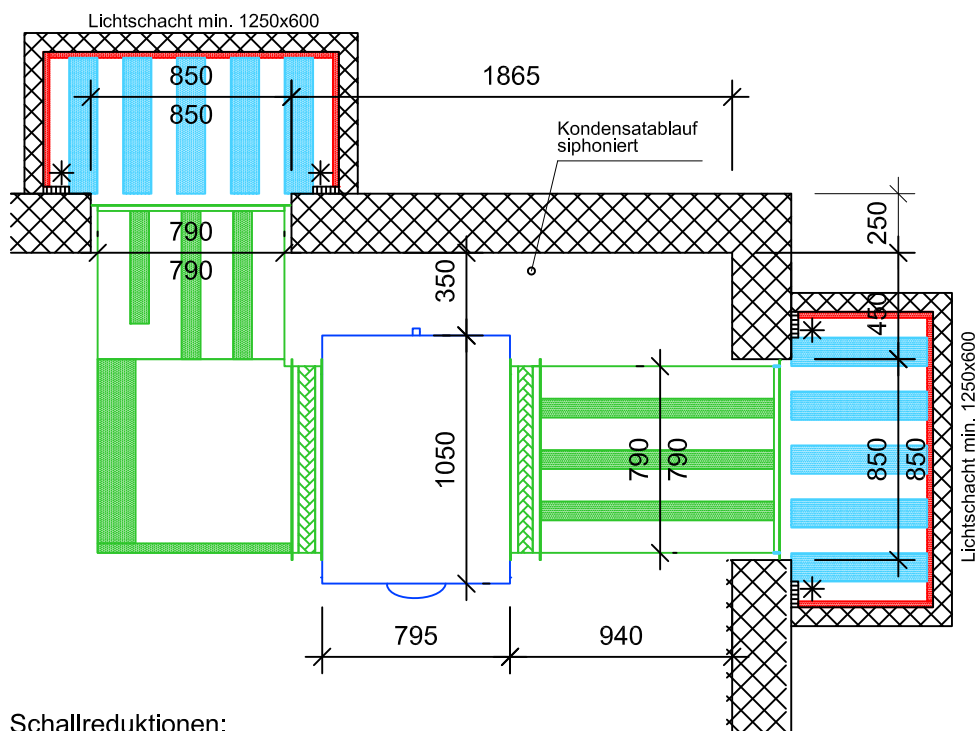


Schallreduktionen:

Stufe 1: Schalldämmkanal = -10dB(A)

Stufe 2: Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A)

Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A)

Total alle 3 Massnahmen: -22.5dB(A)

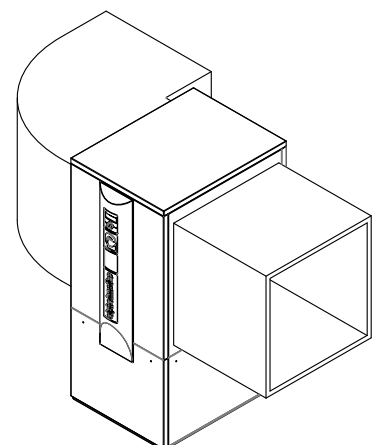

## LW 140

Technical drawing of a floor plan showing a room with a blue area, a red area, and a cross-hatched area. Dimensions are given in millimeters: 1000, 815, 1865, 850, and  $>2100$ .


DS:  
Schalldämmmatte mit  
Metallplatte  $H = 30\text{mm}$

Technical floor plan of a bathroom with the following dimensions and features:

- Overall Dimensions:**
  - Width: 1865
  - Depth: 250
- Lighting:**
  - Top: "Lichtschacht min. 1250x600" with three blue vertical bars, each 850 wide.
  - Left: "Lichtschacht min. 1250x600" with three blue vertical bars, each 850 wide.
  - Bottom Right: Green rectangular area with three green vertical bars, each 790 wide.
- Other Features:**
  - Central white rectangle: 1050 wide, 795 deep.
  - Green rectangular area: 940 wide, 790 deep.
  - Label: "Kondensatablauf siphoniert" (Condensate drain siphoned).

Stufe 1: **Schalldämmkanal** = -10dB(A)  
 Stufe 2: **Auskleiden Lichtschacht** = -3.5dB(A)  
 Stufe 3: **Schalldämmkulissen in LS** = -9dB(A)


Total alle 3 Massnahmen: -22.5dB(A)

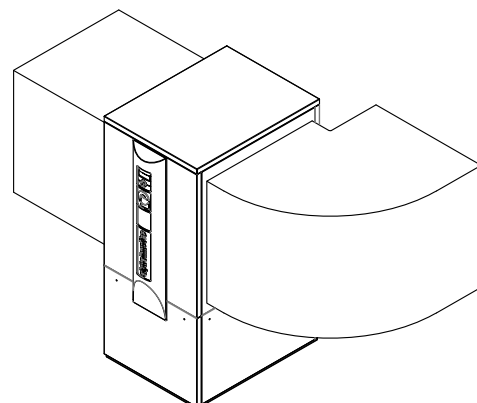

## Fassadenaufstellung kurz

LW 140

Ansicht:

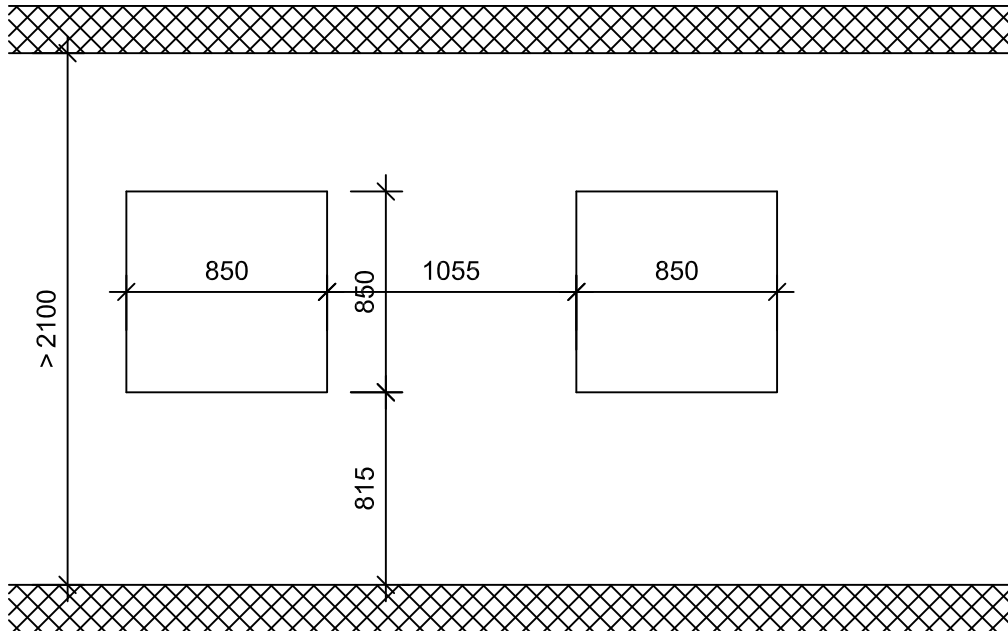


Achtung:  
Höhenmasse ab fertig  
Boden oder Sockel

\* Empfehlung  
min. 30mm Isolation

DS:  
Schalldämmmatte mit  
Metallplatte H = 30mm

Lufttechnische Trennung  
Höhe 1000 über  
Luftschachtoberkannte

Grundriss:

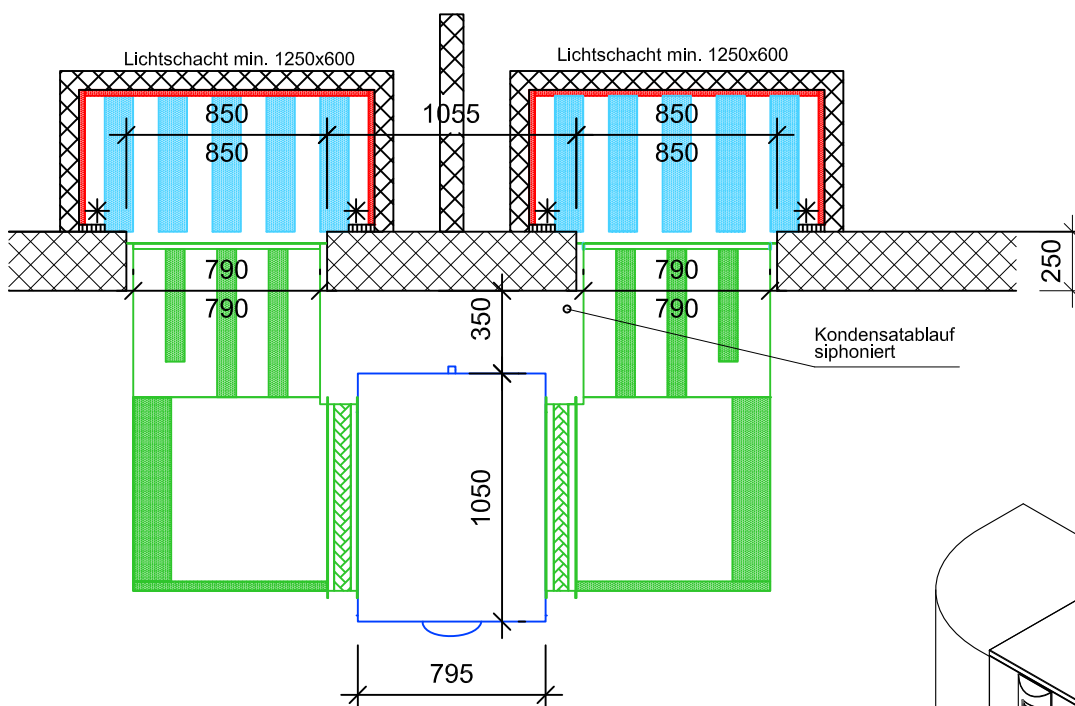


Schallreduktionen:

Stufe 1: Schalldämmkanal = -11dB(A)

Stufe 2: Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A)

Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A)


Total alle 3 Massnahmen: -23.5dB(A)

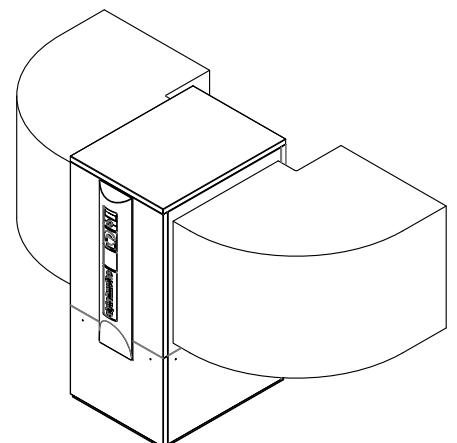

## Fassadenaufstellung lang rechts

LW 140

Ansicht:

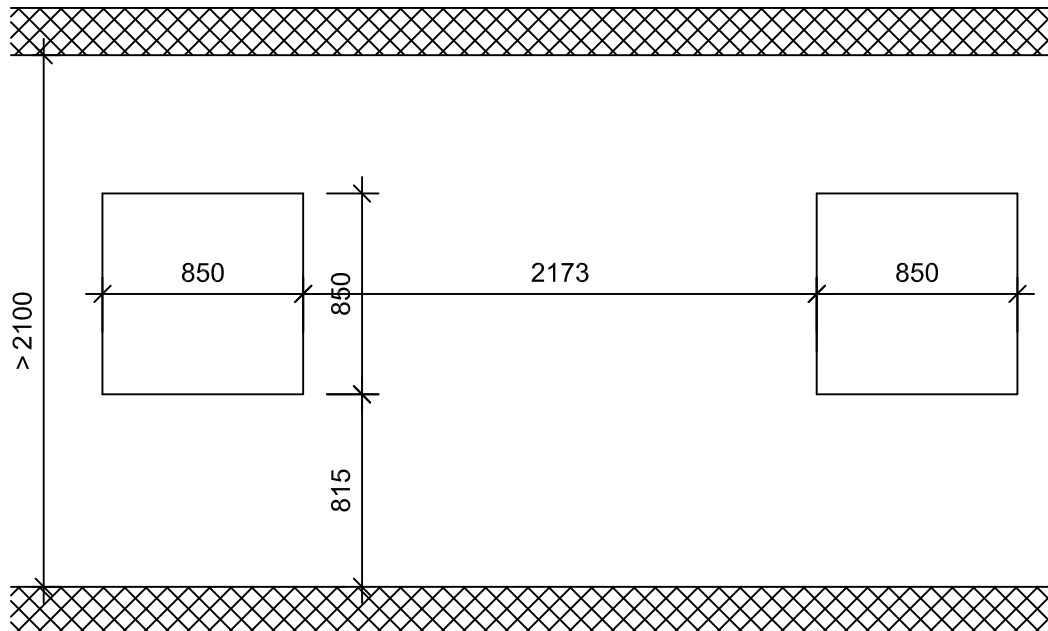


Achtung:  
Höhenmasse ab fertig  
Boden oder Sockel

\* Empfehlung  
min. 30mm Isolation

DS:  
Schalldämmmatte mit  
Metallplatte H = 30mm


Grundriss:

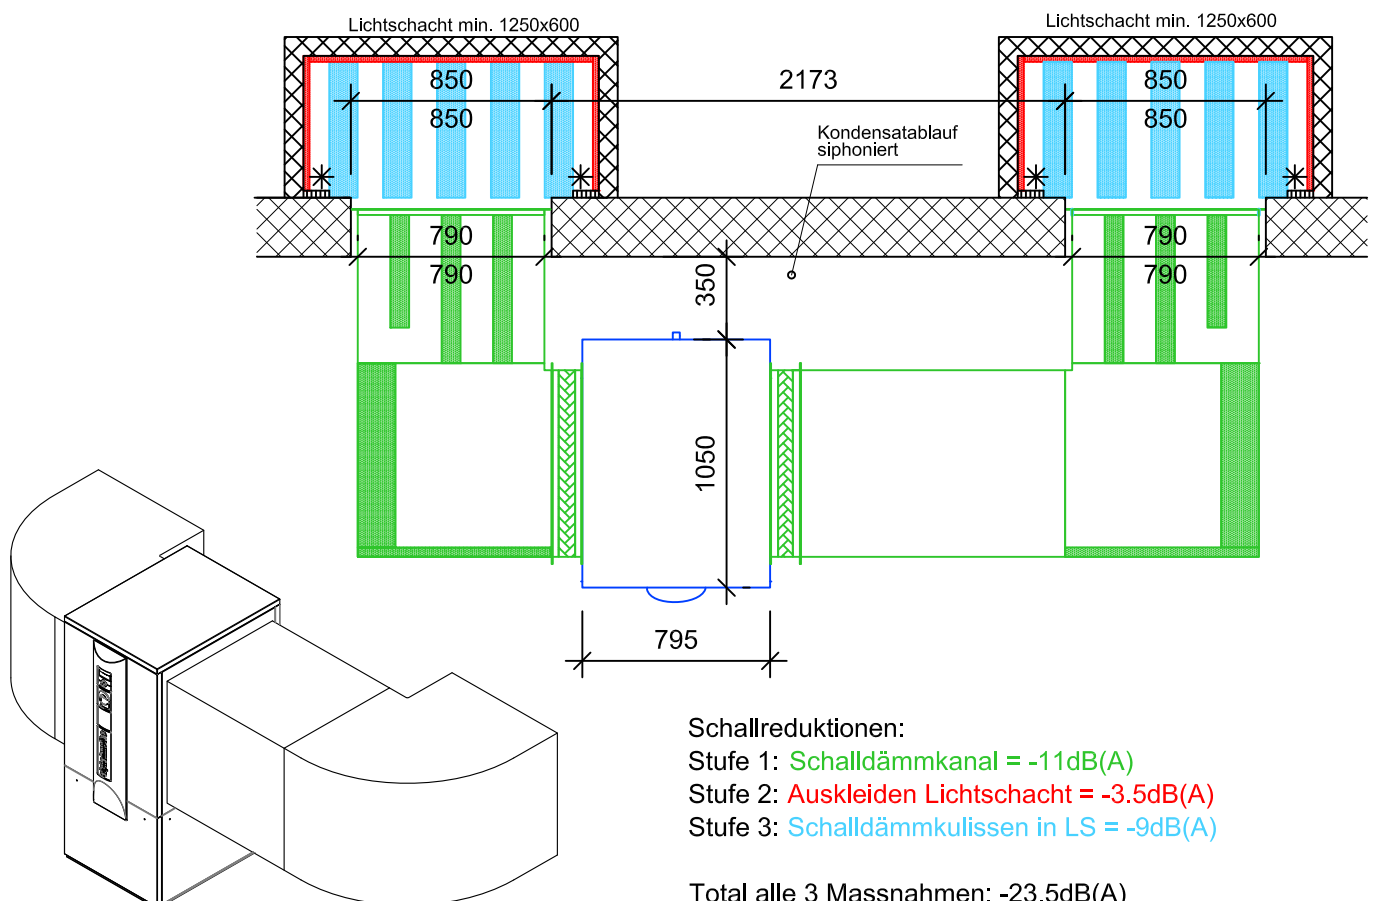

## Fassadenaufstellung lang links

LW 140

Ansicht:

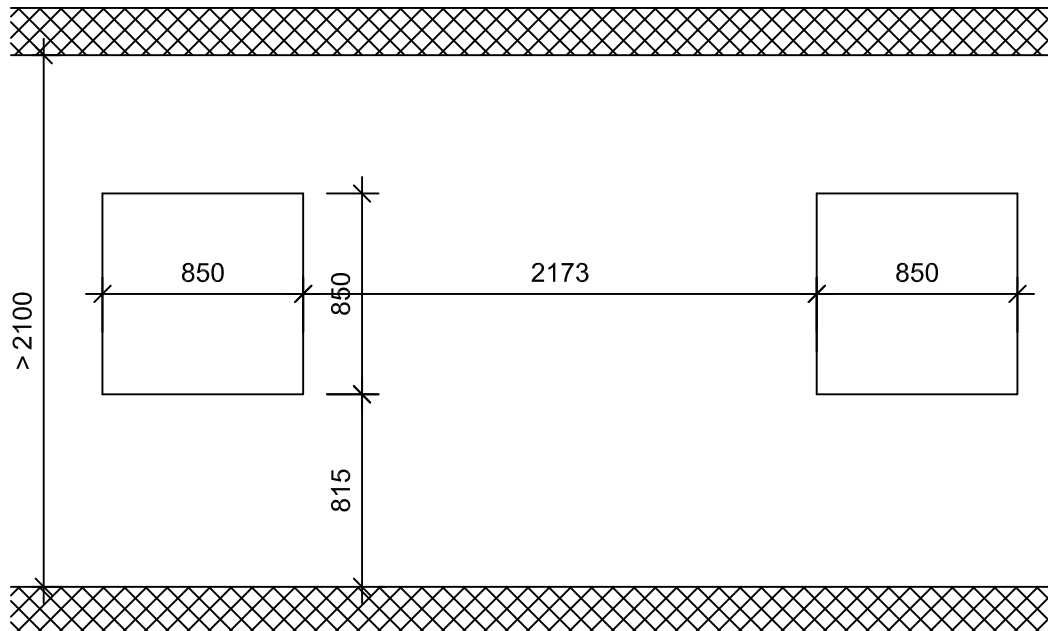


Achtung:  
Höhenmasse ab fertig  
Boden oder Sockel

\* Empfehlung  
min. 30mm Isolation

DS:  
Schalldämmmatte mit  
Metallplatte H = 30mm

Grundriss:

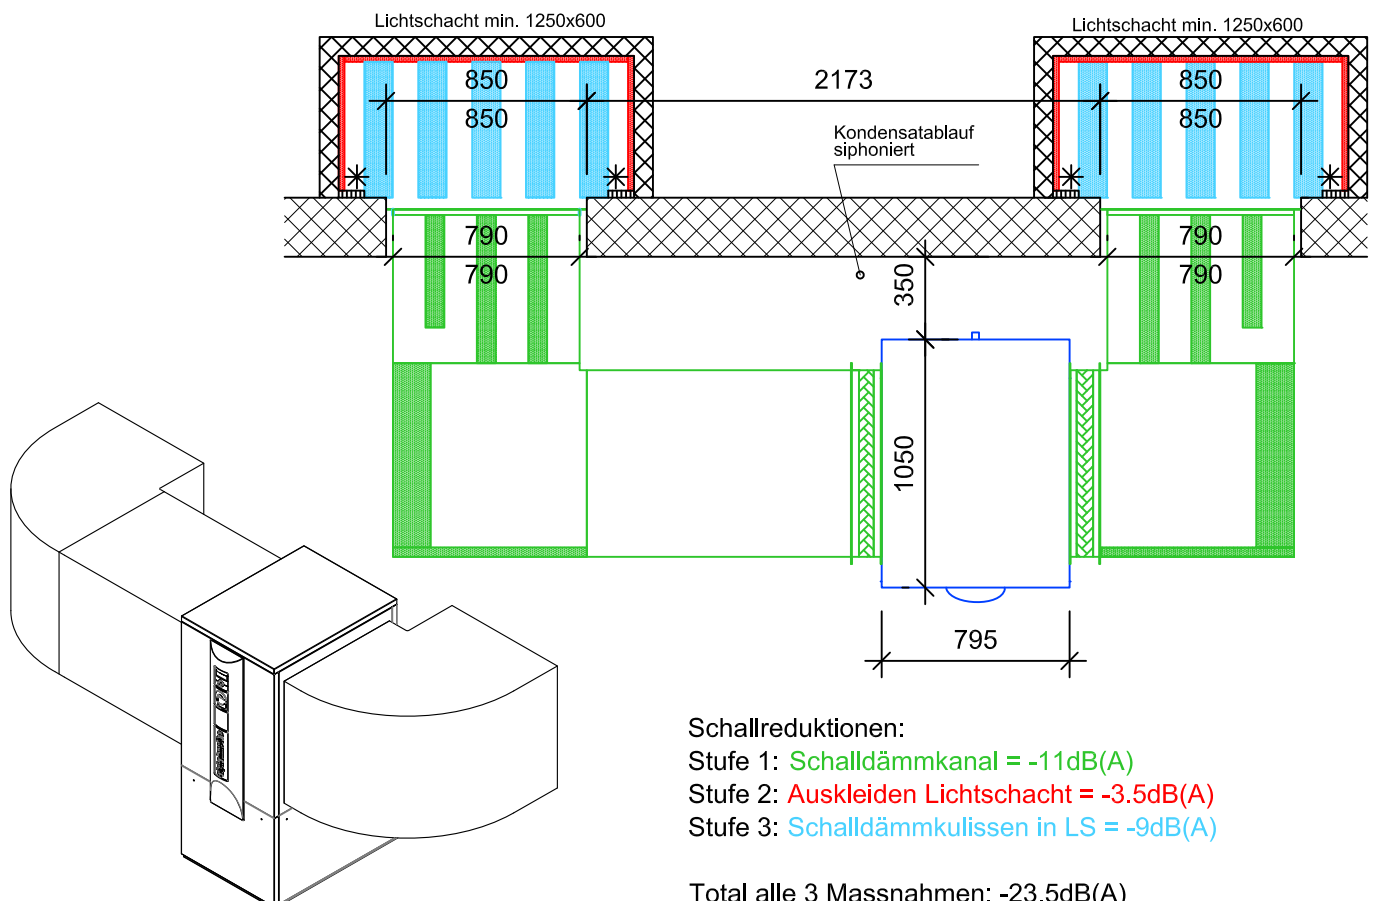

Schallreduktionen:

Stufe 1: Schalldämmkanal = -11dB(A)

Stufe 2: Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A)

Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A)

Total alle 3 Massnahmen: -23.5dB(A)