


Eckaufstellung rechts

LW 140

Ansicht:

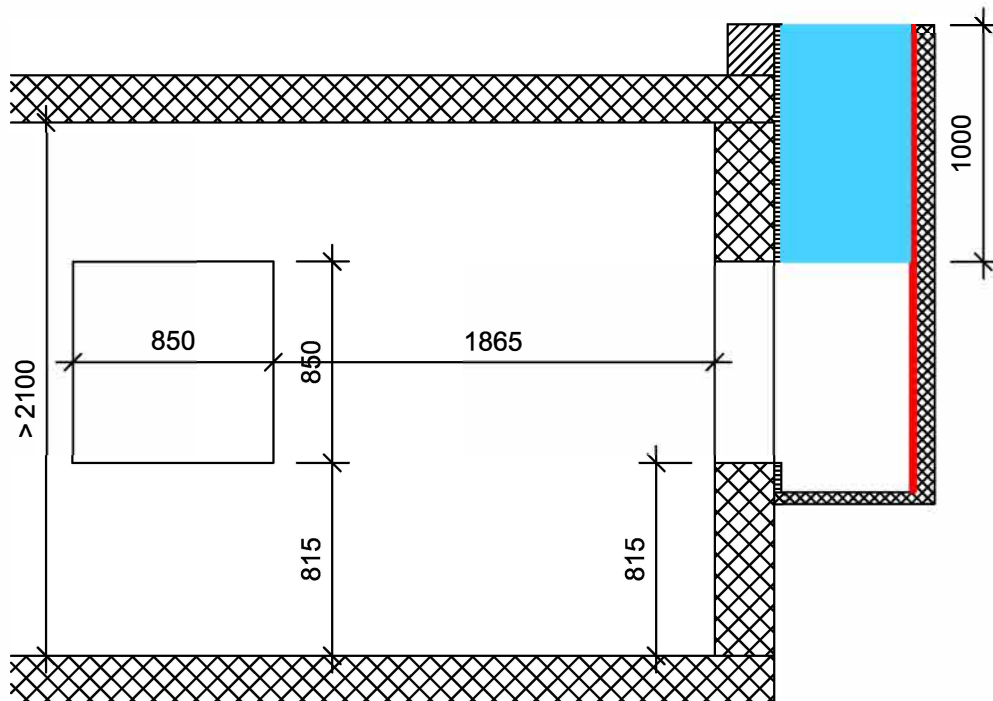

Achtung:


Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

DS:

Schalldämmmatte mit
Metallplatte H = 30mm

Grundriss:

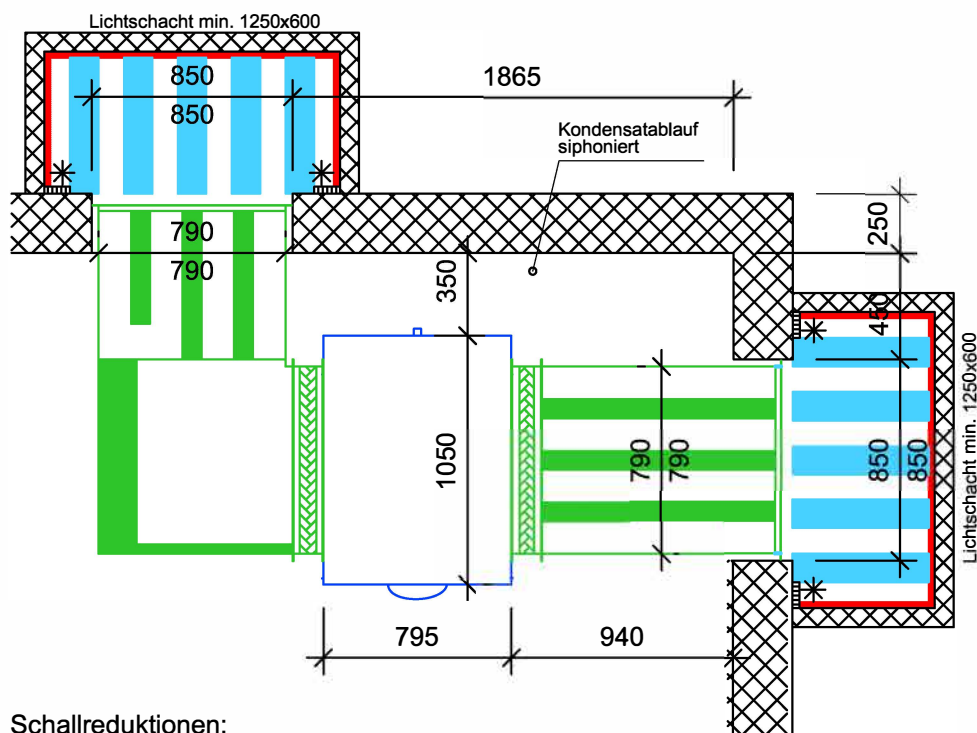


Schallreduktionen:

Stufe 1: Schalldämmkanal = -10dB(A)

Stufe 2: Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A)

Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A)


Total alle 3 Massnahmen: -22.5dB(A)

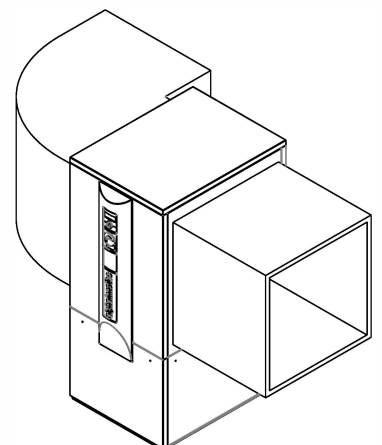

Eckaufstellung links

LW 140

Ansicht:

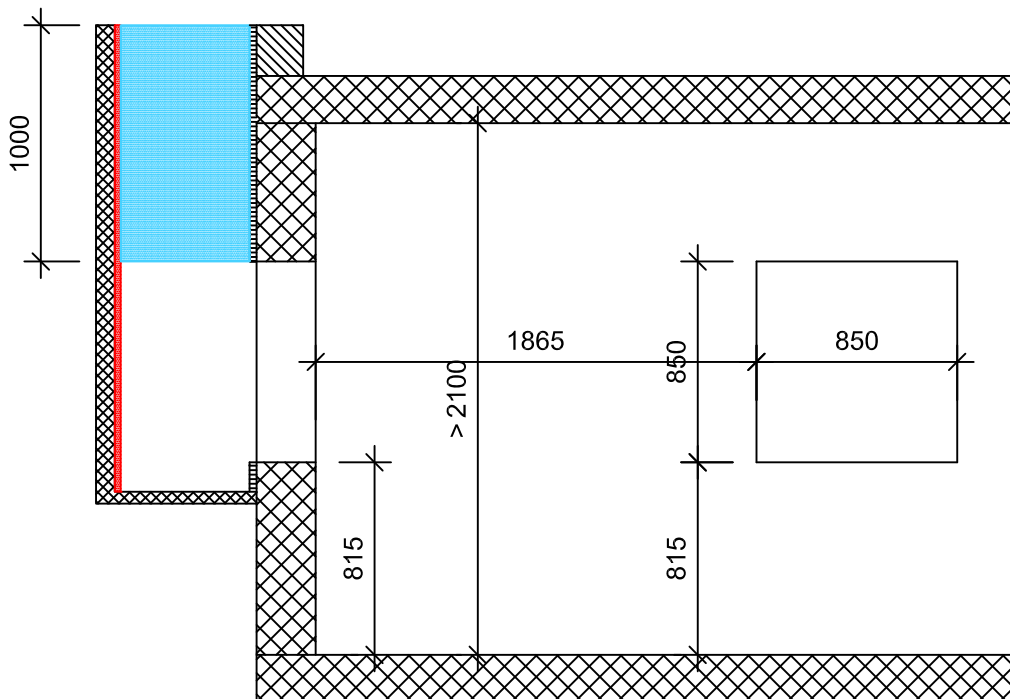


Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

DS:
Schalldämmmatte mit
Metallplatte H = 30mm

Grundriss:

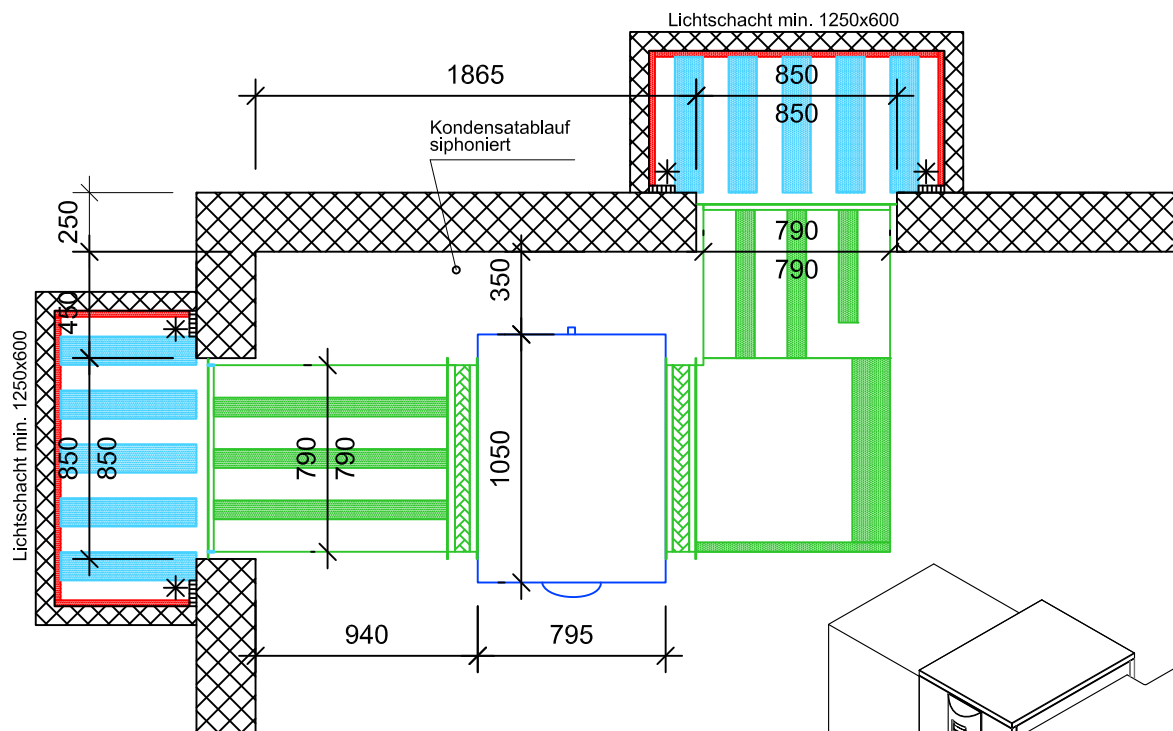


Schallreduktionen:

Stufe 1: Schalldämmkanal = -10dB(A)

Stufe 2: Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A)

Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A)

Total alle 3 Massnahmen: -22.5dB(A)

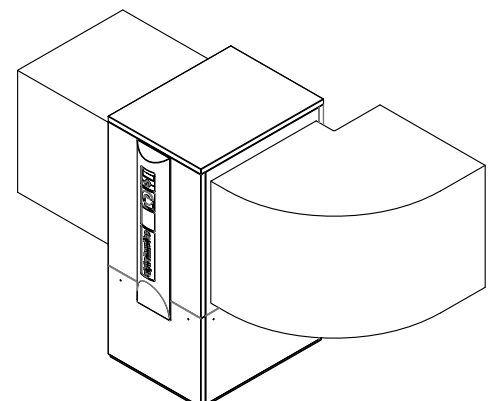

Fassadenaufstellung kurz

LW 140


Ansicht:

Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel


* Empfehlung
min. 30mm Isolation

DS:
Schalldämmmatte mit
Metallplatte $H = 30\text{mm}$

**Lufttechnische Trennung
Höhe 1000 über
Luftschachtoberkannte**

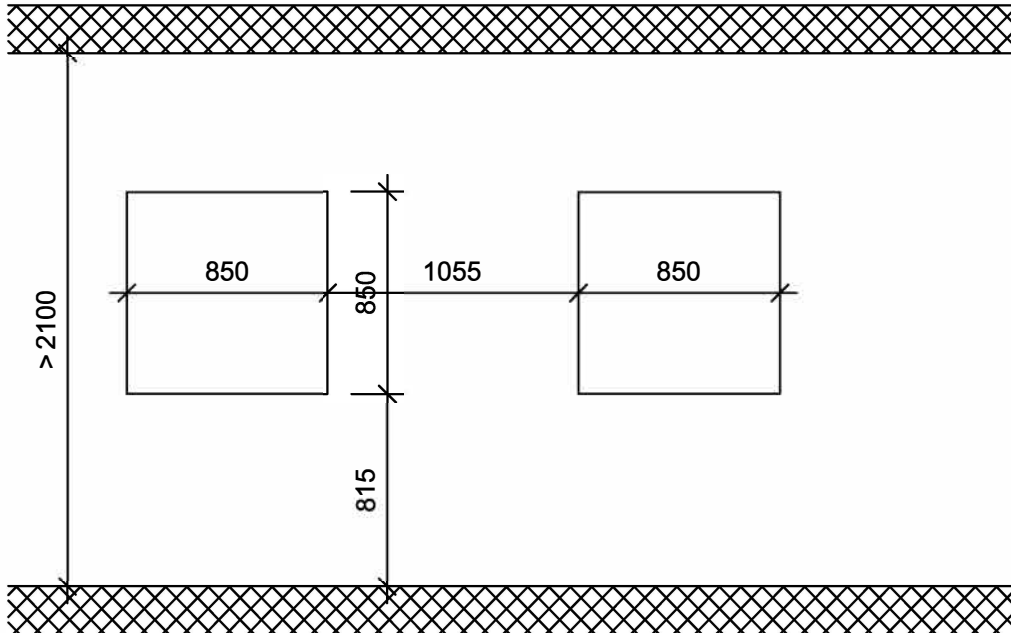

Grundriss:

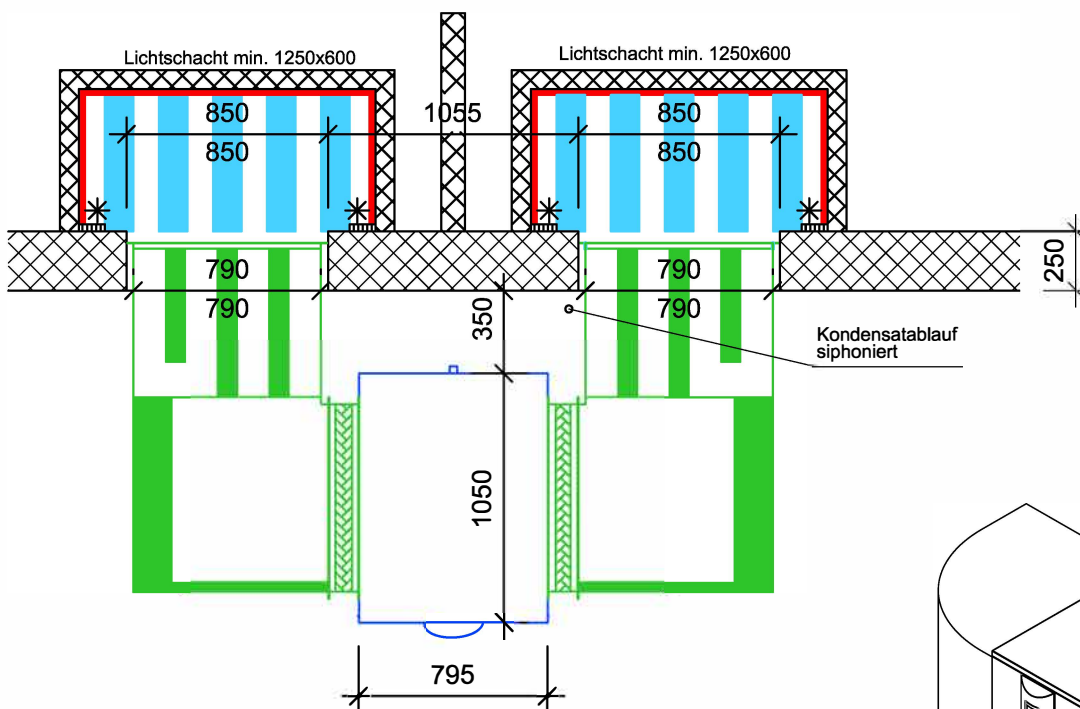


Schallreduktionen:

Stufe 1: Schalldämmkanal = -10dB(A)

Stufe 2: **Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A)**

Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A)

Total alle 3 Massnahmen: -22.5dB(A)

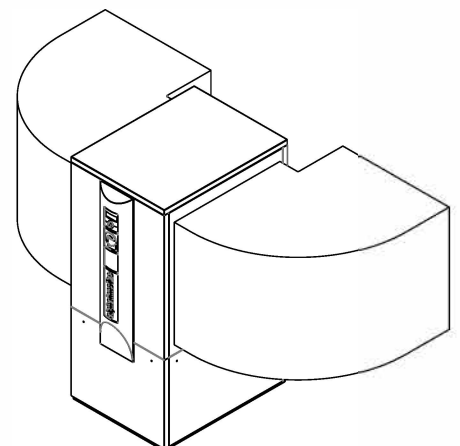

Fassadenaufstellung lang rechts


LW 140

Ansicht:


Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

DS:
Schalldämmmatte mit
Metallplatte $H = 30\text{mm}$

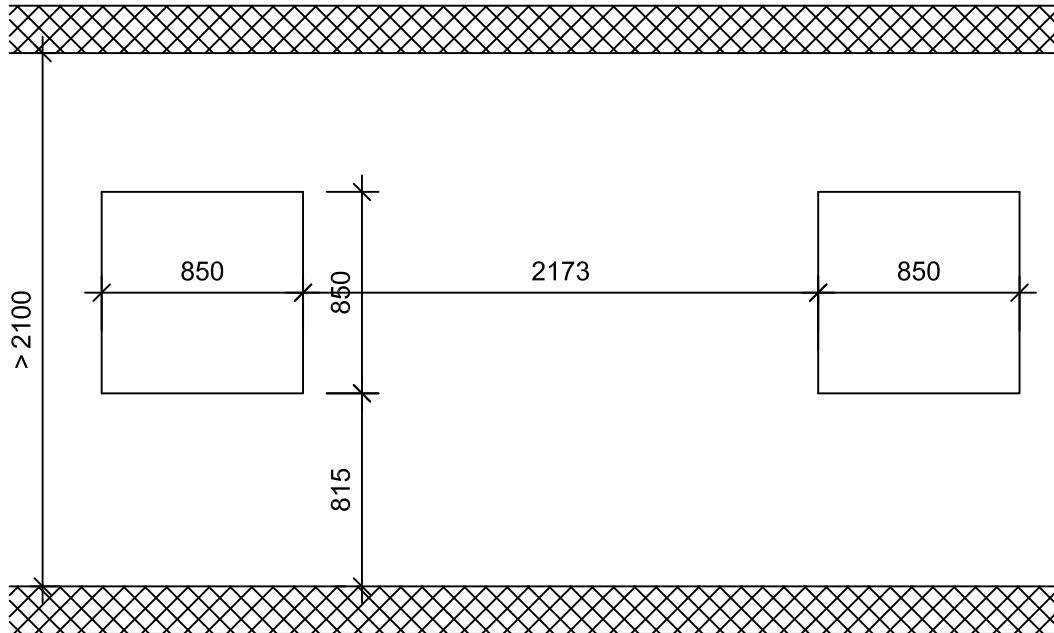


Grundriss:

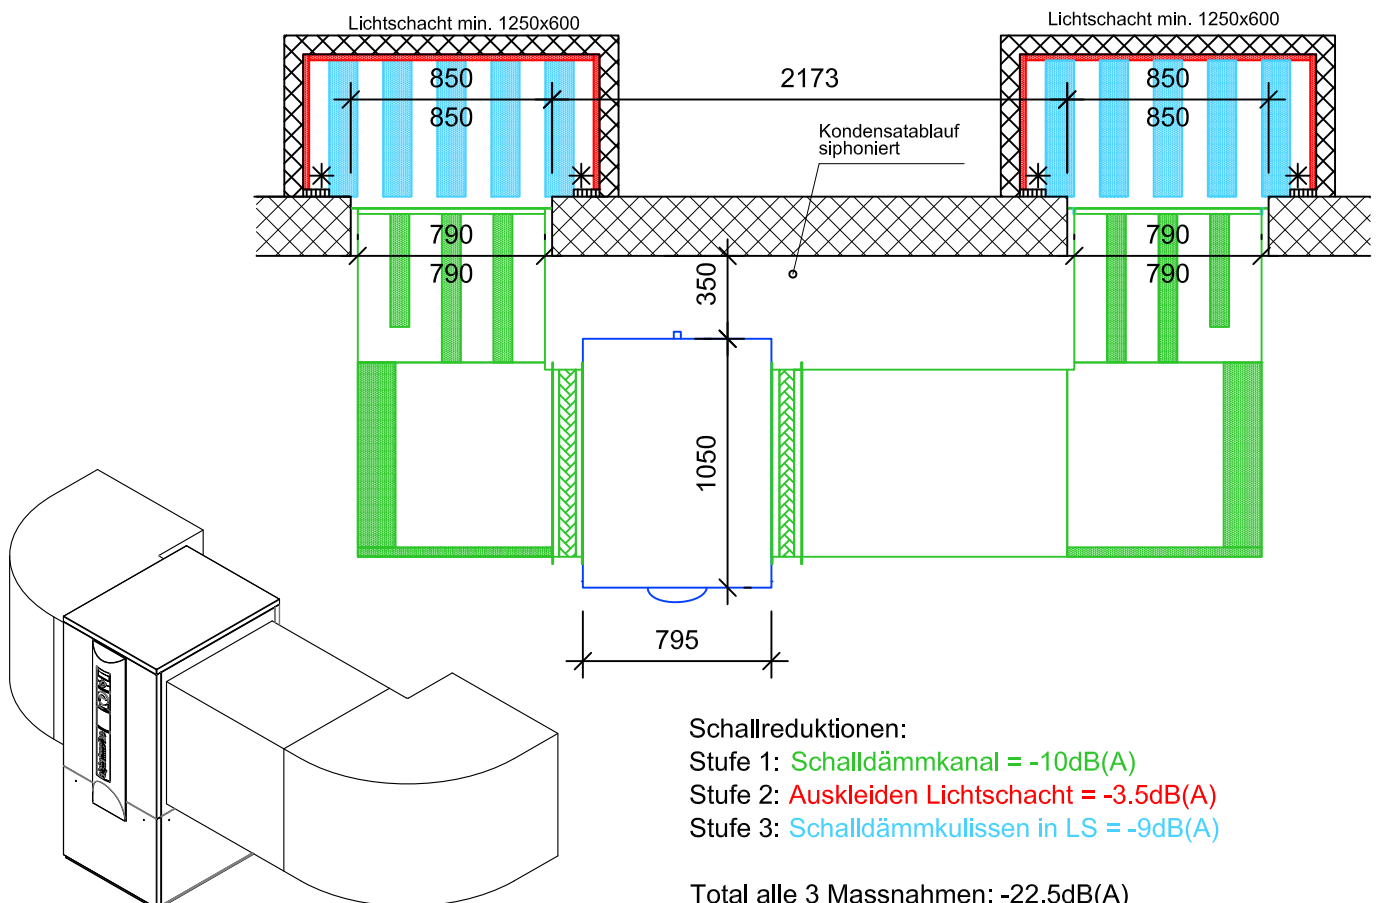

Fassadenaufstellung lang links

LW 140

Ansicht:

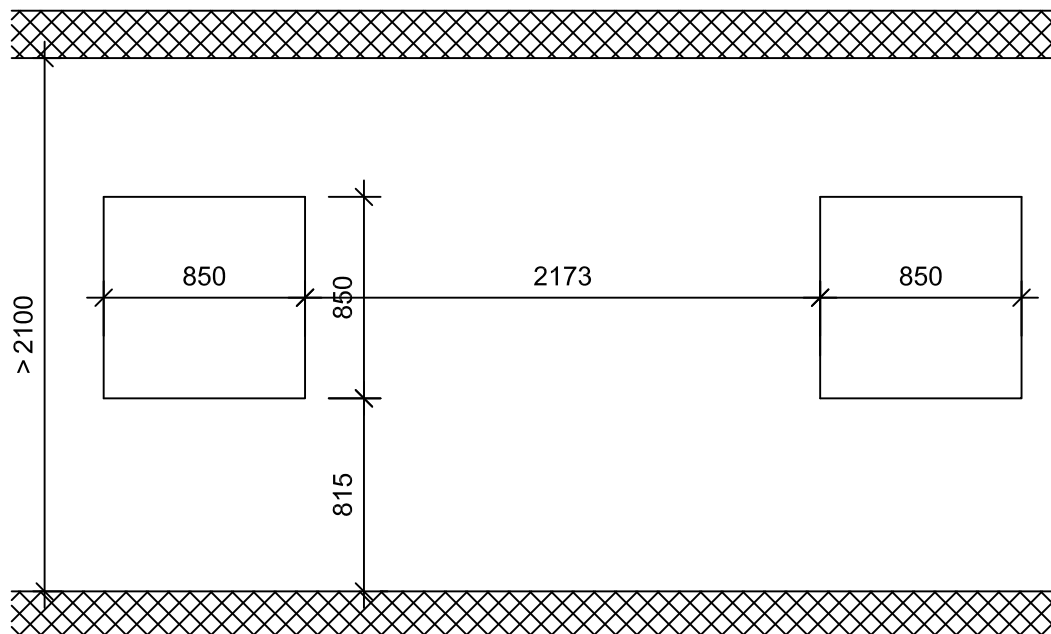

Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

DS:
Schalldämmmatte mit
Metallplatte H = 30mm

Grundriss:

