


Gerätebezeichnung

NP-AW 20-XX

Mindestabstände

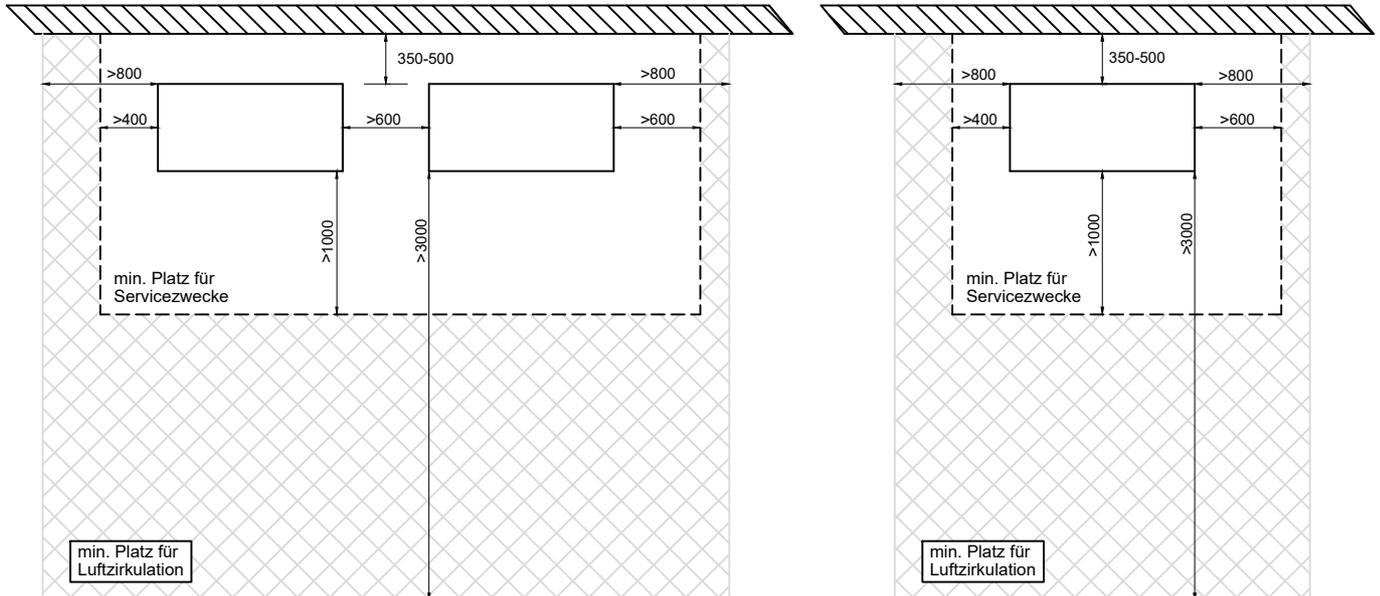

Alle Masse in mm

Wenn eine Gefahr für vom Dach herabfallende Schneemassen besteht, muss ein Schutzdach über der Wärmepumpe errichtet werden.

Der Abstand zwischen der Wärmepumpe und dem Schutzdach muss min. 1 m betragen.

Wichtig: Die Wärmepumpe muss windgeschützt aufgestellt werden. Kaltluftseebildung muss vermieden werden. Die Ausblasluft muss ungehindert wegfließen können und eine Rückzirkulation muss vermieden werden.