
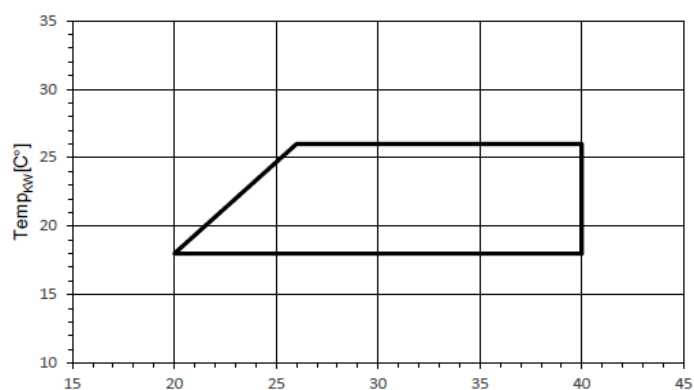
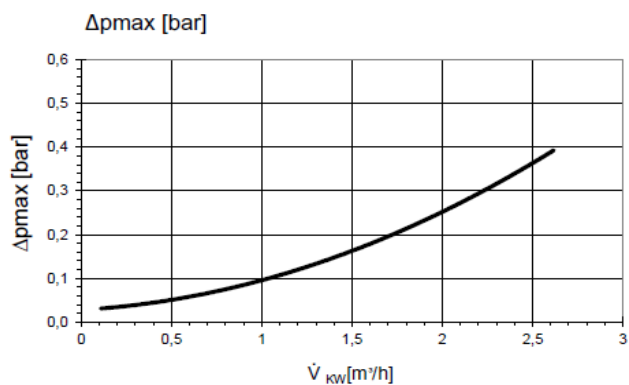
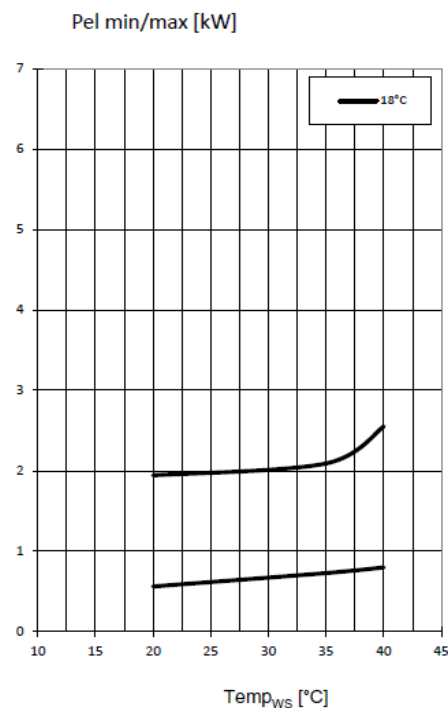


Typ

Hybrox 8

Kühlbetrieb

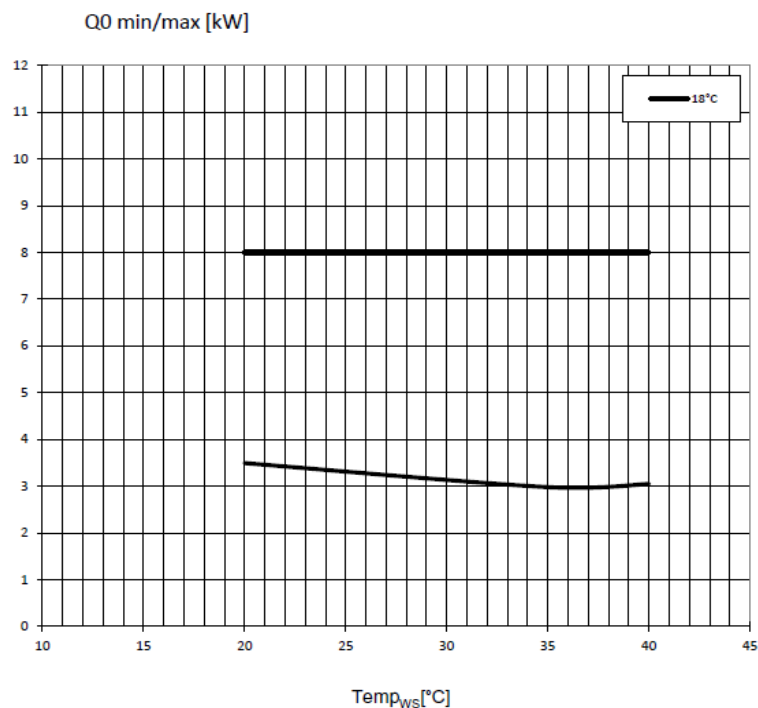

Legende:

Q0 min/max	= minimale/maximale Kühlleistung
Temp _{ws}	= Temperatur Wärmesenke
Temp _{KW}	= Temperatur Kühlwasser
Δp_{max}	= max. Druckverlust
$\dot{V}_{KW}$	= Volumenstrom Kühlwasser
Pel min/max	= minimale/maximale Leistungsaufnahme