Sockelplan

Typ LW 300A

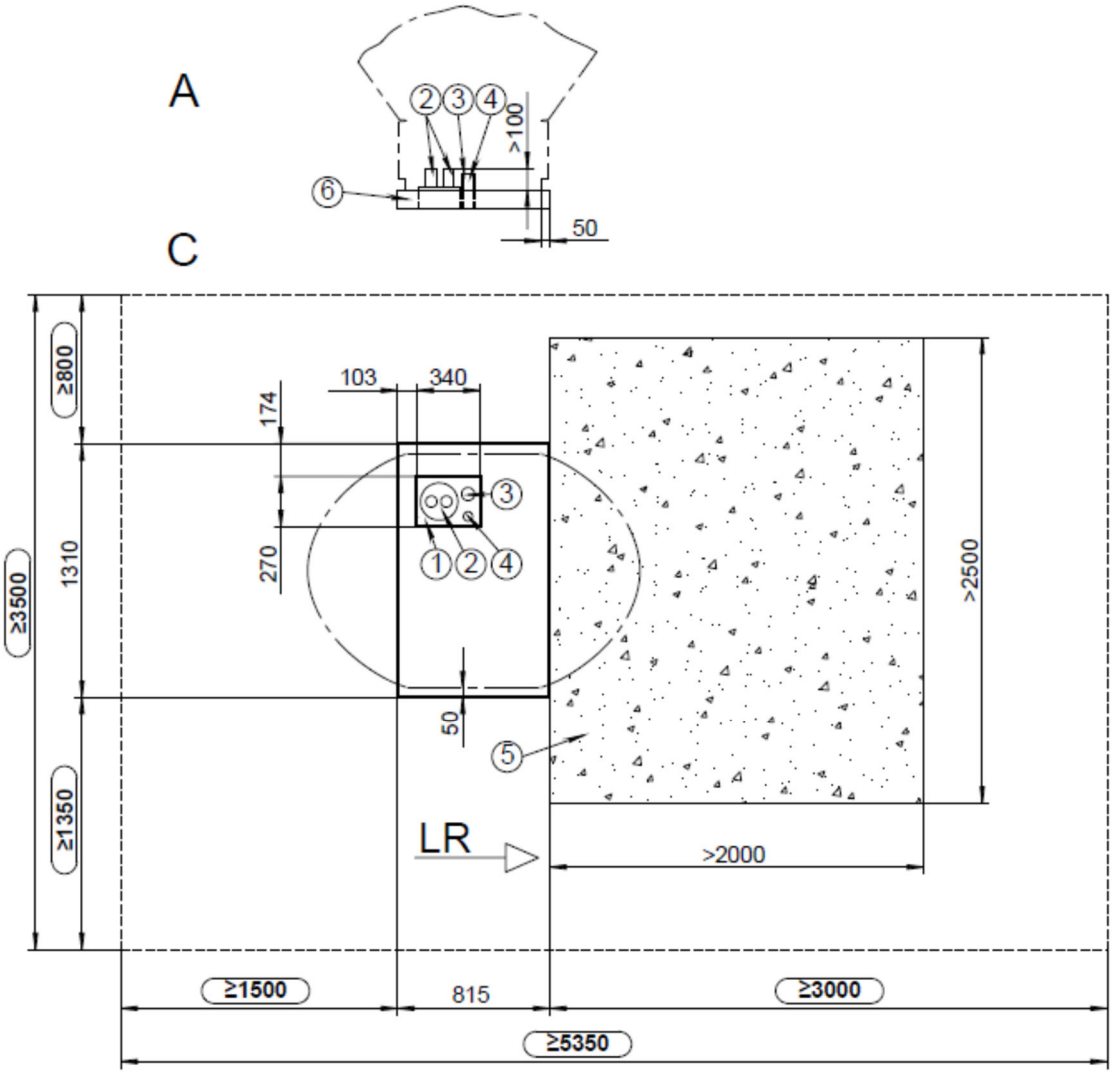

Kaltluftseebildung muss vermieden werden. Die Ausblasluft muss ungehindert wegfliessen können und eine Rückzirkulation muss vermieden werden. Der Abstand seitlich zu Gebäudewänden muss mind. 0.8 m betragen.

Legende:

A	Vorderansicht
C	Draufsicht (Schnitt, ohne Fassadierung und Hutzen)
LR	Luftrichtung
≥	Mindestabstände
1	Aussparung im Sockel
2	Nahwärmerohr für Heizwasser Vor-/Rücklauf
3	Leerrohr für Elektrokabel Ø mindestens 70 mm
4	Kondensatwasserablauf Ø mindestens 50 mm
5	Wasserdurchlässige Fläche (Kies, …) im Luftaustrittbereich
6	Sockel Höhe >150 mm