Sockelplan mit SDH

17.01.2019

Gerätebezeichnung

LW 251A

Ansicht:

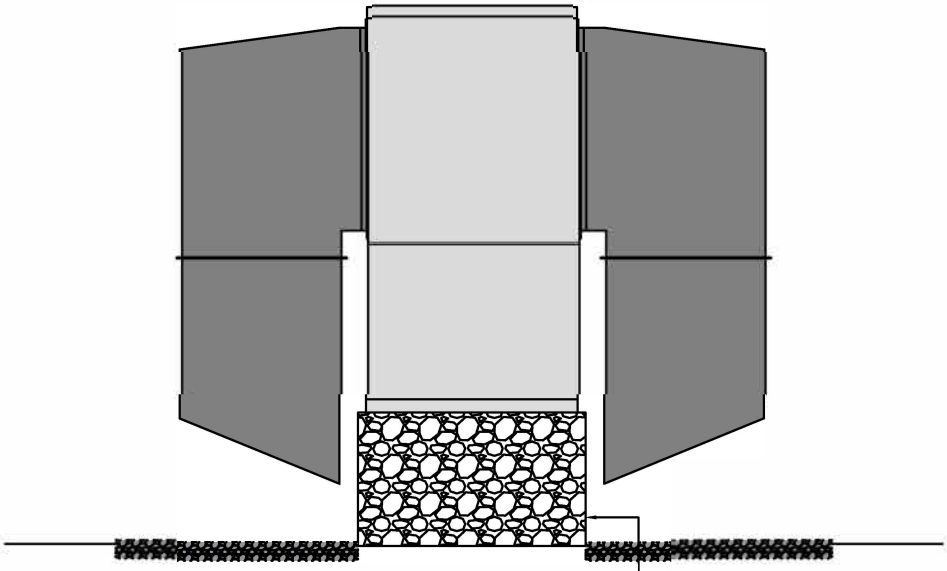

Betonsockel (BxHxT)
Stufe 1: 815x150x1310
Stufe 2: 815x500x1310

Grundriss:

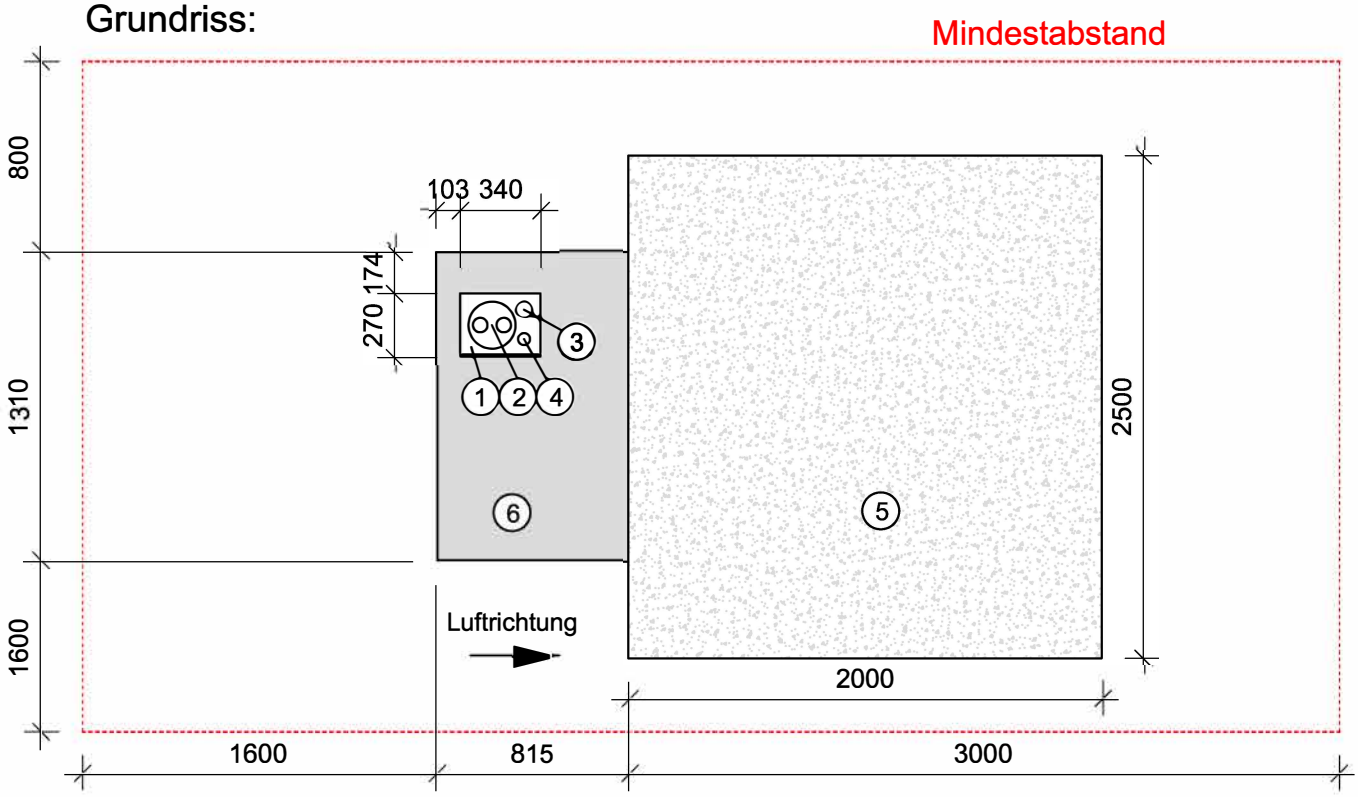

Kaltseebildung vermeiden!

Legende:

1 Aussparung im Sockel, nach der Montage ist die Aussparung auszugiessen
2 Kunststoffrohr ins Haus für VL/RL D=200mm, das Rohr soll ca. 10mm über den Sockel geführt werden
3 Leerrohr für Elektrokabel D=70mm, das Rohr soll ca. 10mm über den Sockel geführt werden
4 Kondensatwasserablauf D=50mm, muss Frostsicher weggeführt werden
5 Wasserdurchlässige Fläche (z.B. Kies) im Luftaustrittbereich
6 Sockel (Schalloptimierung: Stufe 1 = 15cm und Stufe 2 = 50cm)