

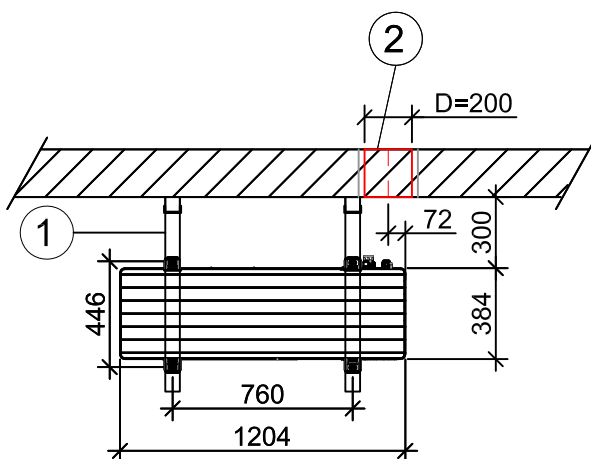


Hybrox SE 11- Aufstellungspläne

Wandkonsole WKSHSE (Anschluss horizontal)

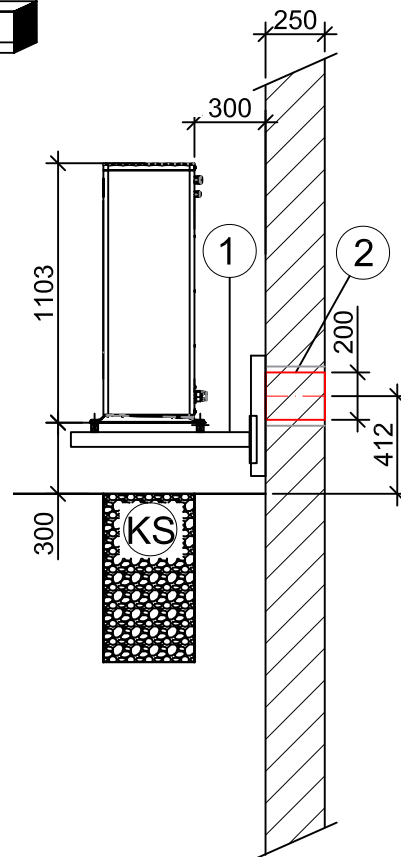

mm

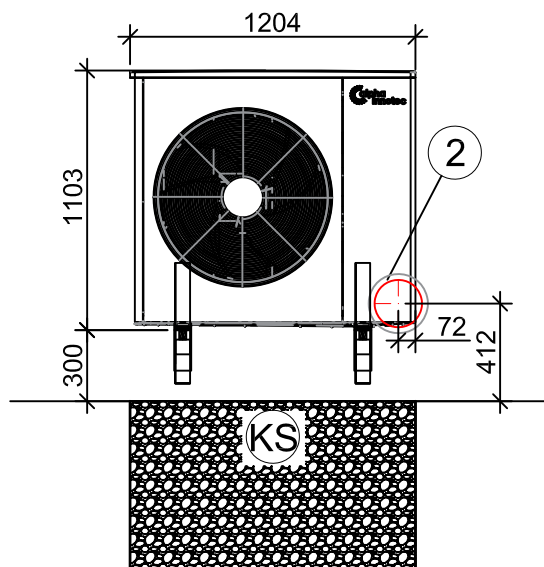

NOTWENDIGE MINDESTABSTÄNDE

Schutzbereich, funktionsnotwenige Mindest- und Serviceabstände sowie Hinweise zur Aufstellung finden Sie am Ende des Kapitels.

Legende

- 1 Wandkonsole
 - 2 Leerrohr DN200 und Abdichtung bauseits
- Zum Montieren von:
- 2x ANSI Schlauch isoliert
 - Leerrohr Ø50 mm für Elektroanschlusskabel
 - Leerrohr Ø35 mm für BUS-Leitung

KS Kiesschicht zur Aufnahme von bis zu 100 l Kondensatwasser pro Tag als Pufferzone zum Versickern
Der Verdampfer muss oberhalb der lokalen Schneehöhe liegen.