


Gerätebezeichnung


LWP 450

Kühlbetrieb


Q0 (kW)

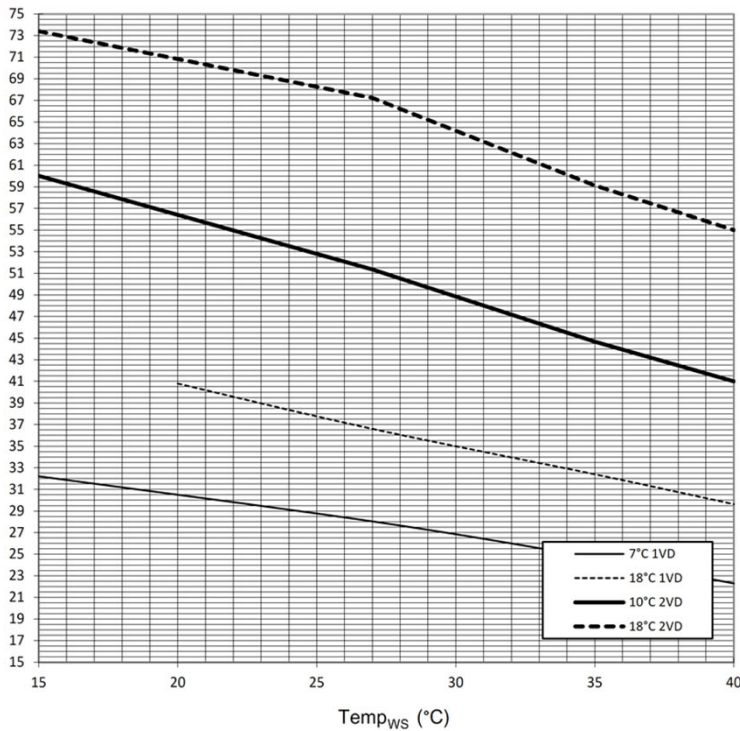


EER

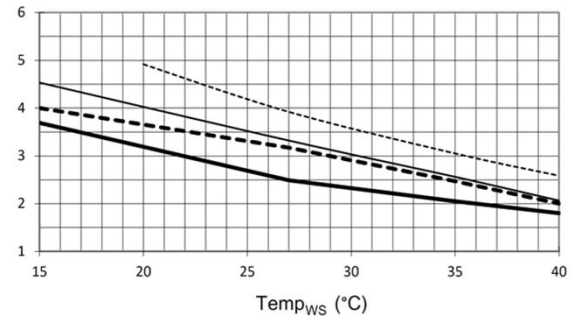


Pe (kW)

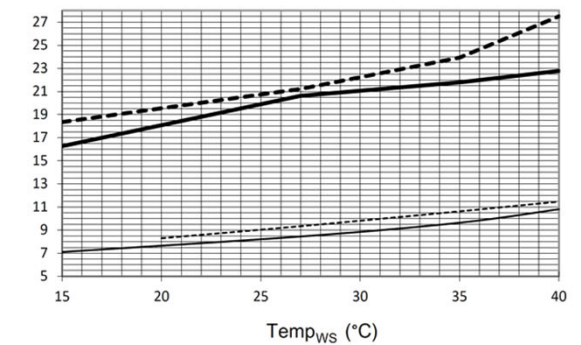

Δp (bar)

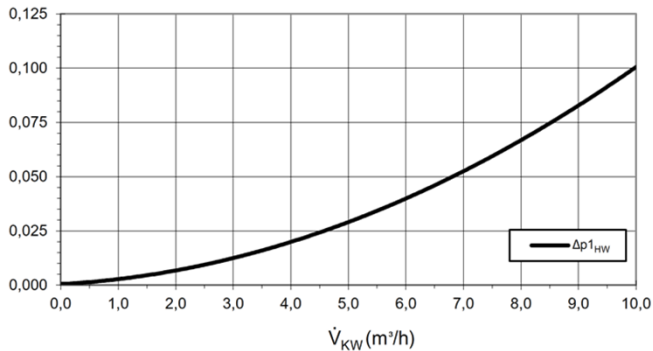

Δp (bar)

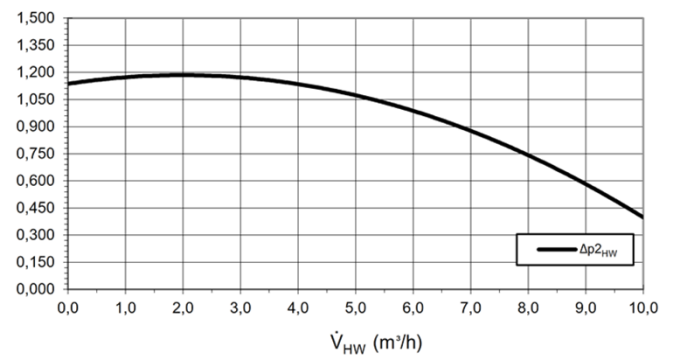

Legende:

- \dot{V}_{KW} = Volumenstrom Kühlwasser
- $Temp_{WS}$ = Temperatur Wärmesenke
- Q0 = Kühlleistung
- Pe = Leistungsaufnahme
- EER = Energy efficiency ratio / Kühlleistungszahl
- Δp_{HW} = Druckverlust Wärmepumpe
- VD = Verdichter