
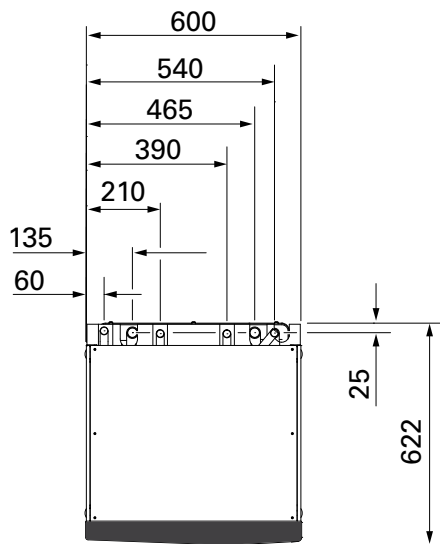
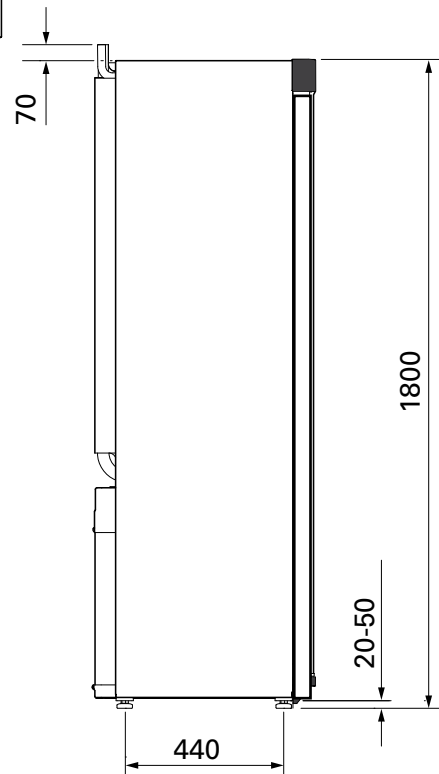


Abmessungen - Subrox D178 / Subrox D178 C

mm

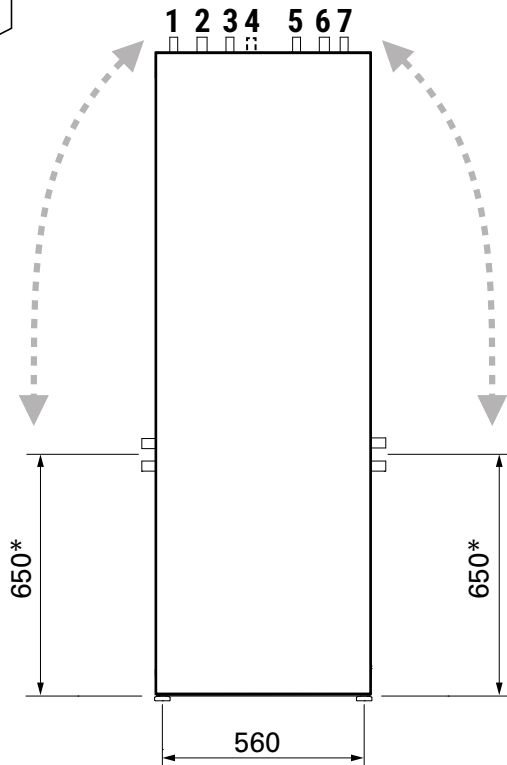

* Dieses Mass gilt, wenn die Rohre für das Wärmequellenmedium (Seitenanschluss) einen Winkel von 90° aufweisen. Das Mass kann vertikal um ca. ±100 mm abweichen, da die Rohre für das Wärmequellenmedium teilweise als flexible Leitungen vorliegen.

Legende

- 1 Heizungsvorlauf
Typ 8 Ø 22 mm Aussendurchmesser
Typ 13 Ø 28 mm Aussendurchmesser
- 2 Wärmequelle Eintritt (in Wärmepumpe)
Ø 28 mm Aussendurchmesser
wahlweise oben, rechts oder links
- 3 Warmwasser
Ø 22 mm Aussendurchmesser
- 4 Zirkulation Warmwasser (optional)
- 5 Kaltwasser
Ø 22 mm Aussendurchmesser
- 6 Wärmequelle Austritt (aus Wärmepumpe)
Ø 28 mm Aussendurchmesser
wahlweise oben, rechts oder links
- 7 Heizungsrücklauf
Typ 8 Ø 22 mm Aussendurchmesser
Typ 13 Ø 28 mm Aussendurchmesser

NOTWENDIGE MINDESTABSTÄNDE/ SICHERHEITS-KONZEPT

Funktionsnotwenige Mindest- und Serviceabstände finden Sie nachfolgend. Das Sicherheitskonzept und Beispiele für die Führung der Abluftleitung sind am Ende des Kapitels dargestellt.

Sicherheitskonzept,
S241

