




Système de conduits EPP - Installation en angle courte, sortie d'air à gauche

AIR/EAU
intérieur


mm

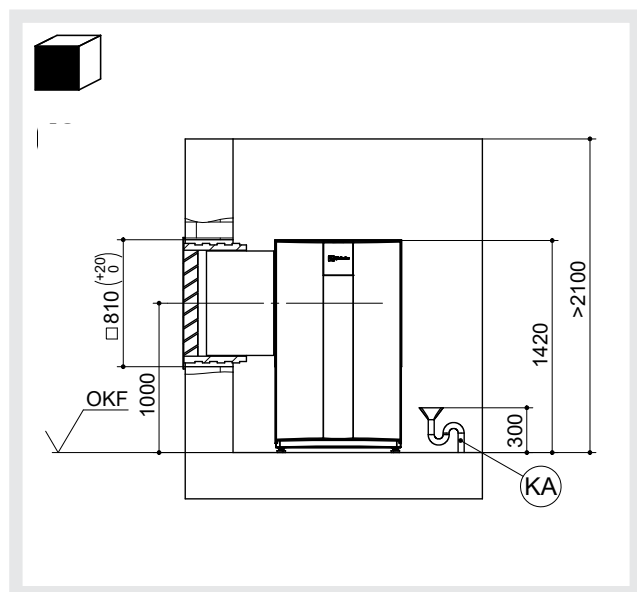

Installation d'un puits de lumière

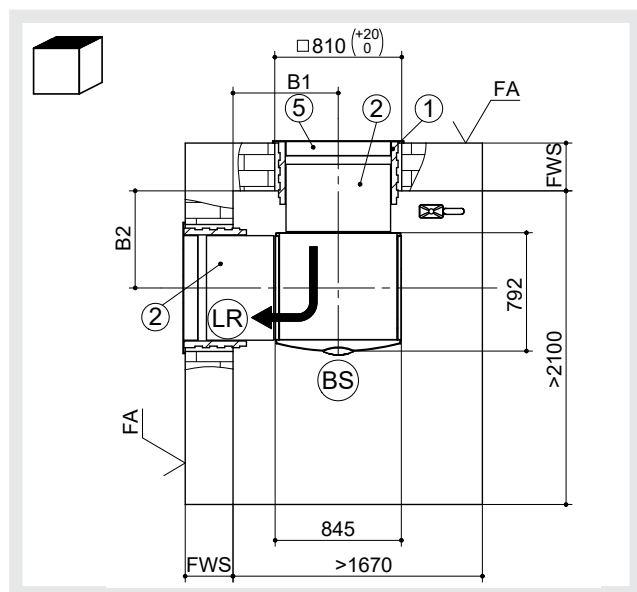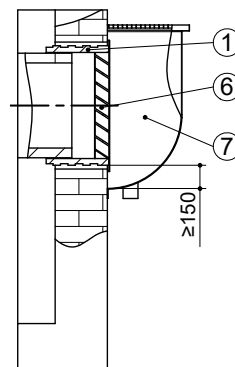

Distances minimales de service

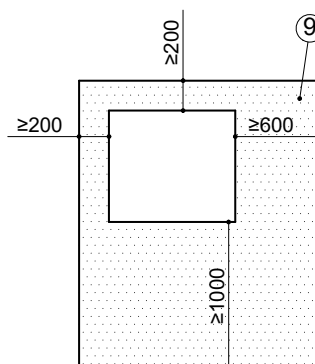

Légende

- OKF** Bord supérieur du revêtement de sol fini
- FA** Façade extérieure préfabriquée
- LR** Sens du flux d'air
- BS** Côté commande
- FWS** Épaisseur du mur fini
- KA** Évacuation des condensats
- B1** Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 760 mm
Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 680 mm
- B2** Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 730 mm
Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 650 mm
- 1** Passage mural WDF 700 : 800 x 800 x 420 mm
- 2** Conduits d'air LKGK 700 : 700 x 700 x 450 mm
- 5** Installation au niveau du sol
Grille de protection contre les intempéries WSG 700 :
(L x P x H) 845 x 105 x 850 mm
- 6** Installation dans un puits de lumière
Grille de protection contre la pluie RSG 700 : (L x P x H)
845 x 105 x 850 mm

- 7** Sur place :
Puits de lumière avec évacuation d'eau, section libre
minimale de 0,6 m²
- 9** Distances minimales à respecter pour le service
Lorsque les distances sont réduites au minimum, les conduits
d'air doivent être raccourcis. **Cela entraîne une augmentation
considérable de la pression sonore !**



Installation peu encombrante

Dans le cas d'une installation peu encombrante, l'accès à l'appareil du côté de la sortie d'air est limité, ce qui restreint la facilité d'installation et d'entretien. Pour les travaux d'entretien importants, il peut s'avérer nécessaire de démonter l'appareil.
Il faut s'attendre à des niveaux sonores plus élevés.




Livraison départ usine : sortie d'air à droite ; la modification pour une sortie d'air à gauche doit être effectuée sur le chantier conformément au mode d'emploi.





Système de conduits EPP - Installation en angle courte, sortie d'air à droite


mm

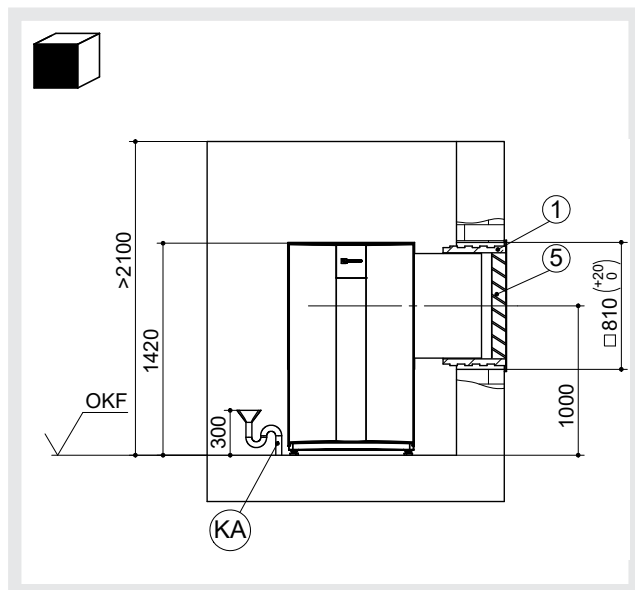

Installation d'un puits de lumière

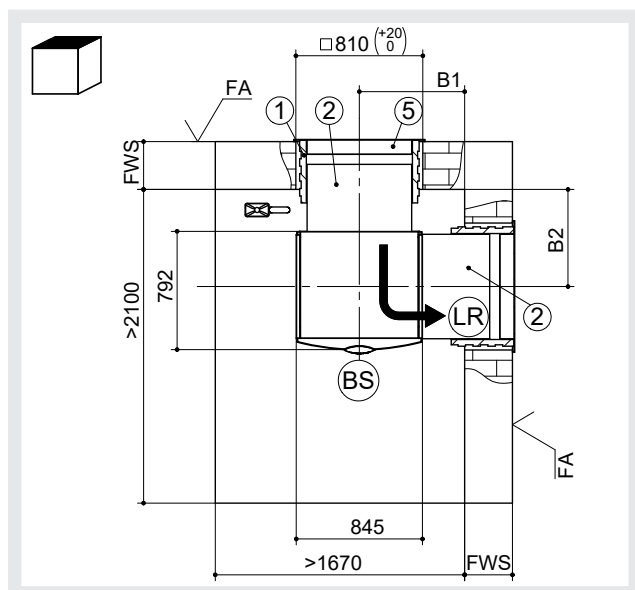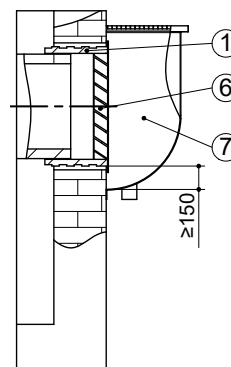

Distances minimales de service

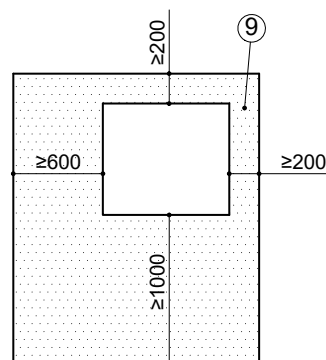

Légende

OKF Bord supérieur du revêtement de sol fini

FA Façade extérieure préfabriquée

LR Sens du flux d'air

BS Côté commande

FWS Épaisseur du mur fini

KA Évacuation des condensats

B1 Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 760 mm

Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 680 mm

B2 Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 730 mm

Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 650 mm

1 Passage mural WDF 700 : 800 x 800 x 420 mm

2 Conduits d'air LKGK 700 : 700 x 700 x 450 mm

5 Installation au niveau du sol

Grille de protection contre les intempéries WSG 700 :
(L x P x H) 845 x 105 x 850 mm

6 Installation dans un puits de lumière

Grille de protection contre la pluie RSG 700 : (L x P x H)
845 x 105 x 850 mm


7 Sur place :
Puits de lumière avec évacuation d'eau, section libre
minimale de 0,6 m²

9 Distances minimales à respecter pour le service
Lorsque les distances sont réduites au minimum, les conduits
d'air doivent être raccourcis. **Cela entraîne une augmentation
considérable de la pression sonore !**

! Installation peu encombrante

Dans le cas d'une installation peu encombrante, l'accès à
l'appareil du côté de la sortie d'air est limité, ce qui restreint
la facilité d'installation et d'entretien. Pour les travaux d'ent-
retien importants, il peut s'avérer nécessaire de démonter
l'appareil.


Il faut s'attendre à des niveaux sonores plus élevés.





Système de conduits EPP - Installation en angle longue, sortie d'air à gauche

AIR/EAU
intérieur


mm

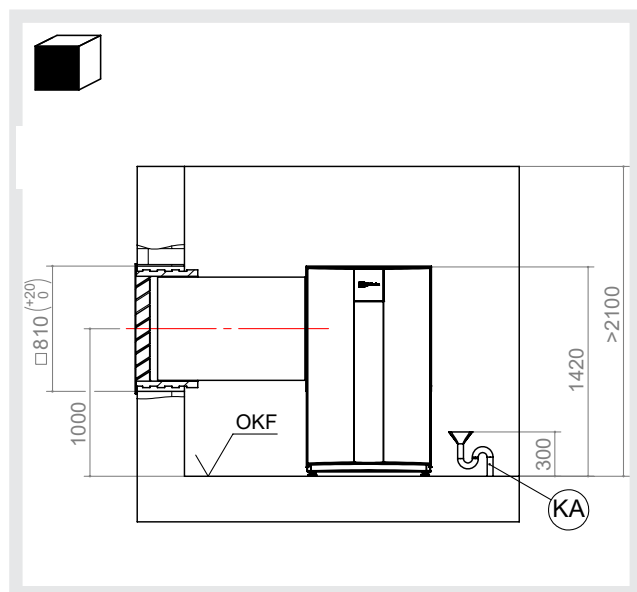

Installation d'un puits de lumière

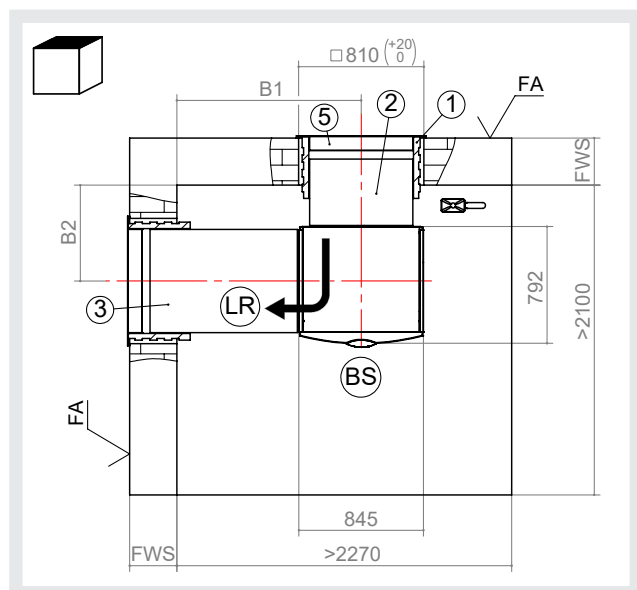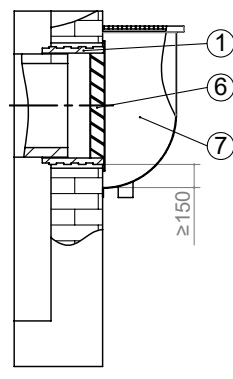

Distances minimales de service

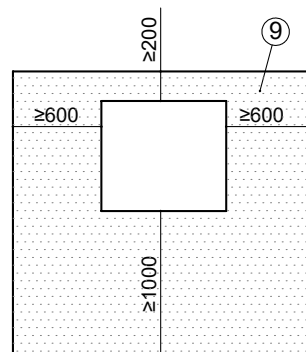

Légende

OKF Bord supérieur du revêtement de sol fini

FA Façade extérieure préfabriquée

LR Sens du flux d'air

BS Côté commande

FWS Épaisseur du mur fini

KA Évacuation des condensats

B1 Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 1330 mm

Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 1250 mm

B2 Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 730 mm

Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 650 mm

1 Passage mural WDF 700 : 800 x 800 x 420 mm

2 Conduits d'air LKGL 700 : 700 x 700 x 450 mm

3 Conduits d'air LKGL 700 : 700 x 700 x 1 000 mm

5 Installation au niveau du sol
Grille de protection contre les intempéries WSG 700 :
(L x P x H) 845 x 105 x 850 mm

6 Installation dans un puits de lumière
Grille de protection contre la pluie RSG 700 : (L x P x H)
845 x 105 x 850 mm

7 Sur place :
Puits de lumière avec évacuation d'eau, section libre
minimale de 0,6 m²

9 Distances minimales - Service

Lorsque les distances sont réduites au minimum, les conduits
d'air doivent être raccourcis. **Cela entraîne une augmentation
considérable de la pression sonore !**




Livraison départ usine : sortie d'air à droite ; la modification
pour une sortie d'air à gauche doit être effectuée sur le
chantier conformément au mode d'emploi.





Système de conduits EPP - Installation en angle longue, sortie d'air à droite


mm

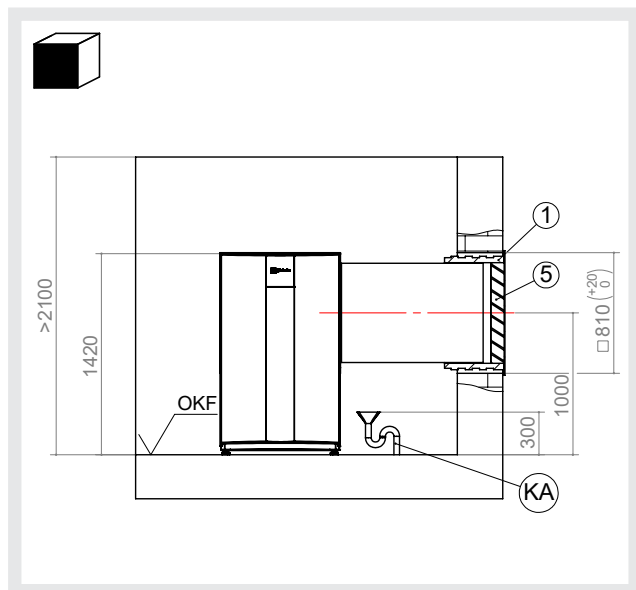

Installation d'un puits de lumière

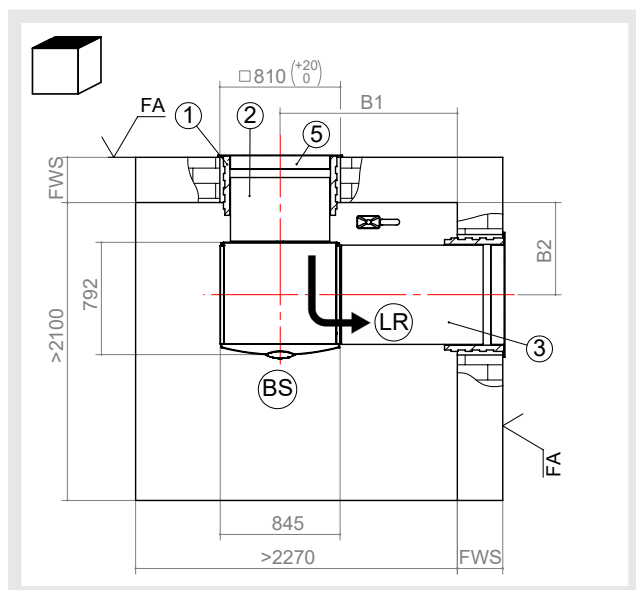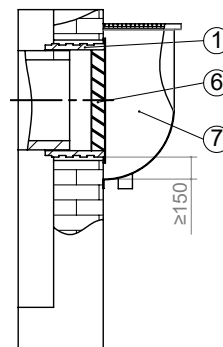

Distances minimales de service

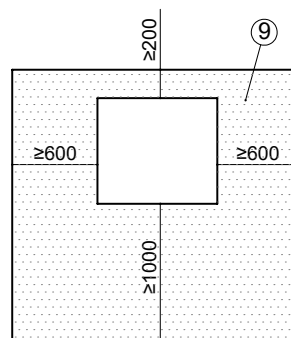

Légende

OKF Bord supérieur du revêtement de sol fini

FA Façade extérieure préfabriquée

LR Sens du flux d'air

BS Côté commande

FWS Épaisseur du mur fini

KA Évacuation des condensats

B1 Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 1330 mm

Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 1250 mm

B2 Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 730 mm

Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 650 mm

1 Passage mural WDF 700 : 800 x 800 x 420 mm

2 Conduits d'air LKGL 700 : 700 x 700 x 450 mm

3 Conduits d'air LKGL 700 : 700 x 700 x 1 000 mm

5 Installation au niveau du sol

Grille de protection contre les intempéries WSG 700 :


(L x P x H) 845 x 105 x 850 mm

6 Installation dans un puits de lumière
Grille de protection contre la pluie RSG 700 : (L x P x H)
845 x 105 x 850 mm

7 Sur place :
Puits de lumière avec évacuation d'eau, section libre
minimale de 0,6 m²


9 Distances minimales à respecter pour le service
Lorsque les distances sont réduites au minimum, les conduits
d'air doivent être raccourcis. **Cela entraîne une augmentation
considérable de la pression sonore !**

LWV - Plan d'implantation





Système de conduits EPP - Installation en façade courte, sortie d'air à gauche


AIR/EAU
intérieur

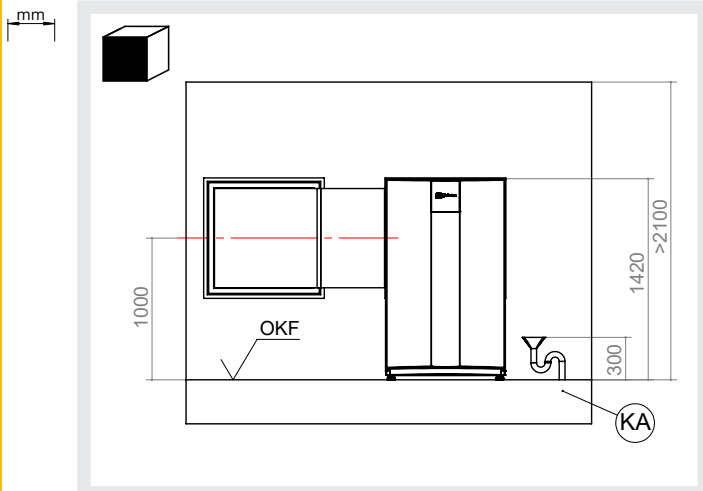

Installation d'un puits de lumière

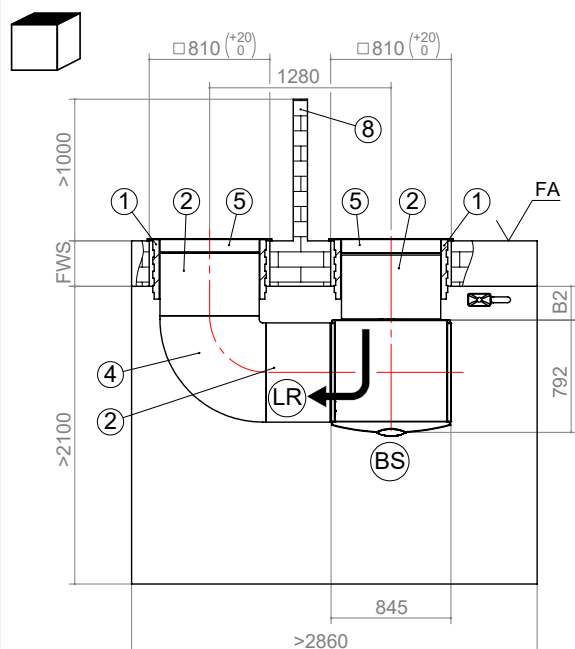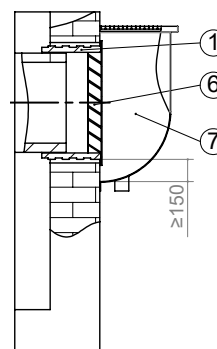

Distances minimales de service

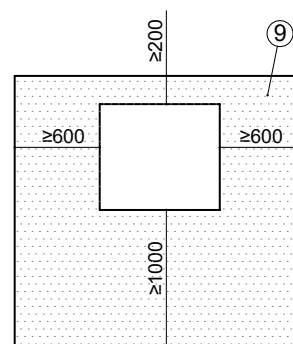

Légende

- OKF** Bord supérieur du revêtement de sol fini
- FA** Façade extérieure préfabriquée
- LR** Sens du flux d'air
- BS** Côté commande
- FWS** Épaisseur du mur fini
- KA** Évacuation des condensats
- B2** Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 355 mm
Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 275 mm
- 1** Passage mural WDF 700 : 800 x 800 x 420 mm
- 2** Conduits d'air LKGK 700 : 700 x 700 x 450 mm
- 4** Coude de conduit d'air LKB 700 : 700 x 700 x 750 mm
- 5** Installation au niveau du sol
- 6** Grille de protection contre les intempéries WSG 700 : (L x P x H) 845 x 105 x 850 mm
- 6** Installation dans un puits de lumière
Grille de protection contre la pluie RSG 700 : (L x P x H) 845 x 105 x 850 mm

- 7** Sur place :
Puits de lumière avec évacuation d'eau, section libre minimale de 0,6 m²
- 8** Séparation aérienne : profondeur ≥ 1000 mm
Hauteur à
Installation dans un puits de lumière : ≥ 1000 mm
Installation au-dessus du niveau du sol : ≥ 1500 mm
Au-dessus des grilles de protection contre les intempéries : ≥ 300 mm
- 9** Distances minimales à respecter pour le service
Lorsque les distances sont réduites au minimum, les conduits d'air doivent être raccourcis. **Cela entraîne une augmentation considérable de la pression sonore !**




Livraison départ usine : sortie d'air à droite ; la modification pour une sortie d'air à gauche doit être effectuée sur le chantier conformément au mode d'emploi.





Système de conduits EPP - Installation en façade courte, sortie d'air à droite


mm

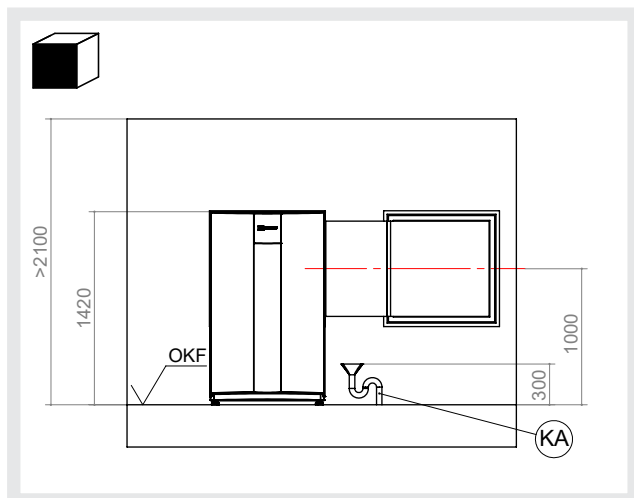

Installation d'un puits de lumière

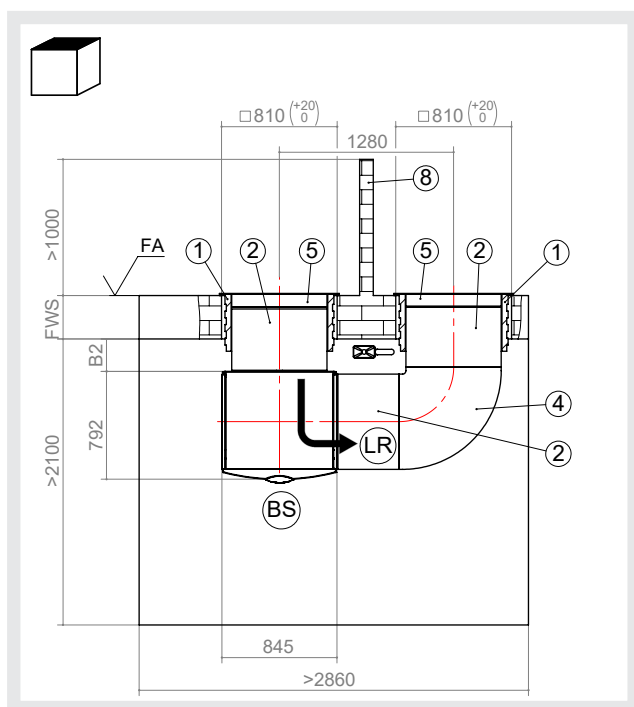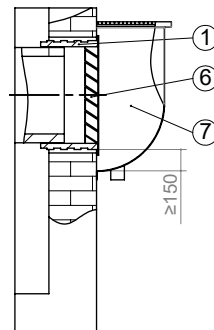

Distances minimales de service


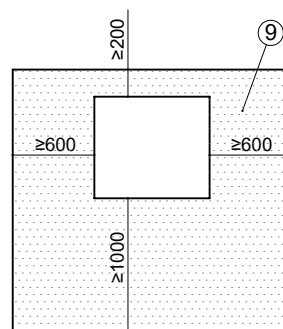


Légende

- OKF** Bord supérieur du revêtement de sol fini
- FA** Façade extérieure préfabriquée
- LR** Sens du flux d'air
- BS** Côté commande
- FWS** Épaisseur du mur fini
- KA** Évacuation des condensats
- B2** Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 355 mm
Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 275 mm
- 1** Passage mural WDF 700 : 800 x 800 x 420 mm
- 2** Conduits d'air LKGK 700 : 700 x 700 x 450 mm
- 4** Coude de conduit d'air LKB 700 : 700 x 700 x 750 mm
- 5** Installation au niveau du sol
Grille de protection contre les intempéries WSG 700 : (L x P x H) 845 x 105 x 850 mm
- 6** Installation dans un puits de lumière
Grille de protection contre la pluie RSG 700 : (L x P x H) 845 x 105 x 850 mm

- 7** Sur place :
Puits de lumière avec évacuation d'eau, section libre minimale de 0,6 m²
- 8** Séparation aérienne : profondeur ≥ 1000 mm
Hauteur à
Installation dans un puits de lumière : ≥ 1000 mm
Installation au-dessus du niveau du sol : ≥ 1500 mm
Au-dessus des grilles de protection contre les intempéries : ≥ 300 mm
- 9** Distances minimales à respecter pour le service
Lorsque les distances sont réduites au minimum, les conduits d'air doivent être raccourcis. **Cela entraîne une augmentation considérable de la pression sonore !**


LWV - Plan d'implantation





Système de conduits EPP - Installation en façade longue, sortie d'air à gauche

mm


AIR/EAU
intérieur

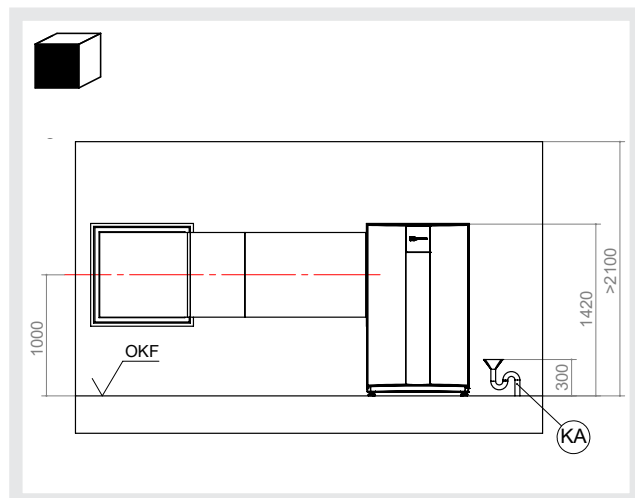

Installation d'un puits de lumière

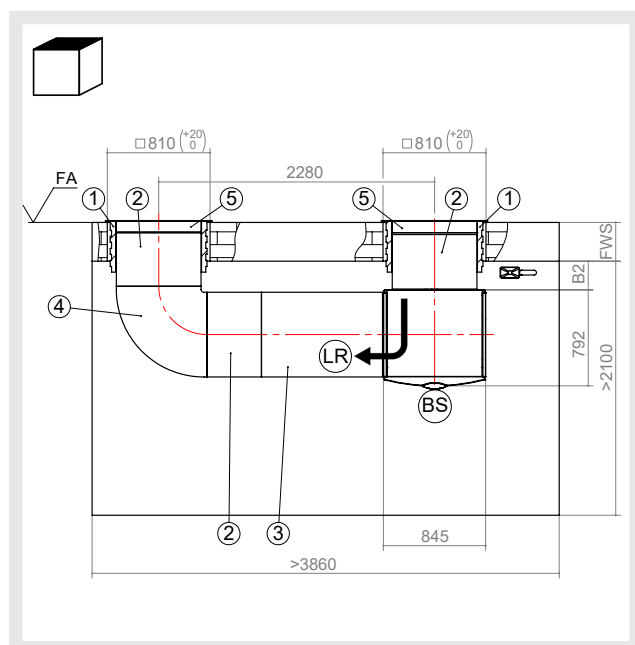

Distances minimales de service




Légende

- OKF** Bord supérieur du revêtement de sol fini
- FA** Façade extérieure préfabriquée
- LR** Sens du flux d'air
- BS** Côté commande
- FWS** Épaisseur du mur fini
- KA** Évacuation des condensats
- B2** Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 355 mm
Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 275 mm
- 1** Passage mural WDF 700 : 800 x 800 x 420 mm
- 2** Conduits d'air LKGK 700 : 700 x 700 x 450 mm
- 3** Conduits d'air LKGL 700 : 700 x 700 x 1 000 mm
- 4** Coude de conduit d'air LKB 700 : 700 x 700 x 750 mm
- 5** Installation au niveau du sol
Grille de protection contre les intempéries WSG 700 :
(L x P x H) 845 x 105 x 850 mm
- 6** Installation dans un puits de lumière
Grille de protection contre la pluie RSG 700 : (L x P x H)
845 x 105 x 850 mm

- 7** Sur place :
Puits de lumière avec évacuation d'eau, section libre minimale de 0,6 m²
- 9** Distances minimales à respecter pour le service
Lorsque les distances sont réduites au minimum, les conduits d'air doivent être raccourcis. **Cela entraîne une augmentation considérable de la pression sonore !**


! Livraison départ usine : sortie d'air à droite ; la modification pour une sortie d'air à gauche doit être effectuée sur le chantier conformément au mode d'emploi.





Plan d'implantation - LWV

Système de conduits EPP - Installation en façade longue, sortie d'air à droite


mm

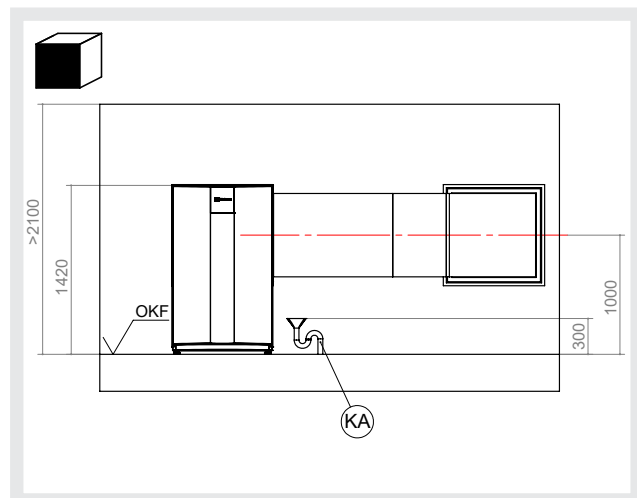

Installation d'un puits de lumière

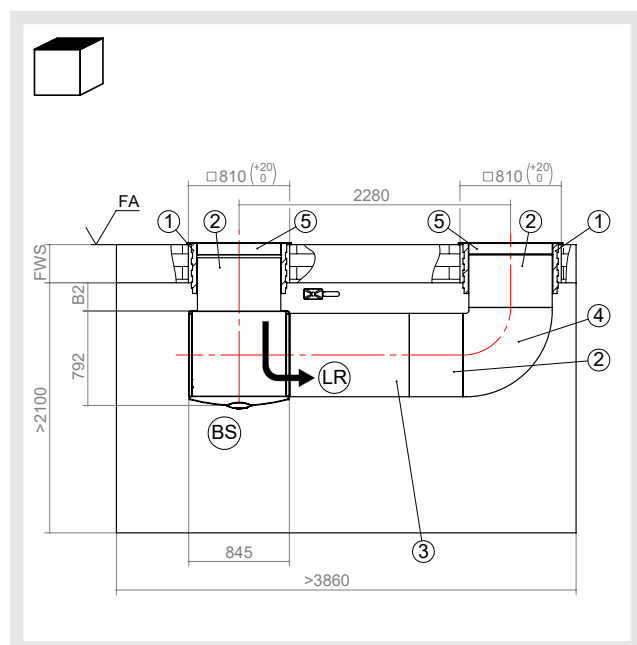

Distances minimales de service



Légende

- OKF** Bord supérieur du revêtement de sol fini
- FA** Façade extérieure préfabriquée
- LR** Sens du flux d'air
- BS** Côté commande
- FWS** Épaisseur du mur fini
- KA** Évacuation des condensats
- B2** Épaisseur du mur fini : de 240 à 320 355 mm
Épaisseur du mur fini : de 320 à 400 275 mm
- 1** Passage mural WDF 700 : 800 x 800 x 420 mm
- 2** Conduits d'air LKGG 700 : 700 x 700 x 450 mm
- 3** Conduits d'air LKGL 700 : 700 x 700 x 1 000 mm
- 4** Coude de conduit d'air LKB 700 : 700 x 700 x 750 mm
- 5** Installation au niveau du sol
Grille de protection contre les intempéries WSG 700 :
(L x P x H) 845 x 105 x 850 mm
- 6** Installation dans un puits de lumière
Grille de protection contre la pluie RSG 700 : (L x P x H)
845 x 105 x 850 mm

- 7** Sur place :
Puits de lumière avec évacuation d'eau, section libre
minimale de 0,6 m²
- 9** Distances minimales à respecter pour le service
Lorsque les distances sont réduites au minimum, les conduits
d'air doivent être raccourcis. **Cela entraîne une augmentation
considérable de la pression sonore !**