

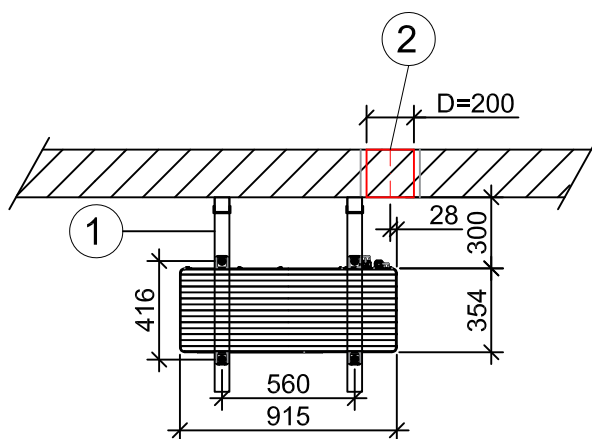


Hybrox SE 5 - Plans d'implantation

Console murale WKSHSE (raccordement horizontal)

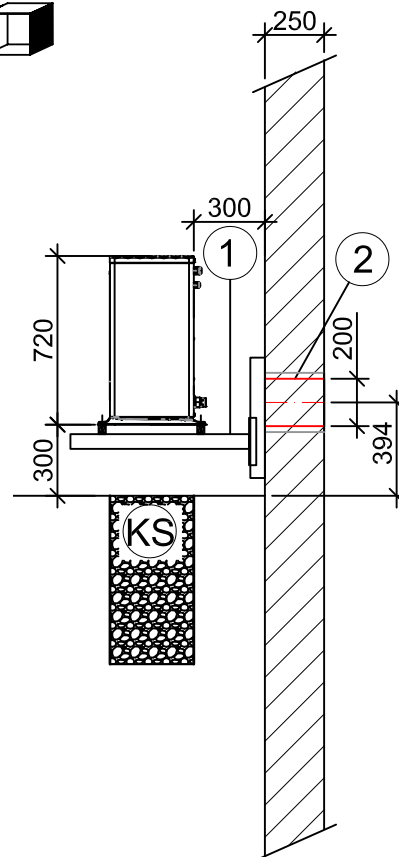

mm

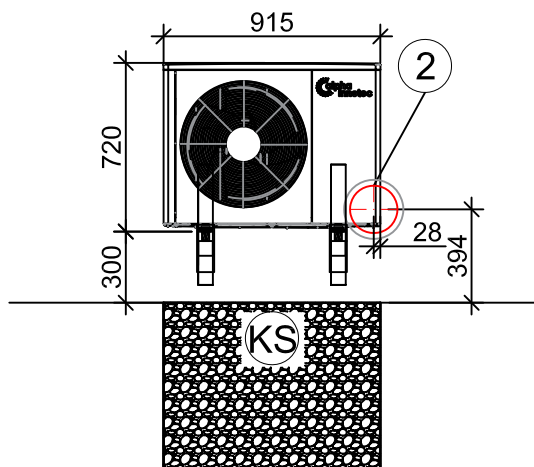

DISTANCES MINIMALES REQUISES

Vous trouverez à la fin du chapitre les zones de protection, les distances minimales nécessaires au bon fonctionnement et les distances de service, ainsi que des remarques concernant l'installation.

Légende

- 1 Console murale
 - 2 Tuyau vide DN200 et étanchéité à réaliser par le client
- Pour le montage de :
- 2x tuyau ANSI isolé
 - Tuyau vide Ø50 mm pour câble de raccordement électrique
 - Tuyau vide Ø35 mm pour câble BUS

KS Couche de gravier pour absorber jusqu'à 50 l d'eau de condensation par jour, servant de zone tampon pour l'infiltration. L'évaporateur doit être situé au-dessus du niveau local de la neige.