


Modèle

Hybrox 5 / Hybrox 8

Console murale avec passage de mur

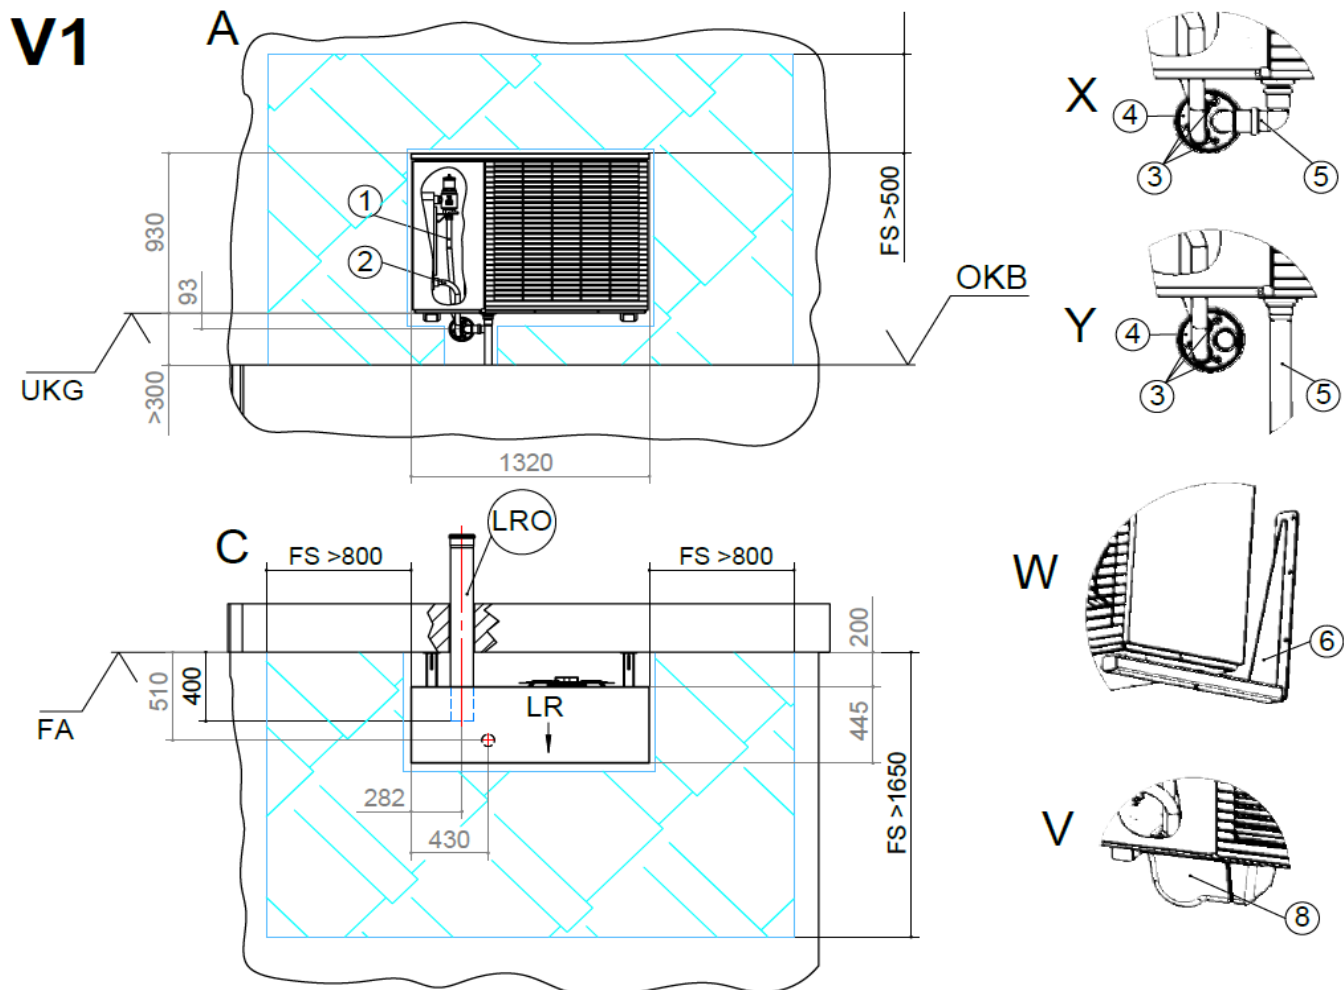

Légende:

V1	Variante 1
A	Vue de face
C	Vue de dessus
V	Vue détaillée de l'habillage
W	Vue détaillée de la fixation murale
X	Vue détaillée de la conduite de condensat à l'intérieur du bâtiment
Y	Vue détaillée de la conduite de condensat à l'extérieur du bâtiment
FA	Façade extérieure finie
UKG	Bord inférieur de l'appareil
OKB	Niveau du sol
LRO	Tube d'évacuation vide DN 125, Øa 125 (à raccourcir sur le chantier)
LR	Direction de l'air
FS	Espace libre pour l'entretien


Pos. Désignation

1	Admission d'eau chaude (accessoire)
2	Retour d'eau chaude (accessoire)
3	Passage de câble
4	Passage de mur (accessoire)
5	Évacuation des condensats / siphon
6	Console pour fixation murale (accessoire)
8	Habillage pour passage de mur (accessoire)

Modèle

Hybrox 5 / Hybrox 8

Console murale avec conduite de raccordement hydraulique

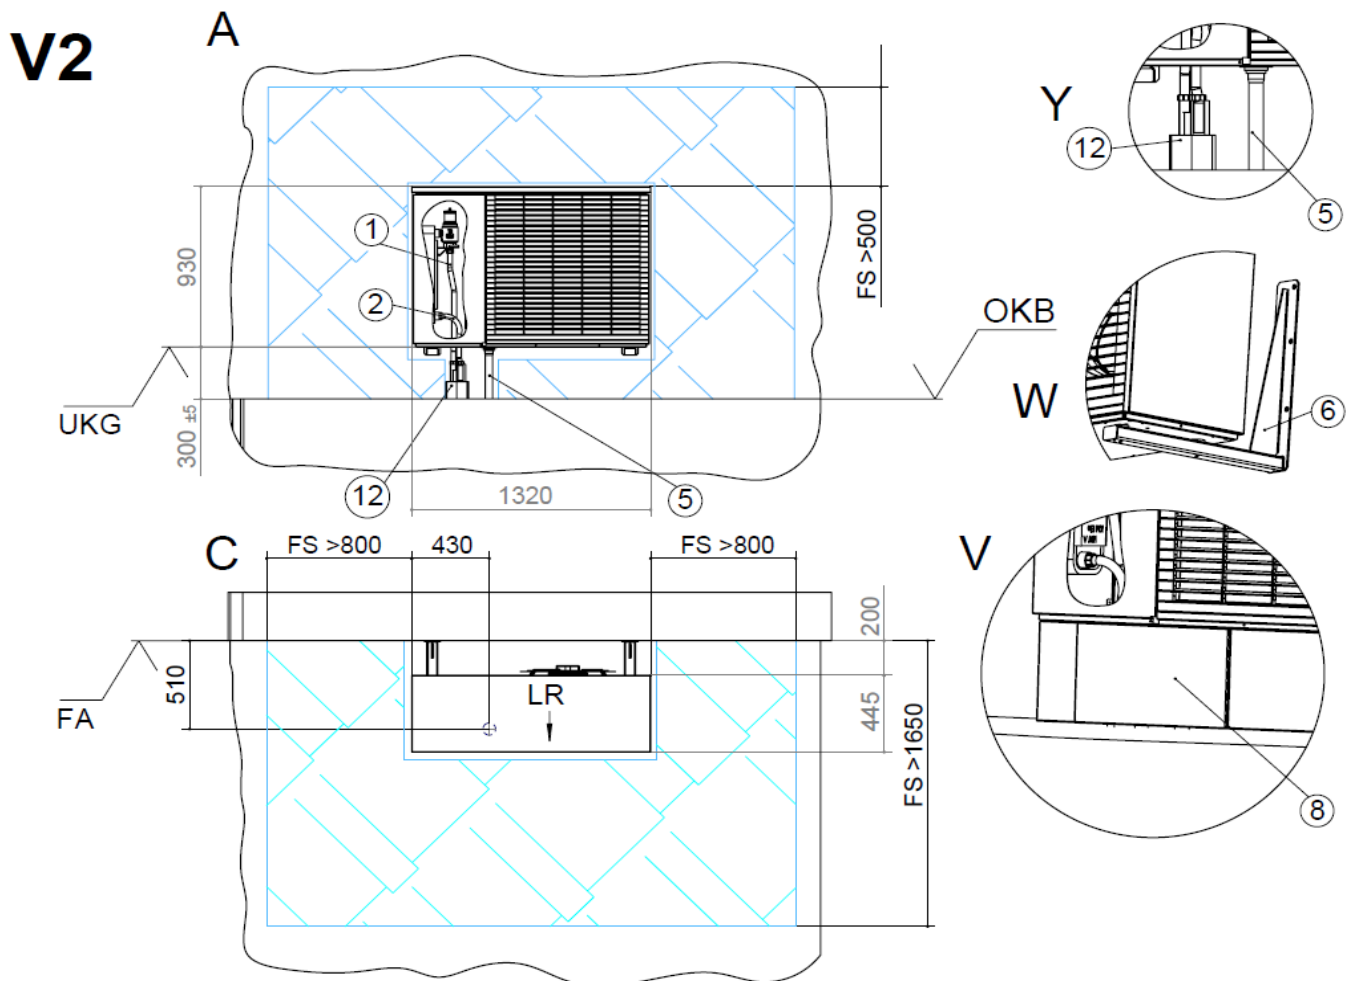

Légende:

- V2 Variante 2
- A Vue de face
- C Vue de dessus
- V Vue détaillée de l'habillage
- W Vue détaillée de la fixation murale
- Y Vue détaillée de la conduite de condensat à l'extérieur du bâtiment
- FA Façade extérieure finie
- UKG Bord inférieur de l'appareil
- OKB Niveau su sol
- LR Direction de l'air
- FS Espace libre pour l'entretien

Pos. Désignation


- 1 Admission d'eau chaude (accessoire)
- 2 Retour d'eau chaude (accessoire)
- 5 Évacuation des condensats / siphon
- 6 Console pour fixation murale (accessoire)
- 8 Habillage pour passage de mur (accessoire)
- 12 Conduite de raccordement hydraulique

Modèle

Hybrox 5 / Hybrox 8

Console de sol avec passage de mur

V3

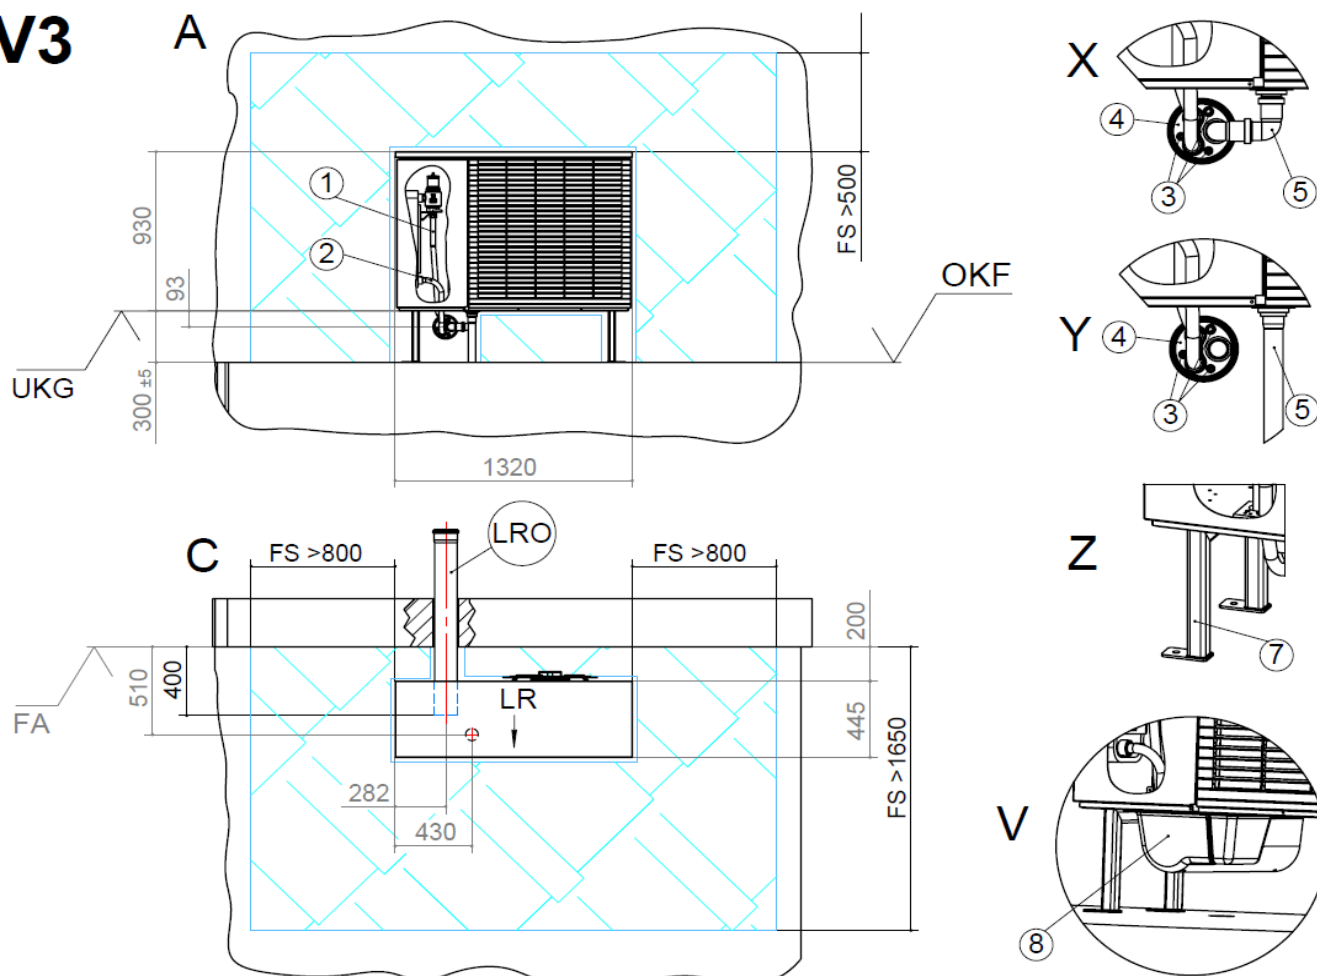

Légende:

V3	Variante 3
A	Vue de face
C	Vue de dessus
V	Vue détaillée de l'habillage
X	Vue détaillée de la conduite de condensat à l'intérieur du bâtiment
Y	Vue détaillée de la conduite de condensat à l'extérieur du bâtiment
Z	Vue détaillée de la fixation au sol
FA	Façade extérieure finie
UKG	Bord inférieur de l'appareil
OKF	Bord supérieur du socle
LRO	Tube d'évacuation vide DN 125, Øa 125 (à raccourcir sur le chantier)
LR	Direction de l'air
FS	Espace libre pour l'entretien


Pos. Désignation

1	Admission d'eau chaude (accessoire)
2	Retour d'eau chaude (accessoire)
3	Passage de câble
4	Passage de mur (accessoire)
5	Évacuation des condensats / siphon
7	Console pour fixation au sol (accessoire)
8	Habillage pour passage de mur (accessoire)

Modèle

Hybrox 5 / Hybrox 8

Console de sol avec conduite de raccordement Hydraulique

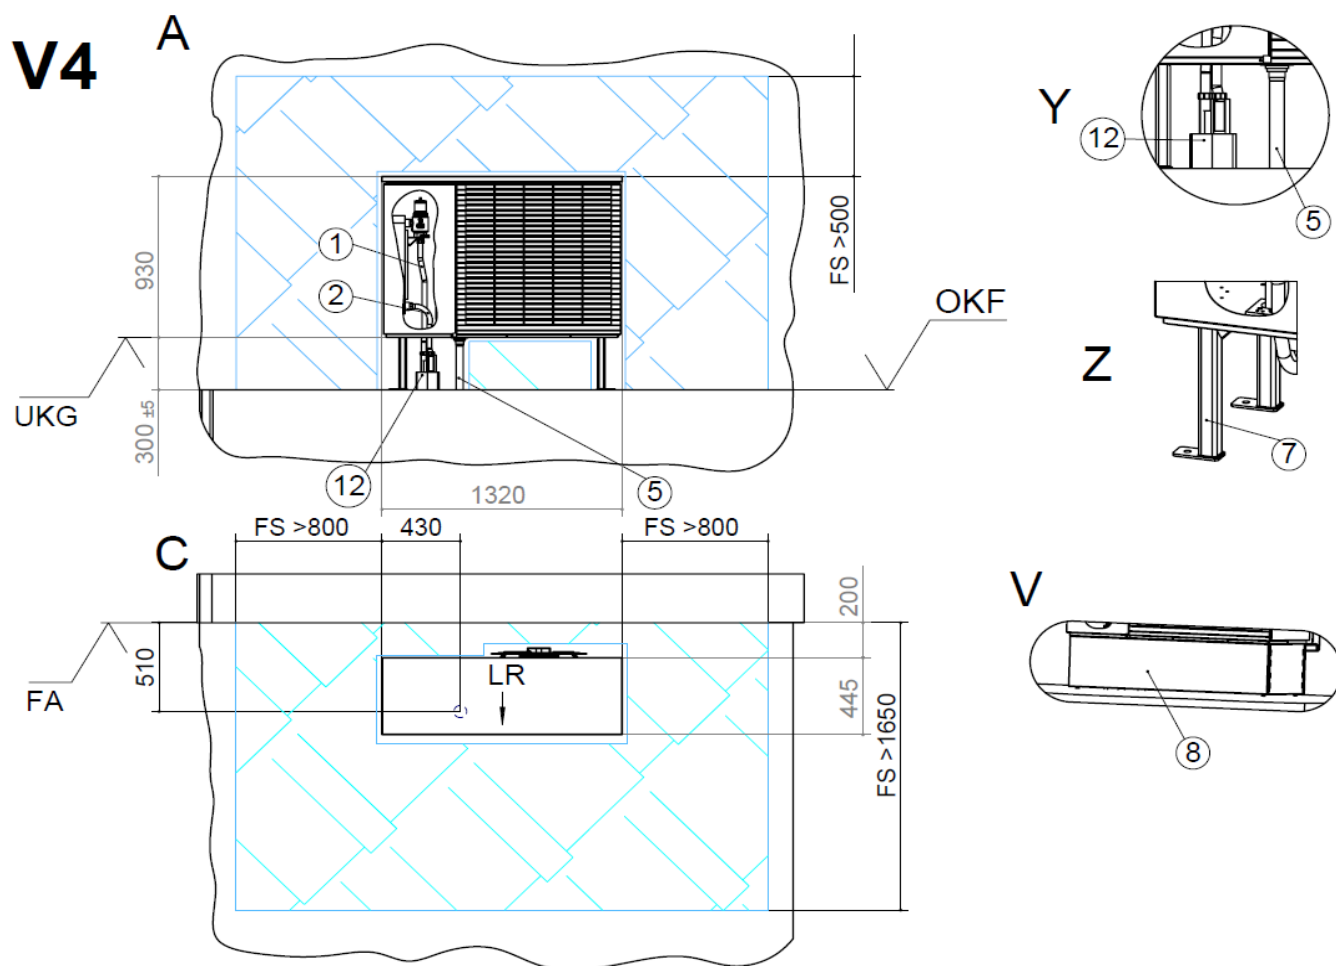

Légende:

V4	Variante 4
A	Vue de face
C	Vue de dessus
V	Vue détaillée de l'habillage
Y	Vue détaillée de la conduite de condensat à l'extérieur du bâtiment
Z	Vue détaillée de la fixation au sol
FA	Façade extérieure finie
UKG	Bord inférieur de l'appareil
OKF	Bord supérieur du socle
LR	Direction de l'air
FS	Espace libre pour l'entretien


Pos. Désignation

1	Admission d'eau chaude (accessoire)
2	Retour d'eau chaude (accessoire)
5	Évacuation des condensats / siphon
7	Console pour fixation au sol (accessoire)
8	Habillage pour console de sol (accessoire)
12	Conduite de raccordement hydraulique

Modèle

Hybrox 5 / Hybrox 8

Protection contre le vent

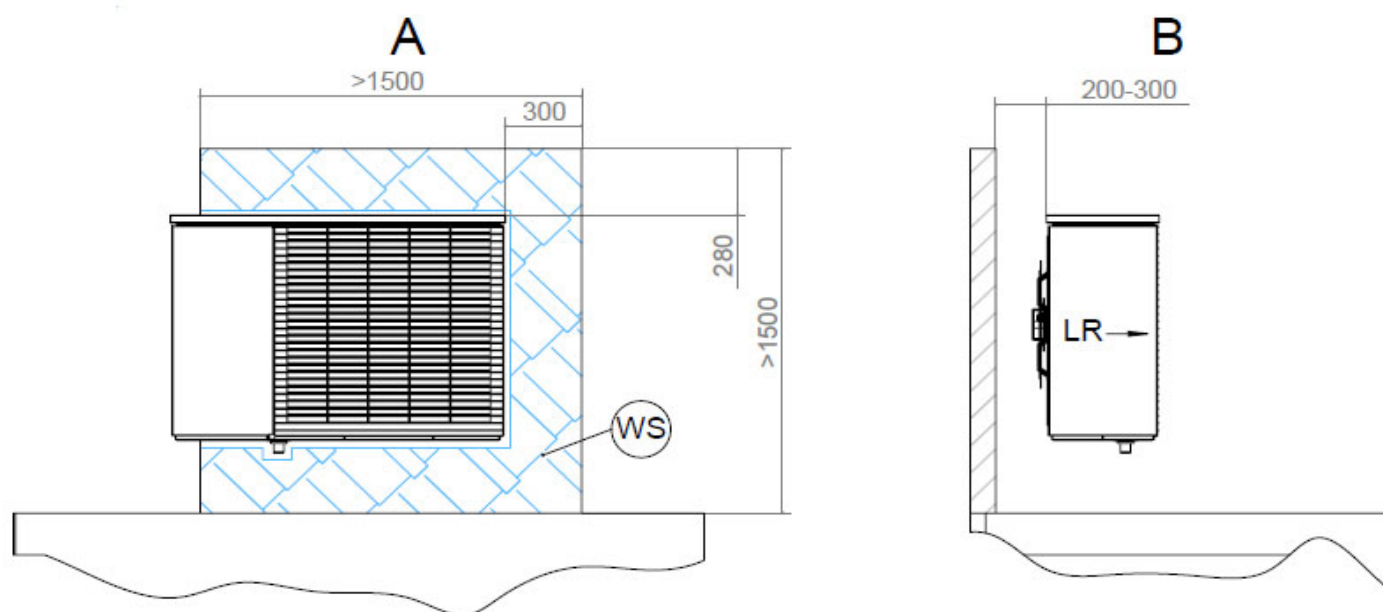

Important: La pompe à chaleur doit être installée dans un endroit abrité. La formation de lacs d'air froid doit être évitée. L'air de sortie doit pouvoir s'écouler sans entrave.

Légende :

- A Vue de face
- B Vue du côté gauche
- WS Brise-vent, surface de fonctionnement pour pompe à chaleur
- LR Direction de l'air