
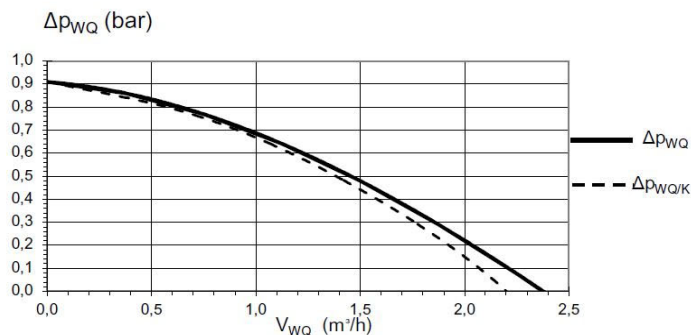
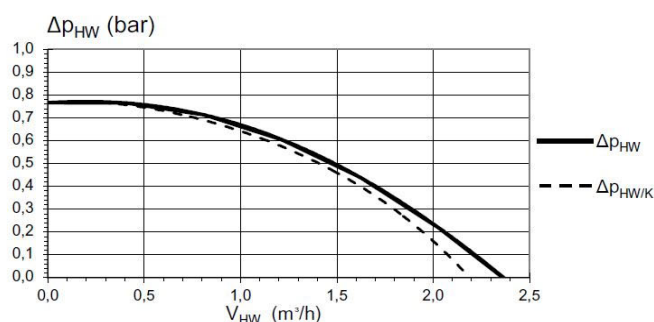
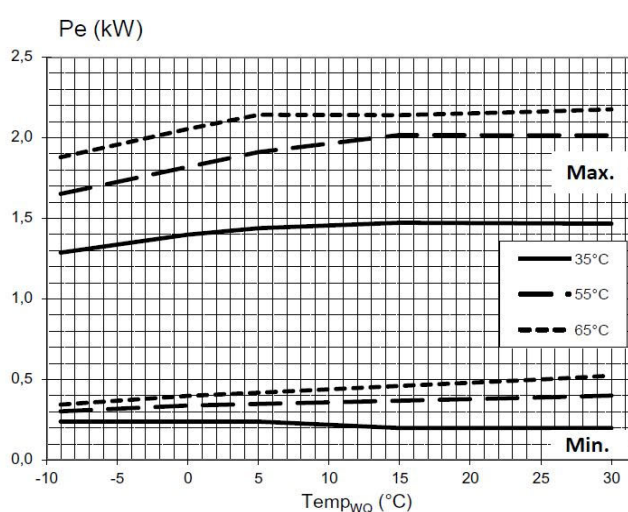


Nom de l'appareil

SWCV 62(H)(K)3M

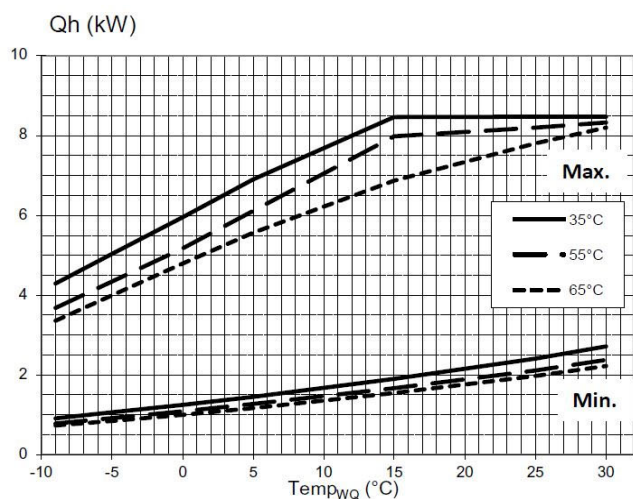

Légende:

V_{HW}	= Débit eau chaude
V_{WQ}	= Débit eau glycolée
Temp _{WQ}	= Température source de chaleur
Q_h	= Puissance calorifique
P_e	= Puissance absorbée
COP	= Coefficient of performance / coefficient de performance
$\Delta p_{HW} / \Delta p_{HW/K}$	= Charge disponible circuit de chauffage/ Charge disponible circuit de chauffage avec refroidissement
$\Delta p_{WQ} / \Delta p_{WQ/K}$	= Charge disponible source de chaleur/ Charge disponible source de chaleur avec refroidissement