
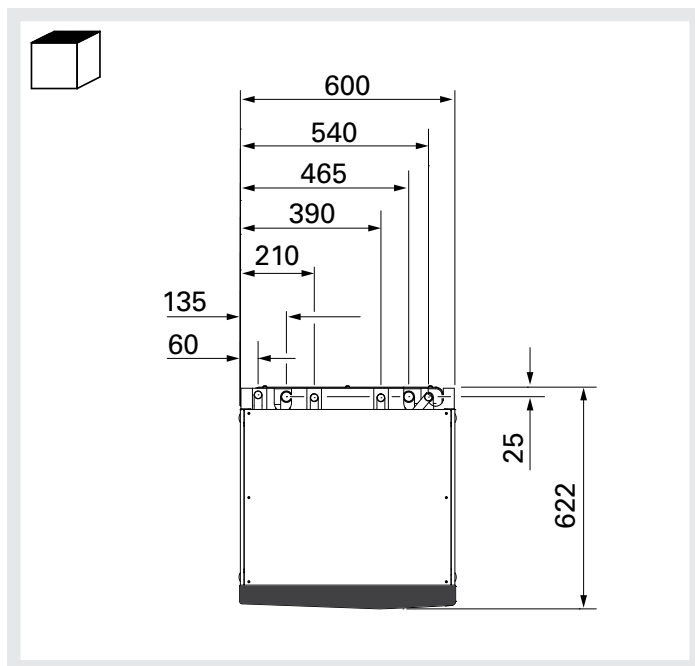
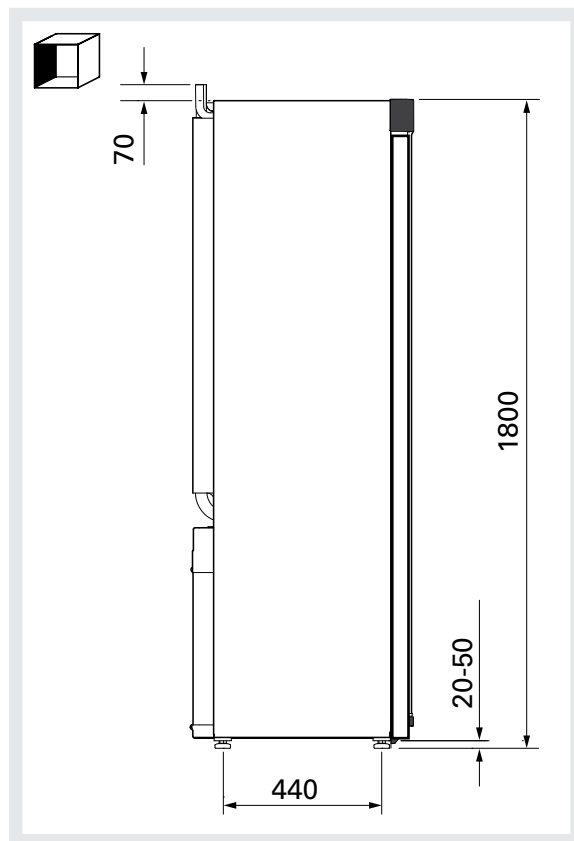


## Dimensions - Subrox D178 / Subrox D178 C

mm

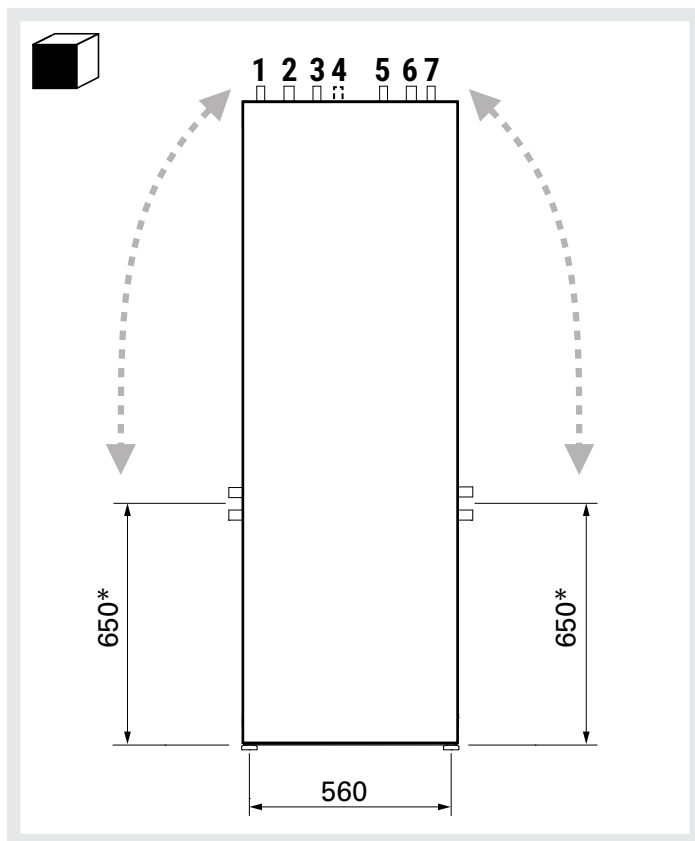

\* Cette cote s'applique lorsque les tuyaux du fluide caloporteur (raccordement latéral) forment un angle de 90°. La cote peut varier verticalement d'environ  $\pm 100$  mm, car les tuyaux du fluide caloporteur sont parfois des conduites flexibles.

### Légende

- 1 Départ du chauffage  
Type 8 Diamètre extérieur :  $\varnothing$  22 mm  
Type 13 Diamètre extérieur :  $\varnothing$  28 mm
- 2 Entrée de la source de chaleur (dans la pompe à chaleur)  
Diamètre extérieur : 28 mm  
au choix : en haut, à droite ou à gauche
- 3 Eau chaude  
 $\varnothing$  22 mm diamètre extérieur
- 4 Circulation eau chaude (optionnel)
- 5 Eau froide  
 $\varnothing$  22 mm diamètre extérieur
- 6 Sortie de la source de chaleur (provenant de la pompe à chaleur)  
Diamètre extérieur : 28 mm  
au choix : en haut, à droite ou à gauche
- 7 Retour du chauffage  
Type 8 Diamètre extérieur :  $\varnothing$  22 mm  
Type 13 Diamètre extérieur :  $\varnothing$  28 mm

### DISTANCES MINIMALES REQUISES / CONCEPT DE SÉCURITÉ

Vous trouverez ci-dessous les distances minimales et les distances de service nécessaires au bon fonctionnement. Le concept de sécurité et des exemples de tracé de la conduite d'air évacué sont présentés à la fin du chapitre.

Concept de sécurité,  
S241

