
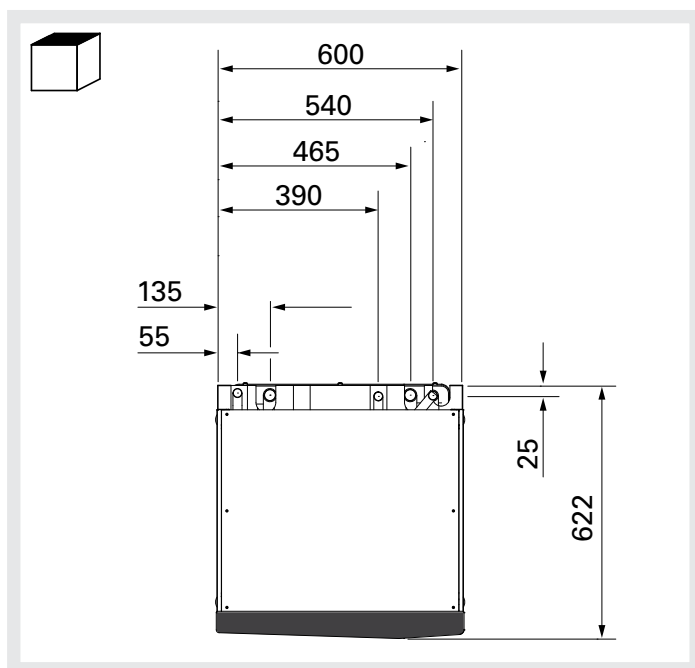
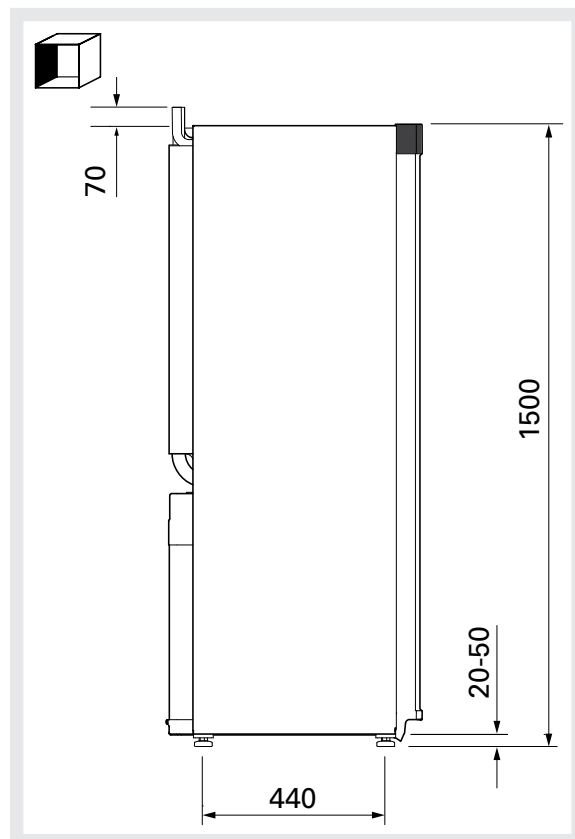


Dimensions - Subrox, Subrox C

mm

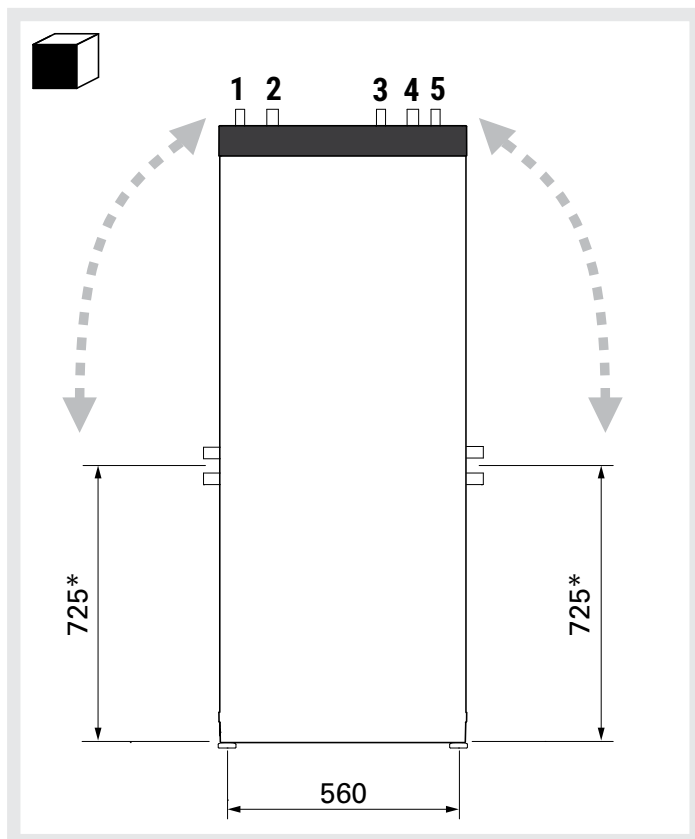

* Cette cote s'applique lorsque les tuyaux du fluide caloporteur (raccordement latéral) forment un angle de 90°. La cote peut varier verticalement d'environ ± 100 mm, car les tuyaux du fluide caloporteur sont parfois des conduites flexibles.

Légende

- 1 Départ du chauffage
Type 8 Diamètre extérieur : $\varnothing$ 22 mm
Type 13/18 Diamètre extérieur : $\varnothing$ 28 mm
- 2 Entrée de la source de chaleur (dans la pompe à chaleur)
Diamètre extérieur : 28 mm
au choix : en haut, à droite ou à gauche
- 3 Départ du ballon d'eau chaude
Type 8 Diamètre extérieur : $\varnothing$ 22 mm
Type 13/18 Diamètre extérieur : $\varnothing$ 28 mm
- 4 Sortie de la source de chaleur (provenant de la pompe à chaleur)
Diamètre extérieur : 28 mm
au choix : en haut, à droite ou à gauche
- 5 Retour du chauffage
Type 8 Diamètre extérieur : $\varnothing$ 22 mm
Type 13/18 Diamètre extérieur : $\varnothing$ 28 mm

DISTANCES MINIMALES REQUISES / CONCEPT DE SÉCURITÉ

Vous trouverez ci-dessous les distances minimales et les distances de service nécessaires au bon fonctionnement. Le concept de sécurité et des exemples de tracé de la conduite d'air évacué sont présentés à la fin du chapitre.

Concept de sécurité,
S217

