


Modèle

S1155-25

Zone d'installation

Pour l'accessibilité des travaux de service sur la pompe à chaleur, il faut respecter les distances minimales par rapport aux autres installations, appareils et murs. Un espace libre de 200 mm doit être prévu au-dessus de la pompe à chaleur. Les travaux de maintenance peuvent être effectués par l'avant. Il faut éventuellement retirer le couvercle sur le côté droit.

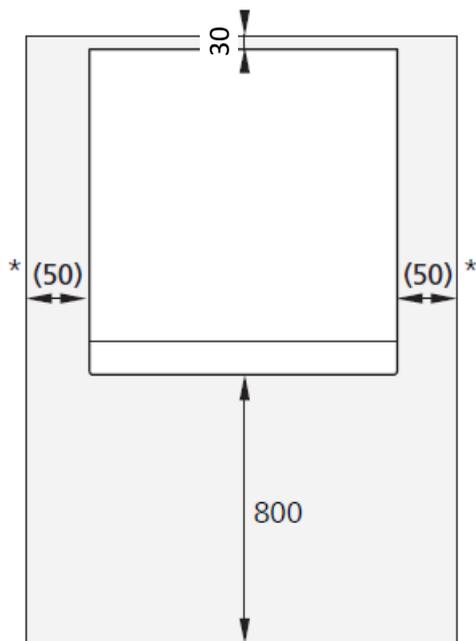

* Une installation normale nécessite 300 – 400 mm (Toute page)
pour les équipements de connexion, les vannes et les équipements électriques.