
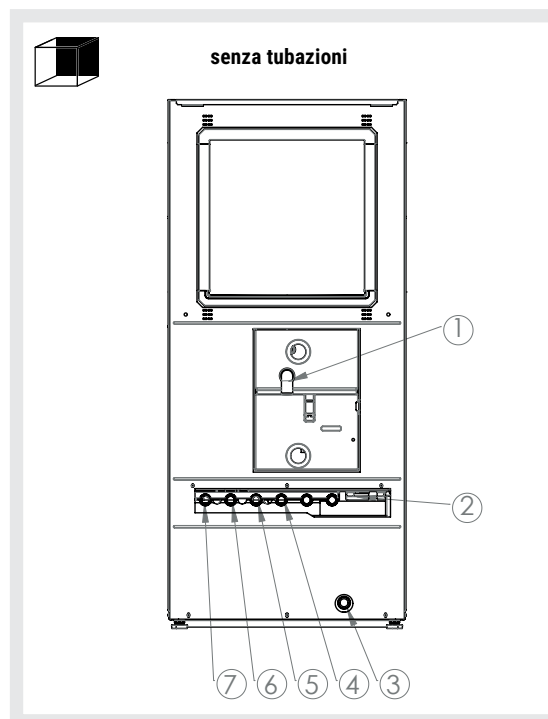
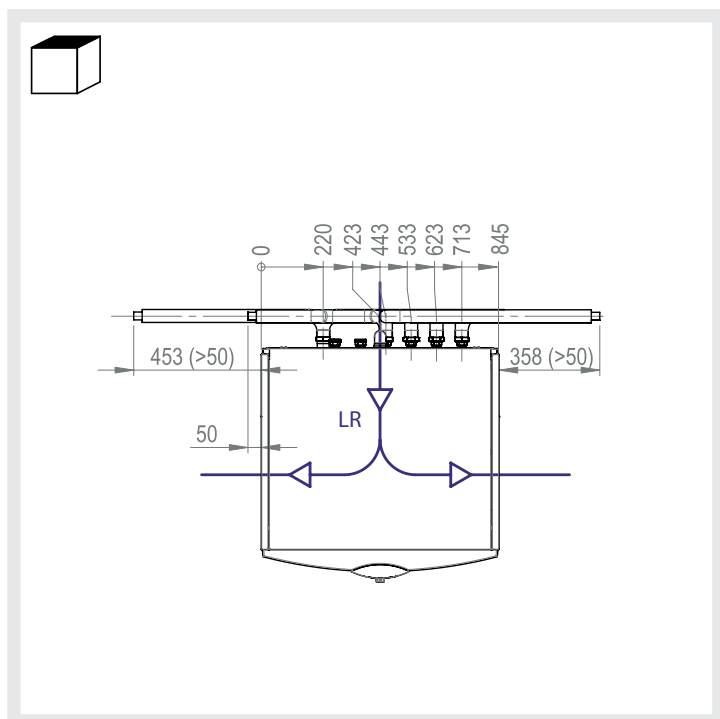
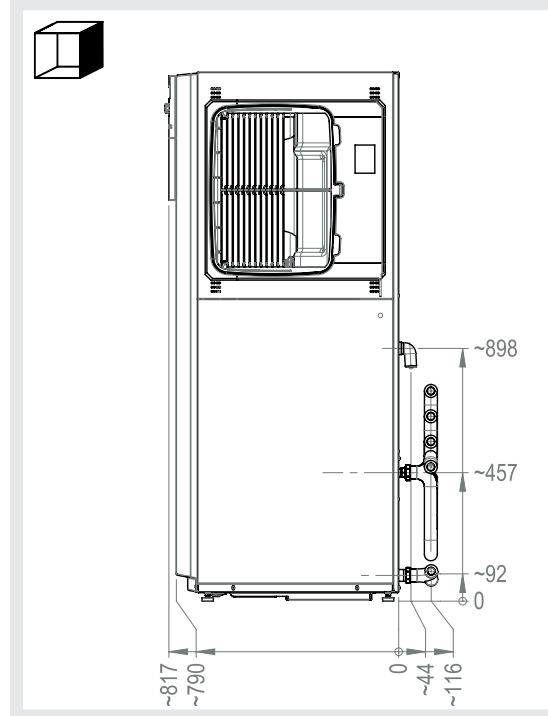


LWCV - Dimensioni

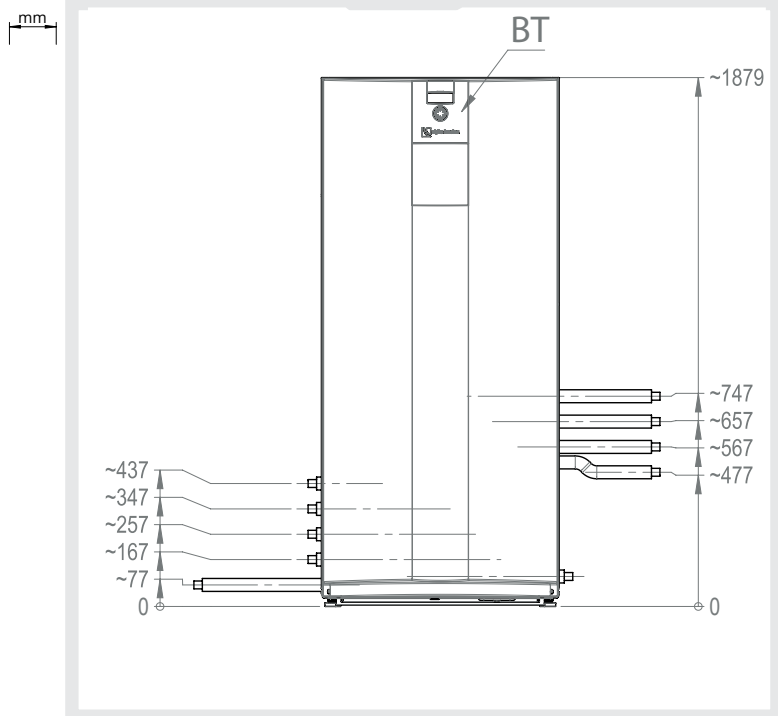

Legenda

- BT** Pannello di controllo
LR Direzione del flusso d'aria (a sinistra o a destra, selezionabile in loco)
- | | |
|--|----------|
| 1 Scarico condensa tubo HT | DN40 |
| 2 Passacavo | |
| 3 Ingresso acqua di riscaldamento (ritorno) | G 5/4"FE |
| + Valvola di sicurezza | Rp 3/4" |
| + Circuito di riscaldamento del manometro | |
| 4 Ingresso acqua calda (ritorno) | G 5/4"FE |
| 5 Uscita acqua calda (mandata) | G 5/4"FE |
| 6 Uscita dell'acqua di riscaldamento senza HUP (mandata) | G 5/4"FE |
| 7 Uscita dell'acqua di riscaldamento con HUP (mandata) | G 5/4"FE |

DISTANZE MINIME RICHIESTE

Le seguenti informazioni sono reperibili nei piani di installazione:

- Distanze minime necessarie per il corretto funzionamento
- Intervalli di manutenzione
- Indicazioni per l'installazione

Informazioni sul concetto di protezione per il refrigerante naturale R290

Piani di disposizione,
S150





Piano di protezione,
S15





Dimensioni per l'introduzione - LWCV

Modulo pompa di calore



mm

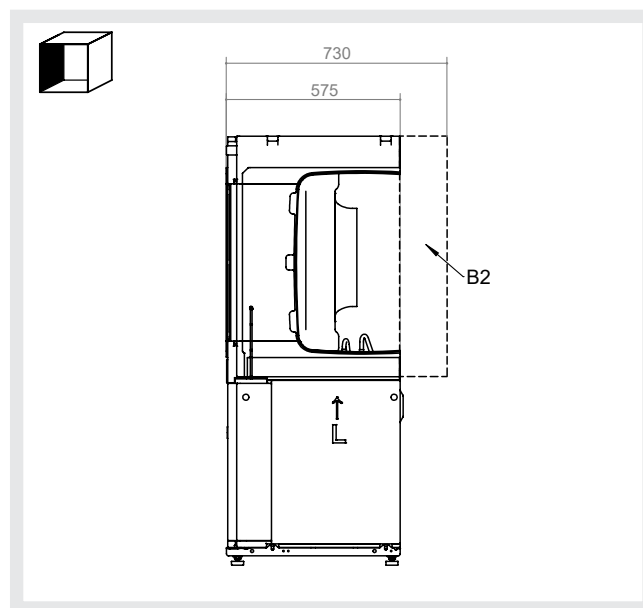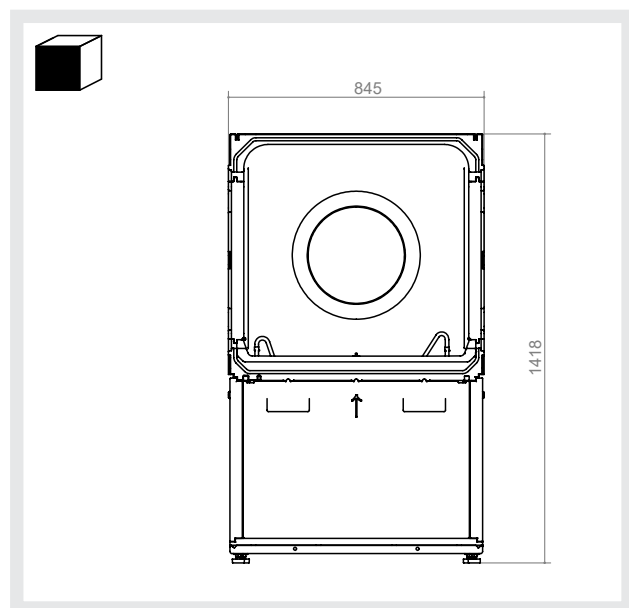

Modulo ventilatore (B2)

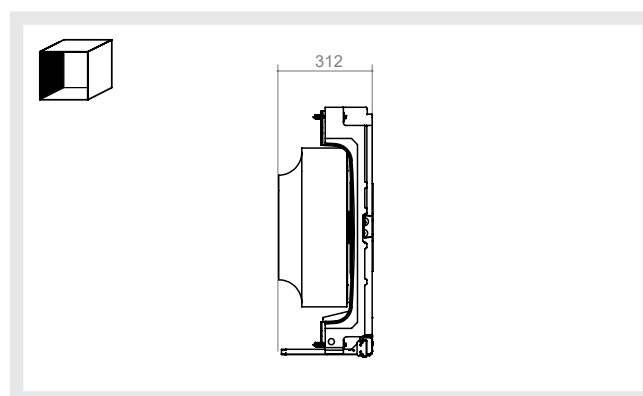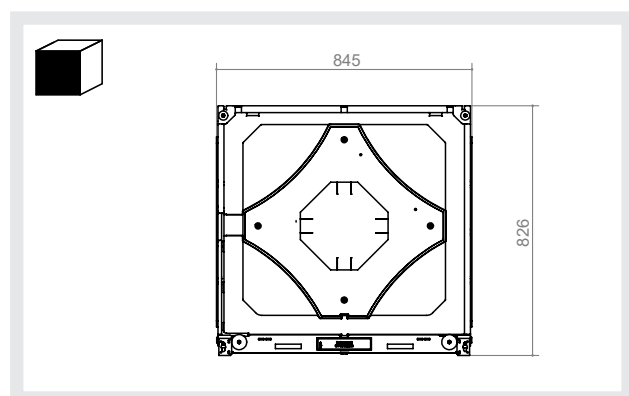

Modulo compatto

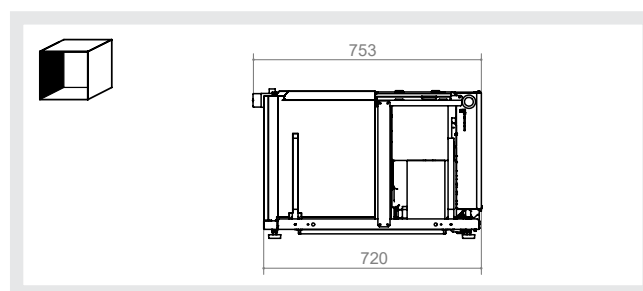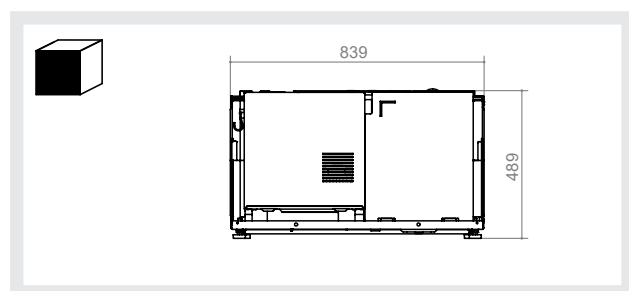

Sistema di sicurezza della LWCV con R290

Il LWCV è dotato di un sistema di sicurezza integrato per il refrigerante naturale R290 ed è conforme alle norme e ai requisiti di sicurezza attualmente in vigore.

Nel caso estremamente improbabile di una perdita di refrigerante dall'apparecchio, il refrigerante fuoriuscito viene rilevato automaticamente dal sistema di sicurezza integrato e convogliato all'esterno in

modo controllato attraverso i canali d'aria presenti. In questo modo viene garantito uno smaltimento sicuro del refrigerante.

Grazie a questo sistema di sicurezza completo, già integrato nell'apparecchio, se l'installazione viene eseguita a regola d'arte non sono necessarie ulteriori misure di sicurezza da parte del committente. A condizione che vengano rispettate le indicazioni di installazione contenute nella documentazione di montaggio e progettazione, l'impianto soddisfa tutti i requisiti necessari per un funzionamento sicuro.