


Stessa facciata destra lungo

LWCV 122R3


Prospetto:

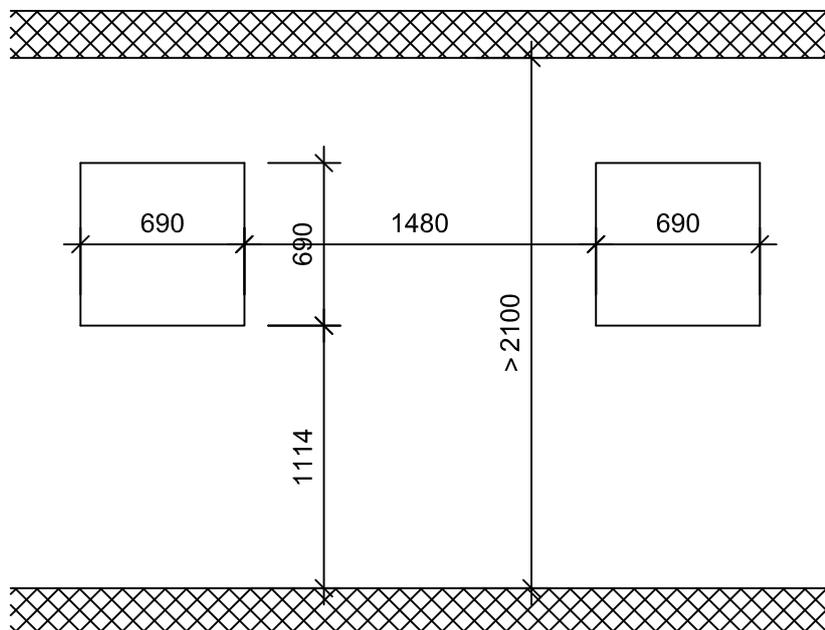

Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:

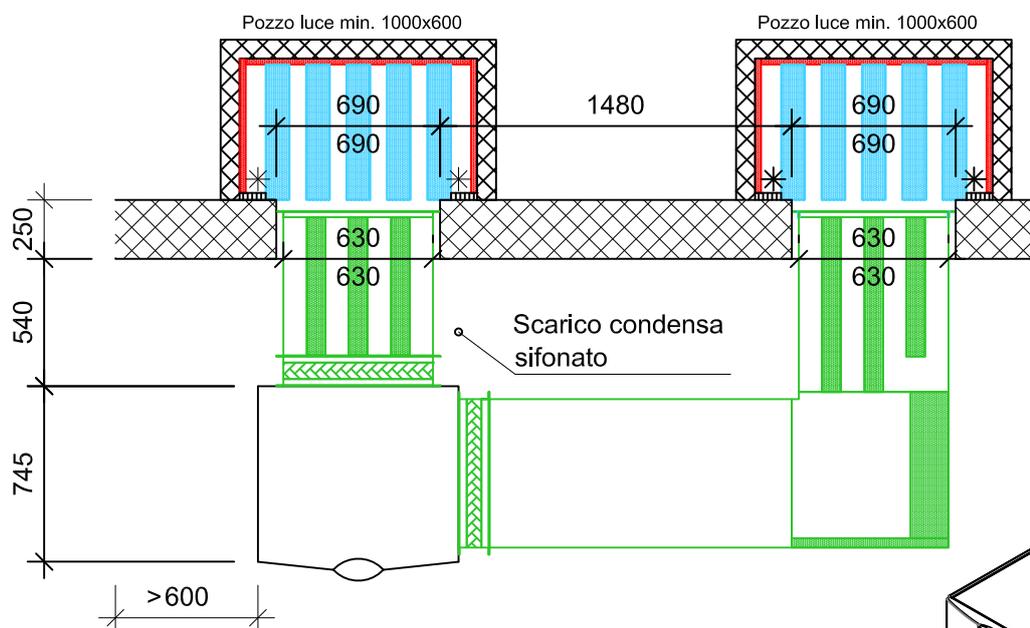


Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente = -9dB(A)**

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)**

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce = -9dB(A)**


Totale dei 3 provvedimenti: **-21.5dB(A)**

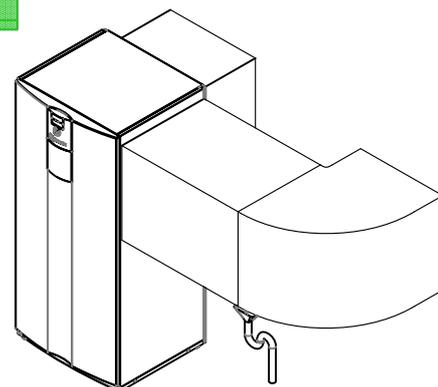

Stessa facciata sinistra lungo

LWCV 122R3



Prospetto:

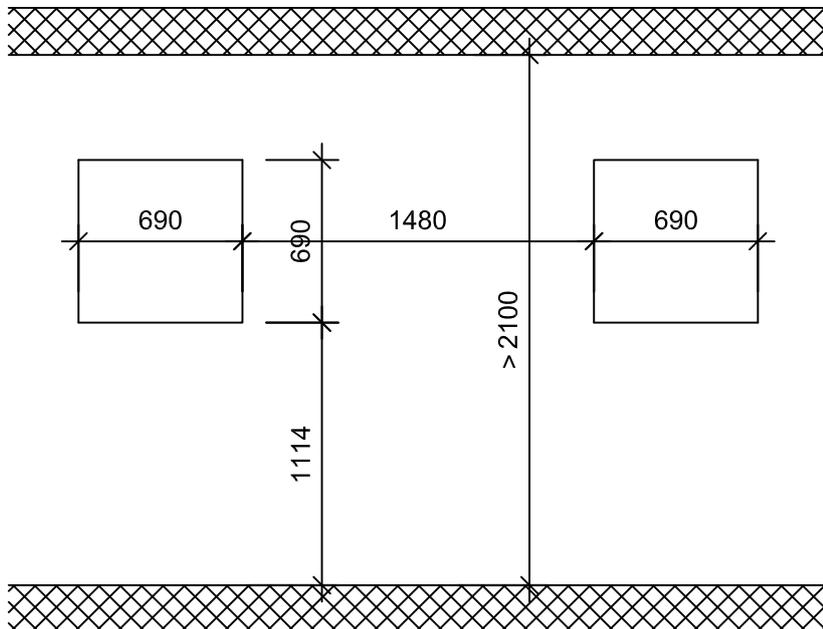

Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:

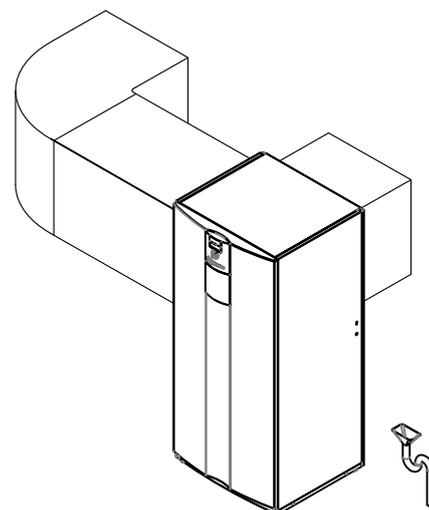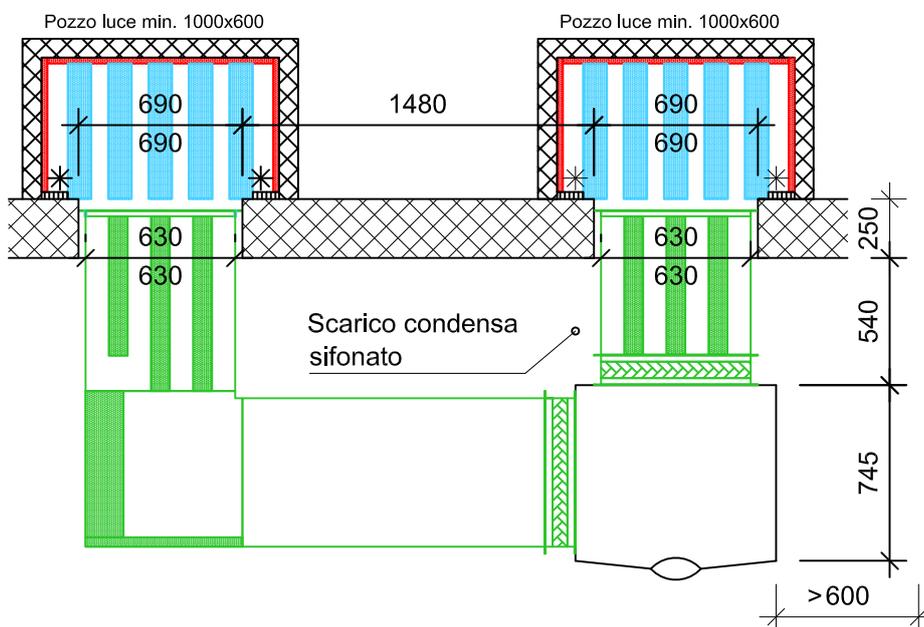

Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente** = -9dB(A)

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce** = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)

Totale dei 3 provvedimenti: -21.5dB(A)