


Posizionamento ad angolo destra, senza UPS

LW 101


Prospetto:

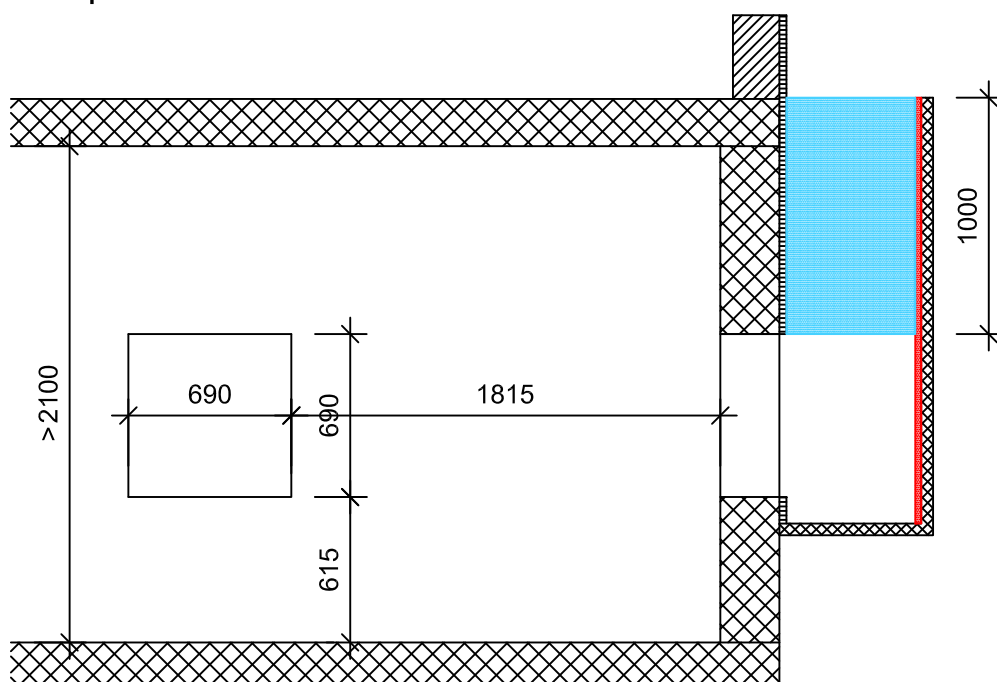

Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:

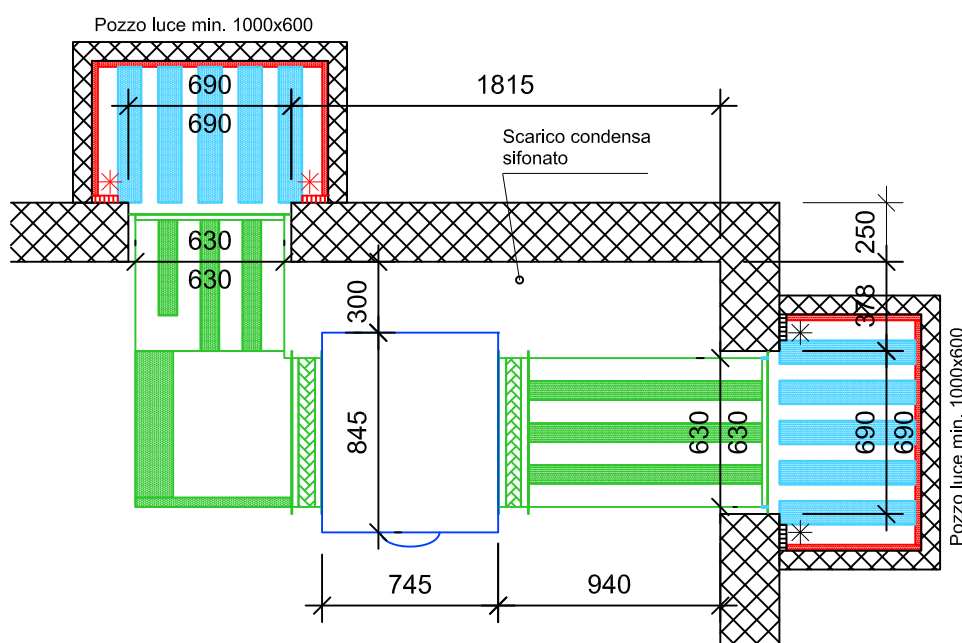


Riduzione fonica:

Tempo 1: Canale fonoassorbente = -10dB(A)

Tempo 2: rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)


Totale dei 3 provvedimenti: -22.5dB(A)

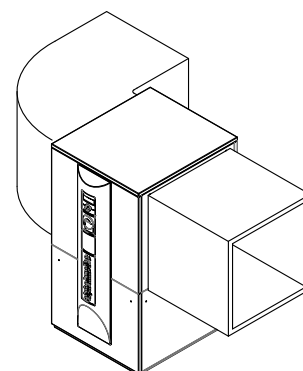

Posizionamento ad angolo sinistra, senza UPS

LW 101


Prospetto:

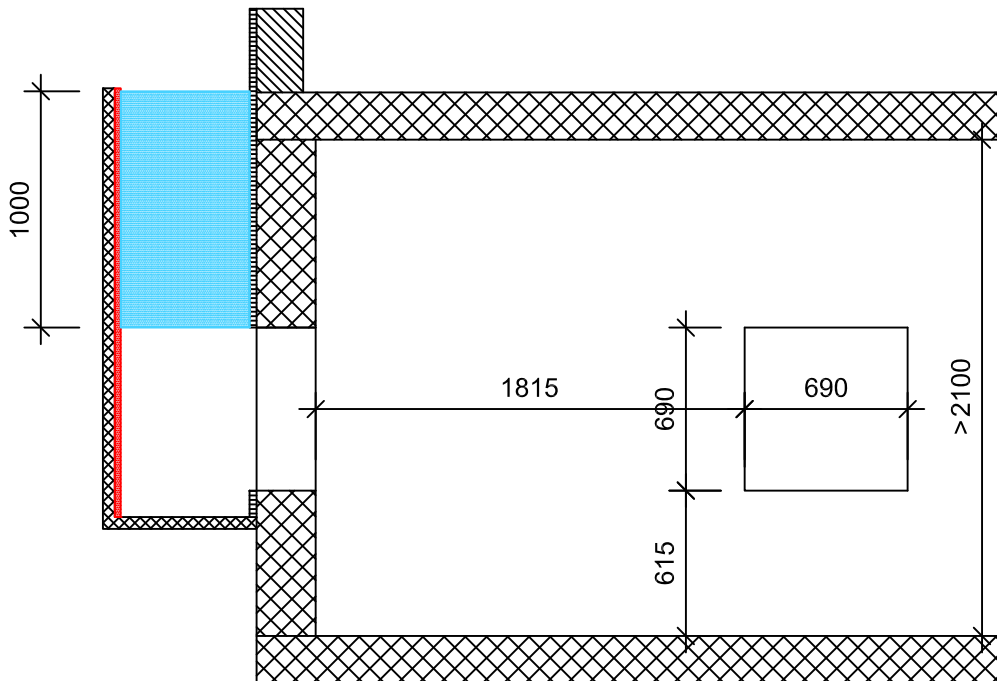

Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:

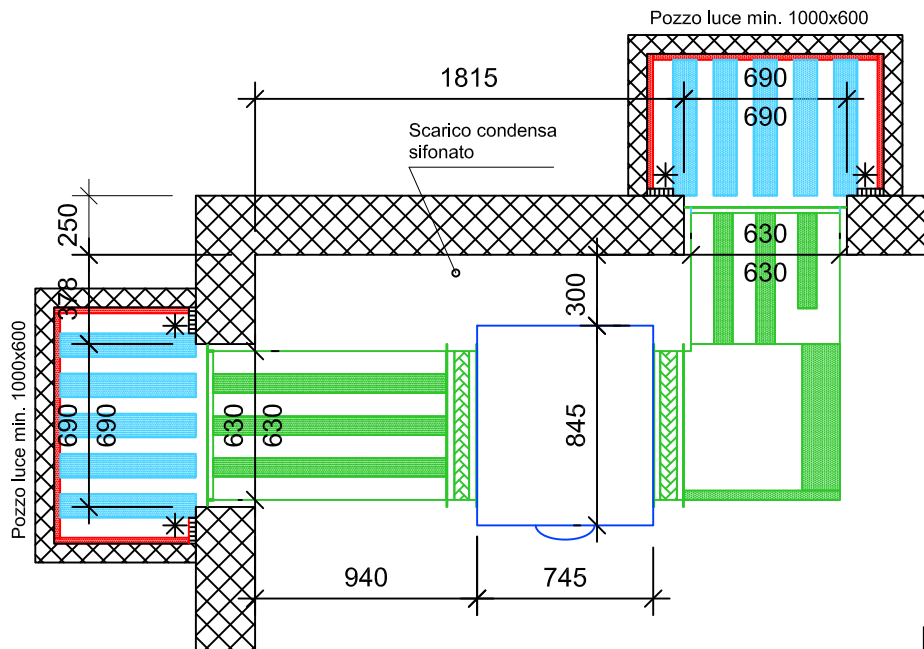


Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente** = -10dB(A)

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce** = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)

Totale dei 3 provvedimenti: -22.5dB(A)

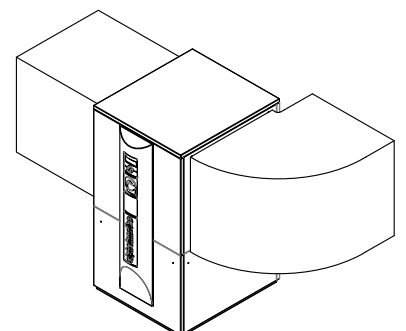

Stessa facciata, senza UPS

LW 101


Prospetto:

Attenzione:


Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Separazione tecnica
dell' aria altezza 100mm
sopra il pozzo luce

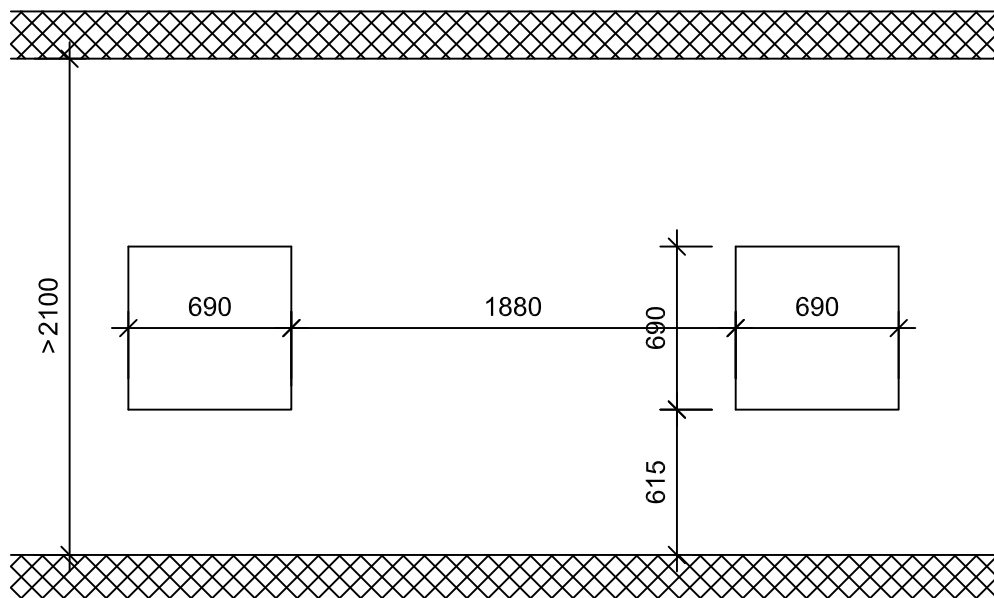

Pianta:

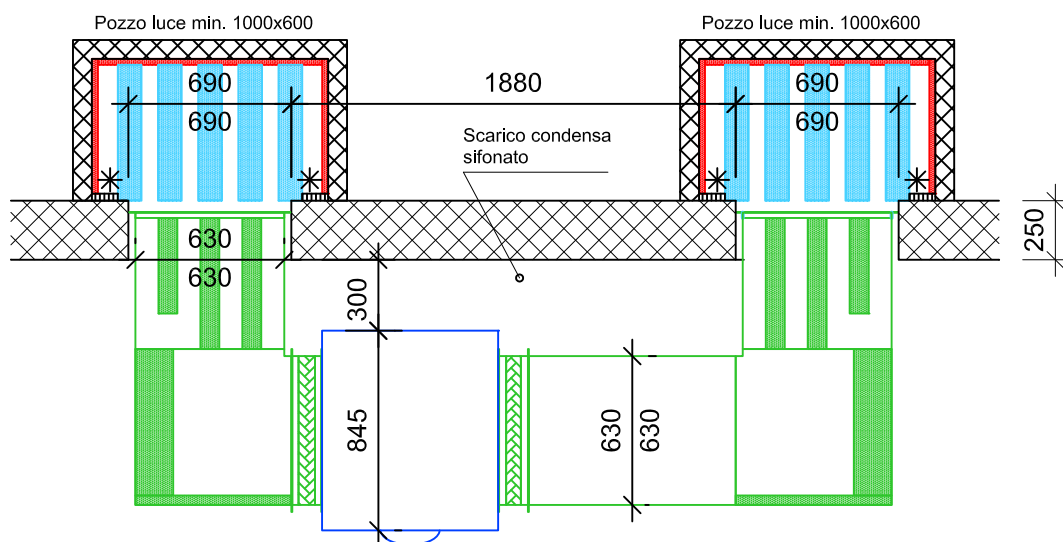


Riduzione fonica:

Tempo 1: Canale fonoassorbente = -11dB(A)

Tempo 2: rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)


Totale dei 3 provvedimenti: -23.5dB(A)

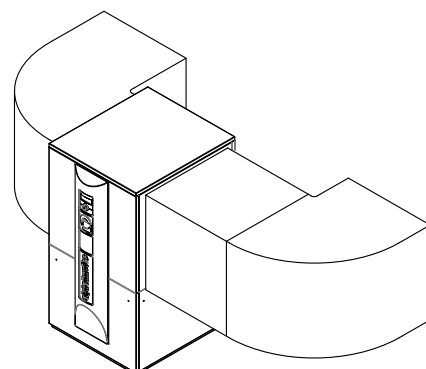

Posizionamento ad angolo destra, con UPS

LW 101


Prospetto:

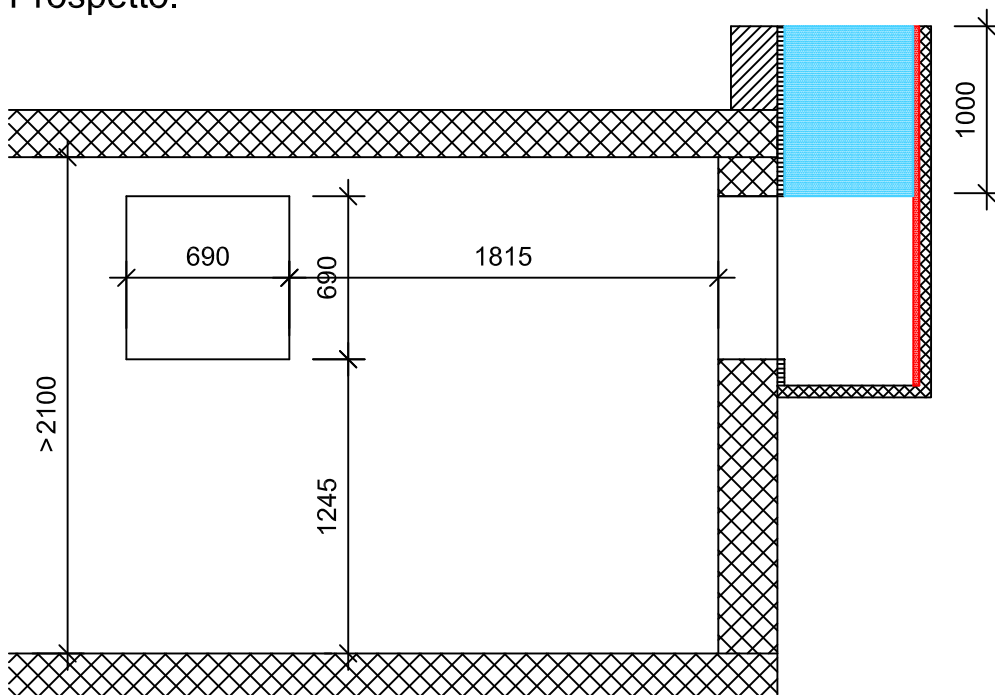

Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:

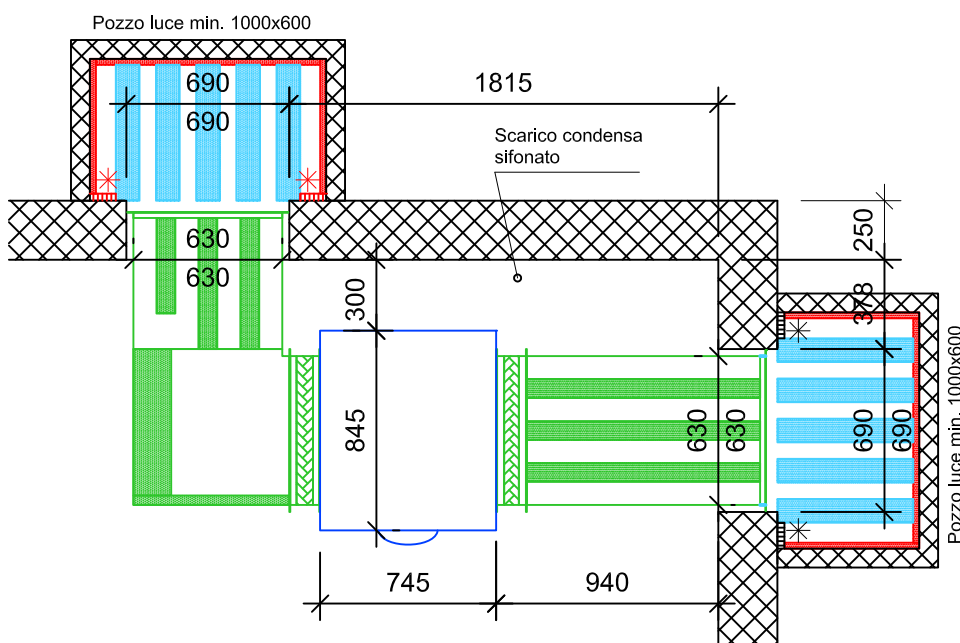


Riduzione fonica:

Tempo 1: Canale fonoassorbente = -10dB(A)

Tempo 2: rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)


Totale dei 3 provvedimenti: -22.5dB(A)

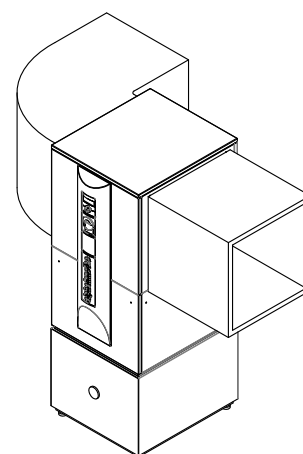

Posizionamento ad angolo sinistra, con UPS

LW 101



Prospetto:

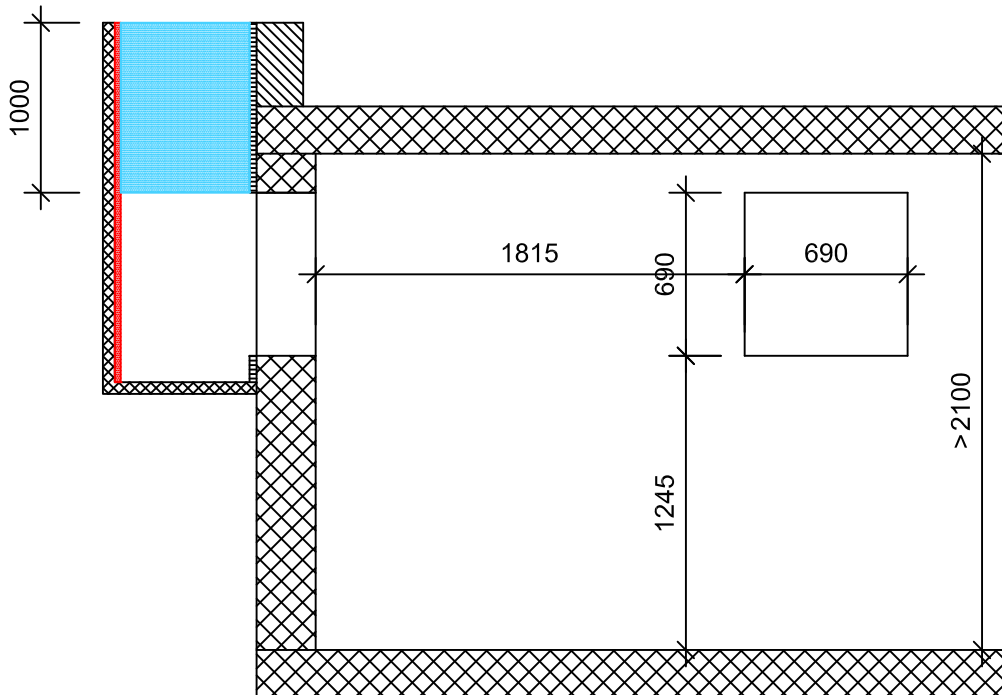

Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:

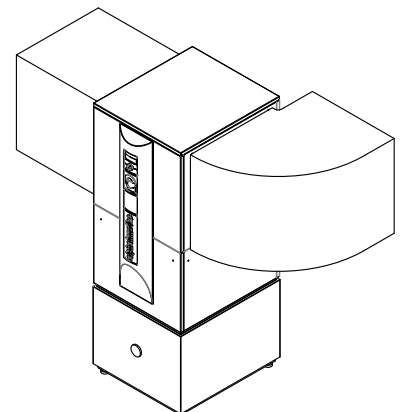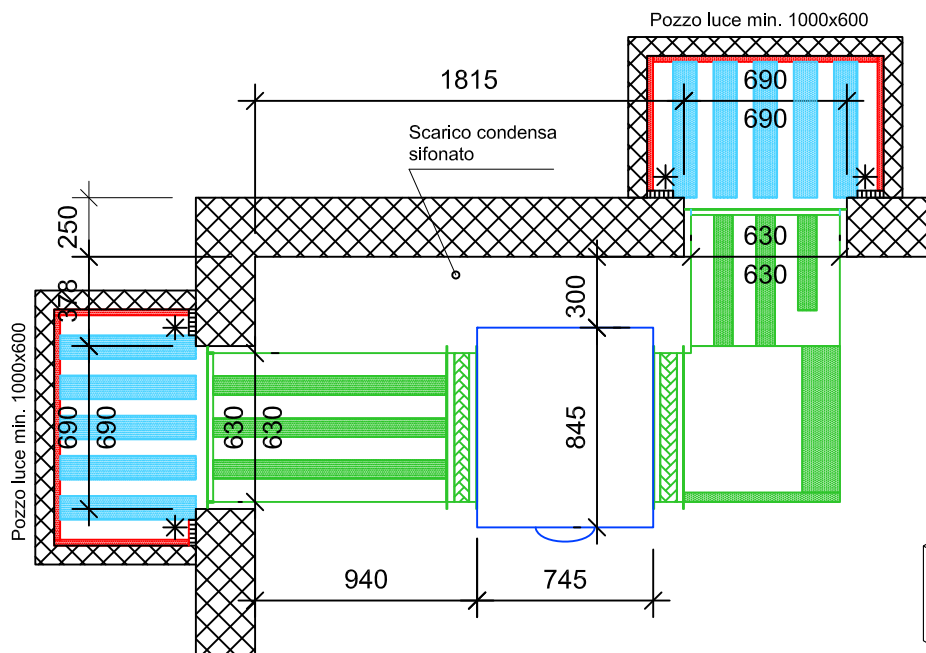

Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente** = -10dB(A)

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce** = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)

Totale dei 3 provvedimenti: -22.5dB(A)

Stessa facciata, con UPS

LW 101


Prospetto:

Attenzione:


Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Separazione tecnica
dell' aria altezza 100mm
sopra il pozzo luce

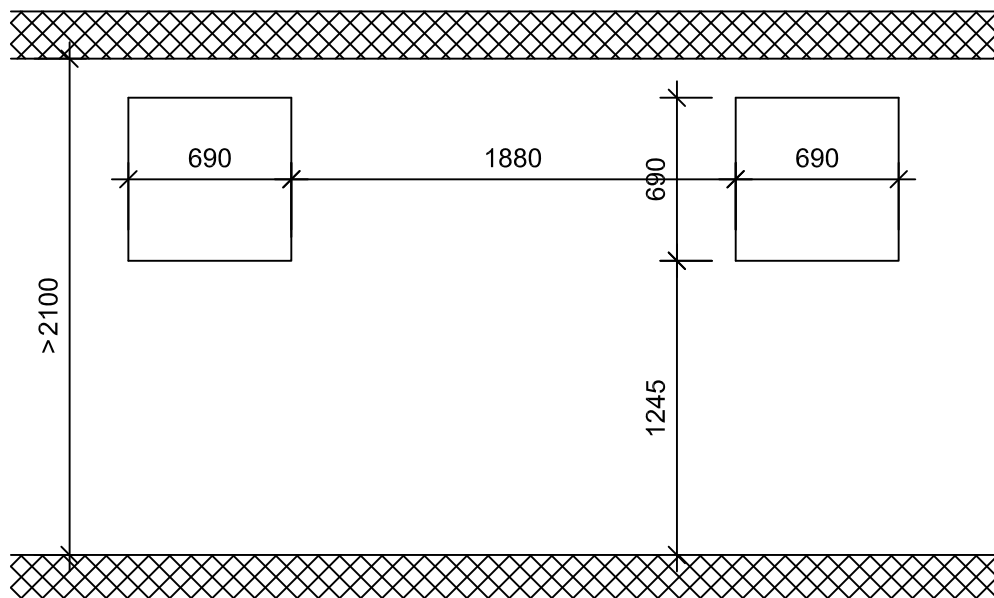

Pianta:

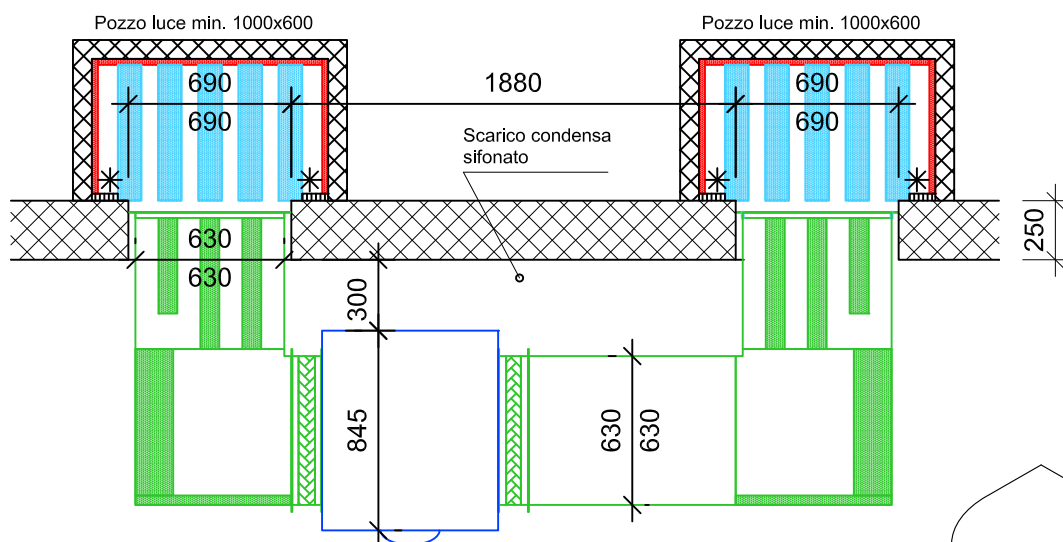

Riduzione fonica:

Tempo 1: Canale fonoassorbente = -11dB(A)

Tempo 2: rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)

Totale dei 3 provvedimenti: -23.5dB(A)

