


Tipo apparecchio

LWAV+ 82R1/3, LWAV+ 122R3

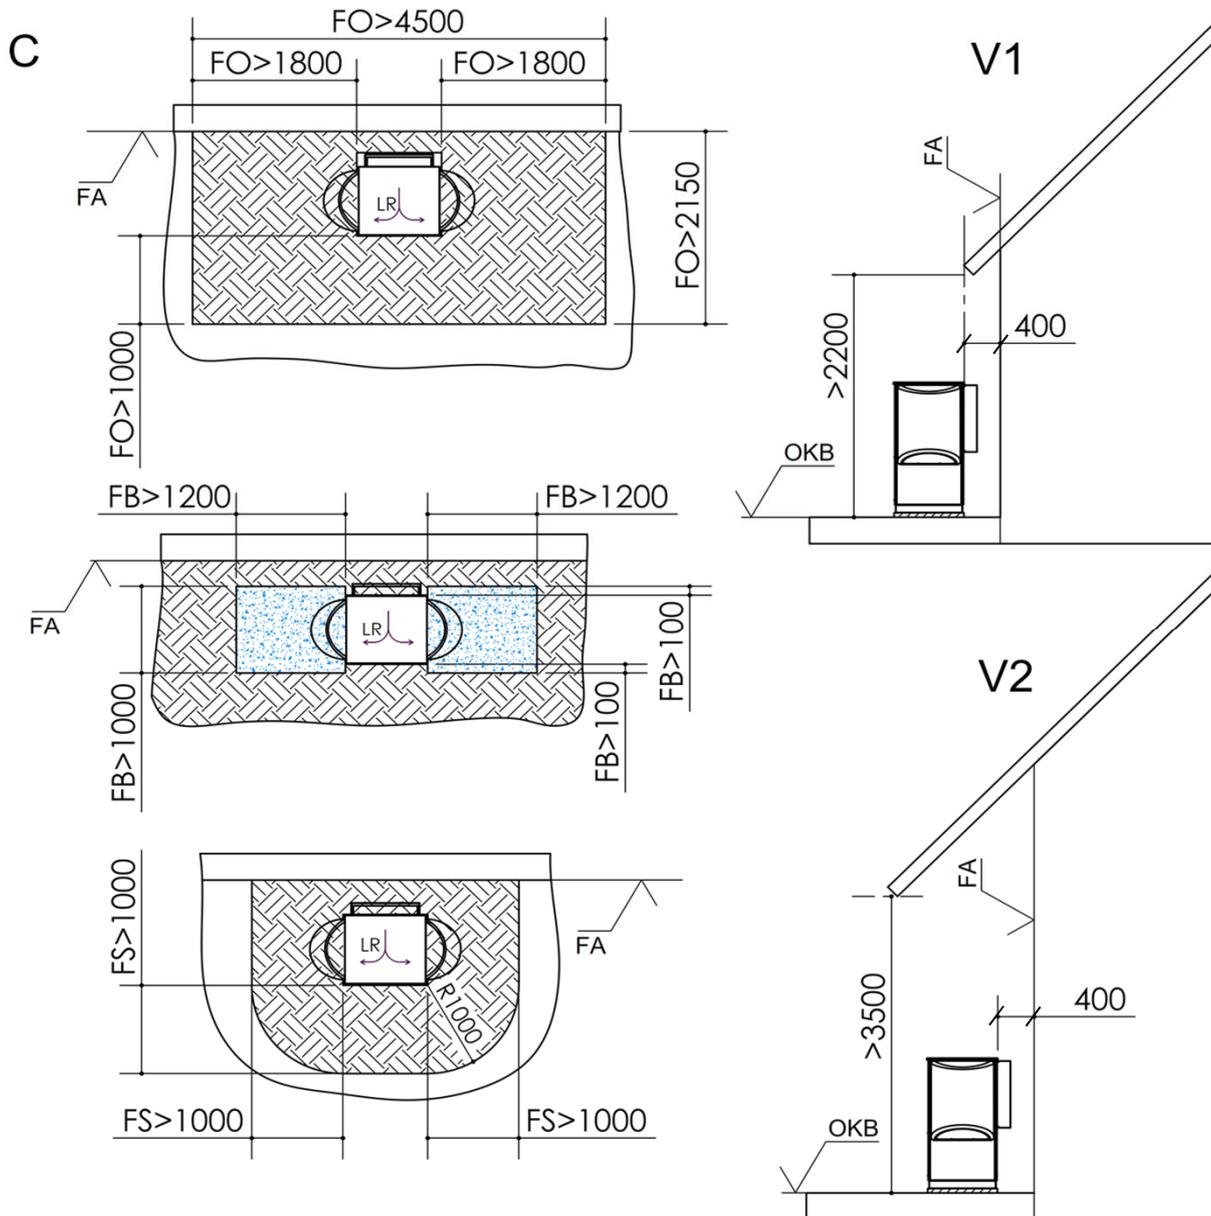

Importante: si deve evitare la formazione di laghi di aria fredda. L'aria in uscita deve poter scorrere via senza ostacoli.

Legenda:

- C = Vista dall'alto
- V1 = Installazione a parete senza sovrastruttura sopra la pompa di calore
- V2 = Installazione a parete con sovrastruttura sopra la pompa di calore
- FO = Spazio libero fino all'edificio più vicino (nessun ostacolo fisso, ad es. muri)
- FB = Area fredda, possibilità di formazione di ghiaccio durante i giorni freddi (nessun tubazione che conduce acqua, vie pedonali, vegetazione non adatta)
- FS = Spazio libero per scopi di assistenza
- LR = Direzione dell'aria
- OKB = Filo superiore pavimento
- FA = Facciata esterna finita