



Tipo apparecchio

LW 251A

Prospetto:

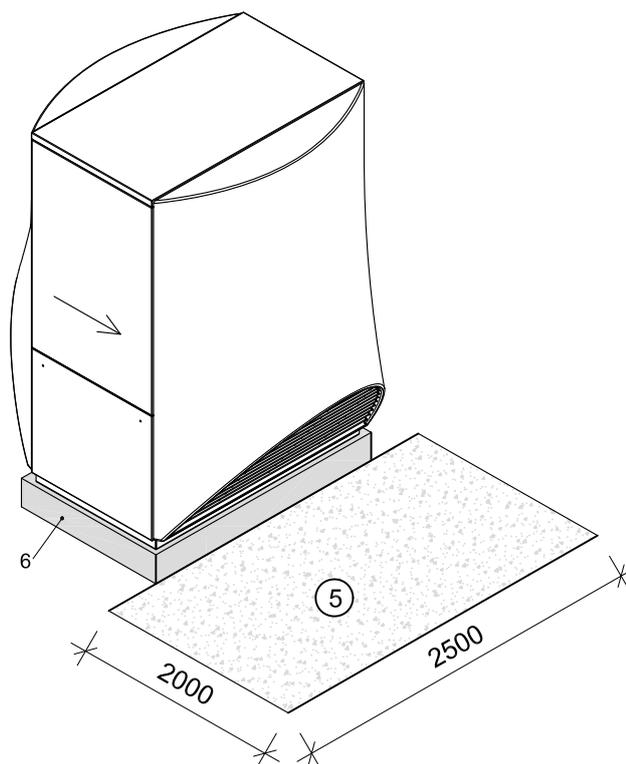

Pianta:

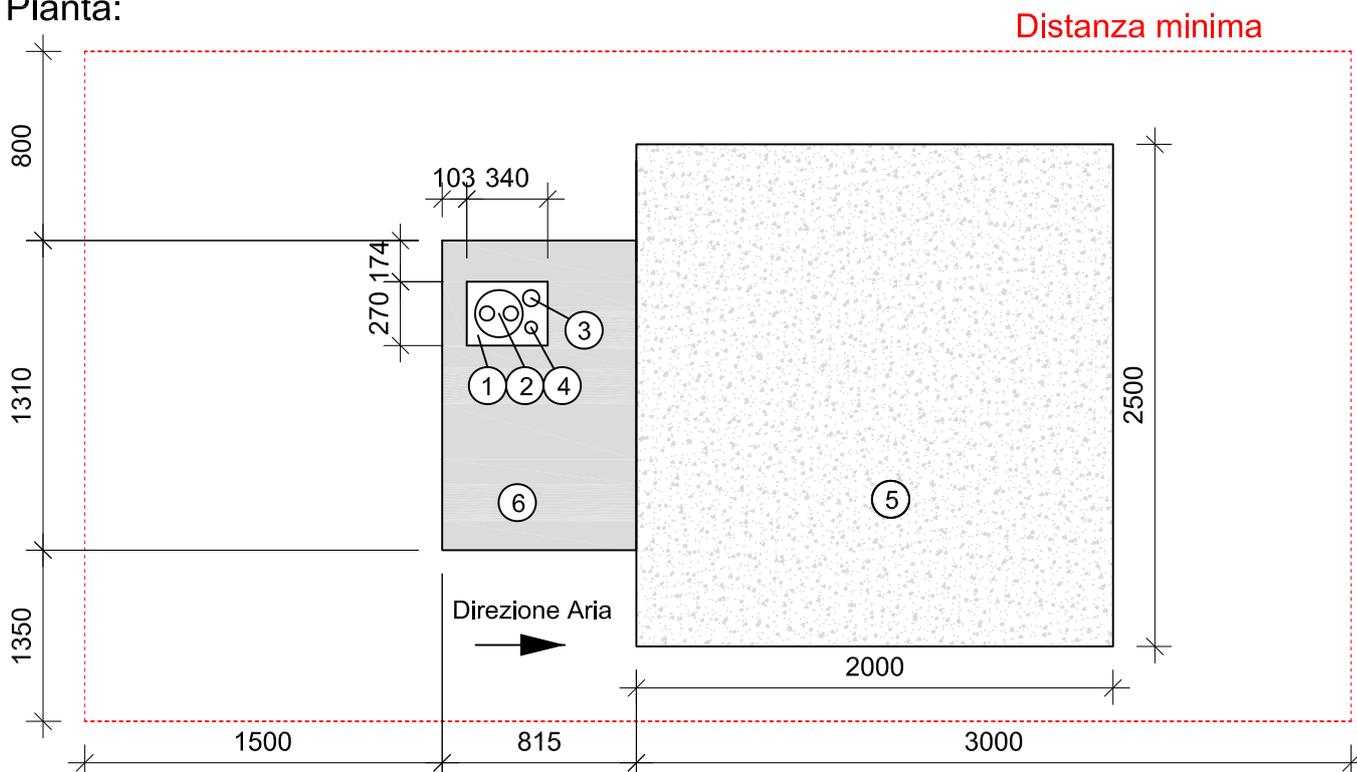

Occorre evitare la formazione di sacche d'aria fredda. L'aria di espulsione deve poter defluire senza ostacoli per evitare il ricircolo. La distanza dalle pareti laterali dell'edificio deve essere di almeno 0.8 m.

Leggenda :

- 1 Dopo il montaggio della PDC, il risparmio nello zoccolo deve essere chiuso.
- 2 Tubo fodera per AT/RT PDC D=200mm, il tubo fodera deve sporgere ca. 10mm sopra lo zoccolo
- 3 Tubo fodera per cavi elettrici D=70 mm, il tubo fodera deve sporgere ca. 10mm sopra lo zoccolo
- 4 Scarico condensa D=50mm, condotta con sicurezza anti-gelo
- 5 Superficie filtrante (p.e. ghiaia) dalla parte espulsione dell'aria
- 6 Altezza dello zoccolo >150 mm