



Tipo apparecchio

Hybrox 11 / 16


Pianta:

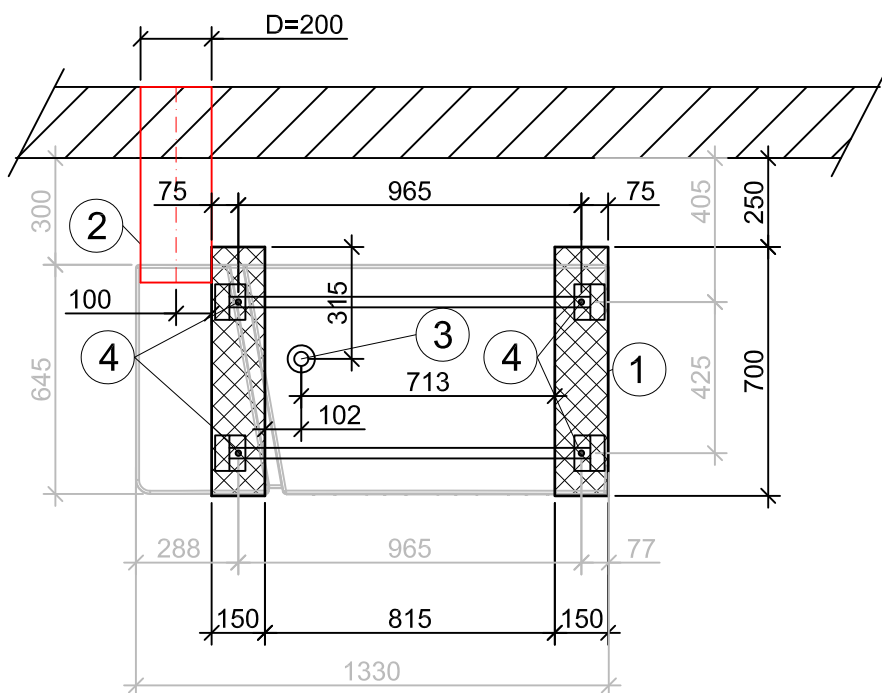

Vista laterale:

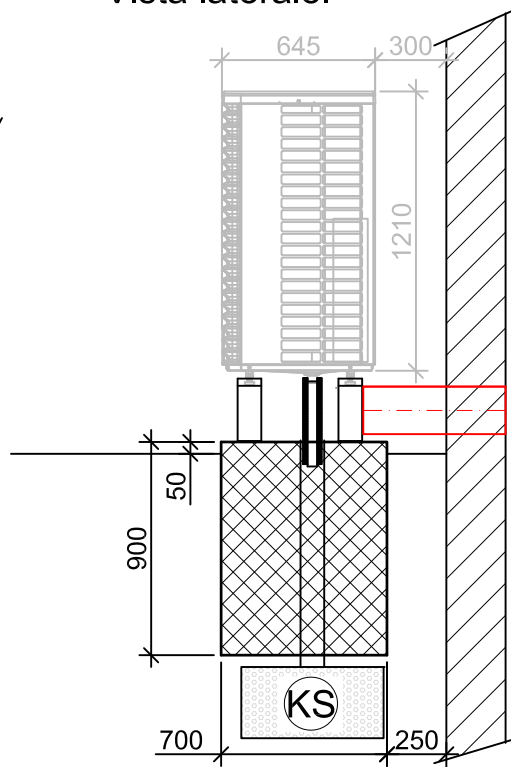

Vista frontale:

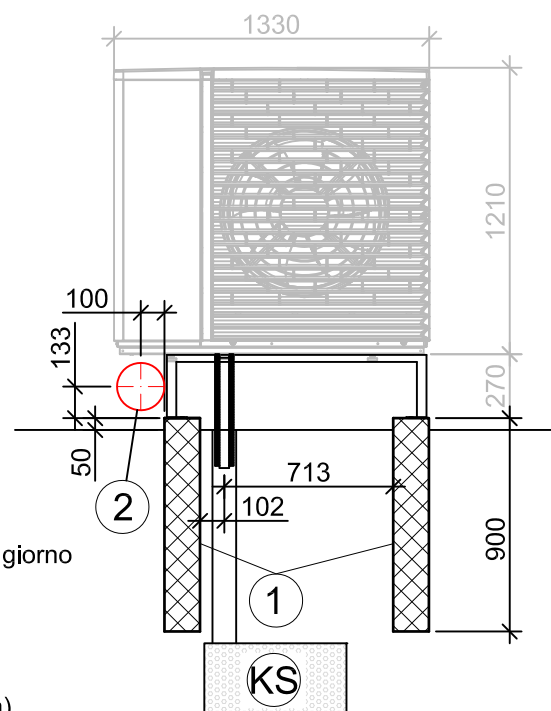

Legenda:

- 1 Fondazione a strisce LxLxH: 700x150x900mm
- 2 Tubo vuoto DN 200
Utilizzare curve a 45° al massimo e garantire un ampio raggio.
Non utilizzare curve a 90°
Per l'installazione di:
- 2x tubo ANSI DN 32 isolato
- Guaina vuota Ø50mm per il cavo di collegamento elettrico
- Guaina vuota Ø35mm per il cavo BUS
- 3 Tubo flessibile per la condensa Ø=40mm, posato nel terreno al di sotto della profondità del gelo
Isolamento necessario sotto l'HP e sopra il terreno
- 4 Punto di fissaggio della staffa a pavimento
- KS Strato di ghiaia per assorbire fino a 100 litri di acqua di condensa al giorno
Come zona cuscinetto per le infiltrazioni

Importante:

1 metro di distanza dalla pompa di calore da finestre, porte, pozzi di luce, aperture di ventilazione e fonti di accensione (vedere distanze di sicurezza).

Tutte le guarnizioni dei tubi di rivestimento e delle entrate dell'abitazione devono essere fornite dal cliente.


Il vaporizzatore deve trovarsi al di sopra del livello della neve locale.

Nei luoghi esposti al vento, è necessario utilizzare il dispositivo di sicurezza del supporto SFS.


Tipo apparecchio

Hybrox 11 / 16


Pianta:

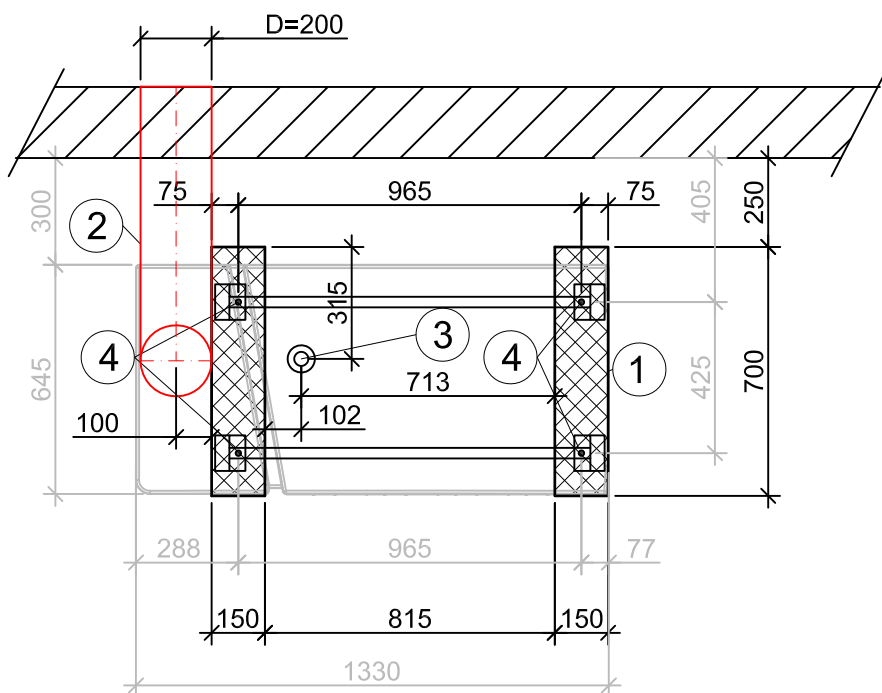

Vista laterale:

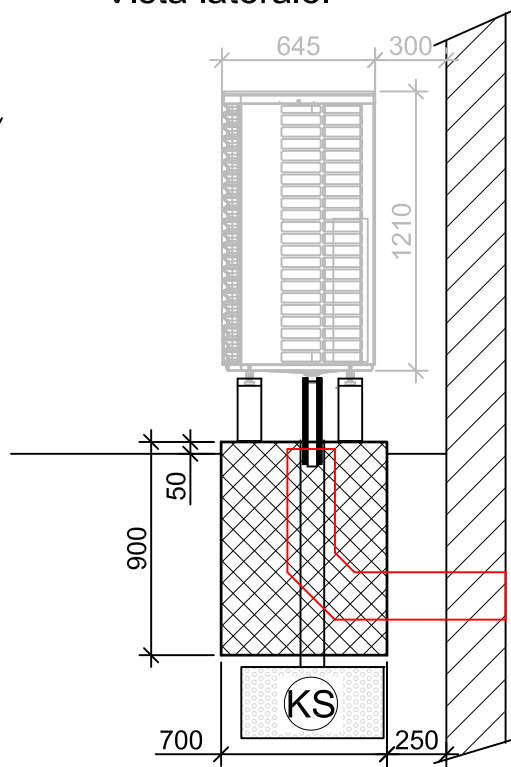

Vista frontale:

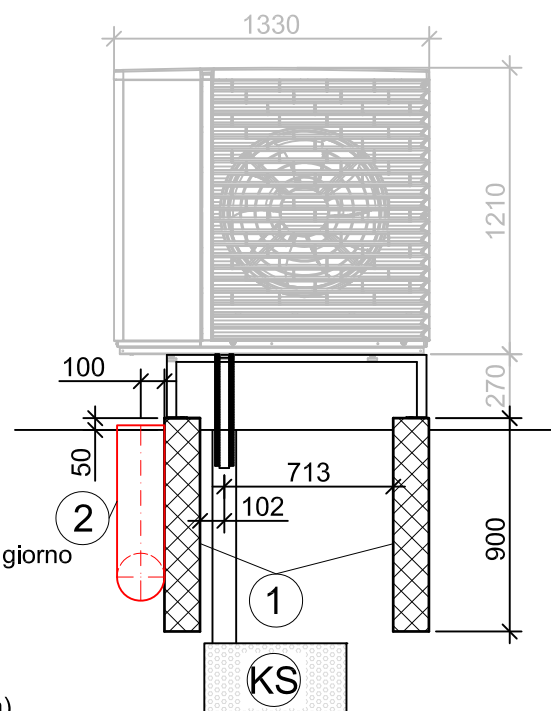

Legenda:

- 1 Fondazione a strisce LxLxH: 700x150x900mm
- 2 Tubo vuoto DN 200
Utilizzare curve a 45° al massimo e garantire un ampio raggio.
Non utilizzare curve a 90°
Per l'installazione di:
- 2x tubo ANSI DN 32 isolato
- Guaina vuota Ø50mm per il cavo di collegamento elettrico
- Guaina vuota Ø35mm per il cavo BUS
- 3 Tubo flessibile per la condensa Ø=40mm, posato nel terreno al di sotto della profondità del gelo
Isolamento necessario sotto l'HP e sopra il terreno
- 4 Punto di fissaggio della staffa a pavimento
- KS Strato di ghiaia per assorbire fino a 100 litri di acqua di condensa al giorno
Come zona cuscinetto per le infiltrazioni

Importante:

1 metro di distanza dalla pompa di calore da finestre, porte, pozzi di luce, aperture di ventilazione e fonti di accensione (vedere distanze di sicurezza).

Tutte le guarnizioni dei tubi di rivestimento e delle entrate dell'abitazione devono essere fornite dal cliente.

Il vaporizzatore deve trovarsi al di sopra del livello della neve locale.