

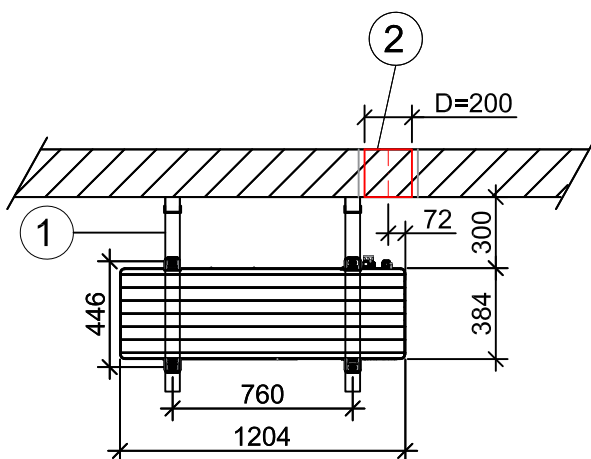


# Hybrox SE 11- Schema di disposizione

## Mensola a parete WKSHSE (raccordo orizzontale)

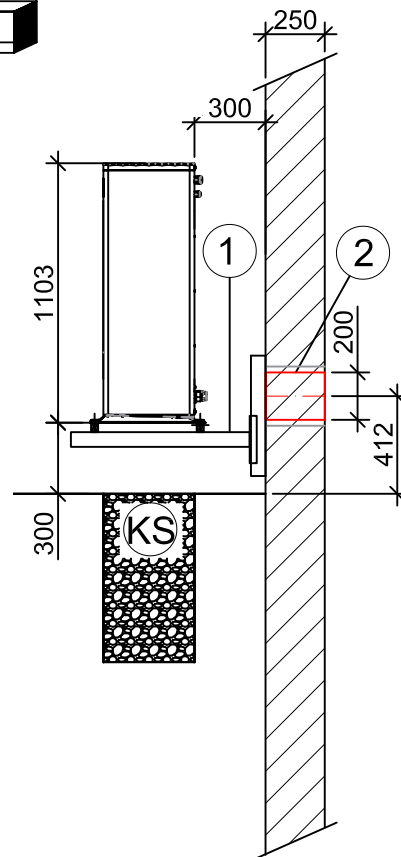

mm

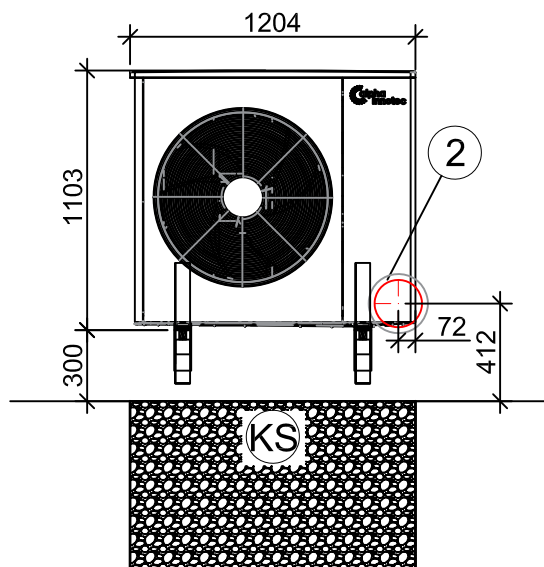

### DISTANZE MINIME NECESSARIE

Alla fine del capitolo sono riportati l'area di protezione, le distanze minime necessarie per il funzionamento e di servizio, nonché le indicazioni per l'installazione.

### Legenda

- 1 mensola a parete
  - 2 Tubo fodera DN200 e sigillatura a cura del cliente
- Per il montaggio di:
- 2x tubo ANSI isolato
  - Leerrohr Ø50 mm für Elektroanschlusskabel
  - Leerrohr Ø35 mm für BUS-Leitung

**KS** Strato di ghiaia in grado di assorbire fino a 100 l di acqua di condensa al giorno come zona tampone per l'infiltrazione. L'evaporatore deve trovarsi al di sopra del livello locale della neve.