

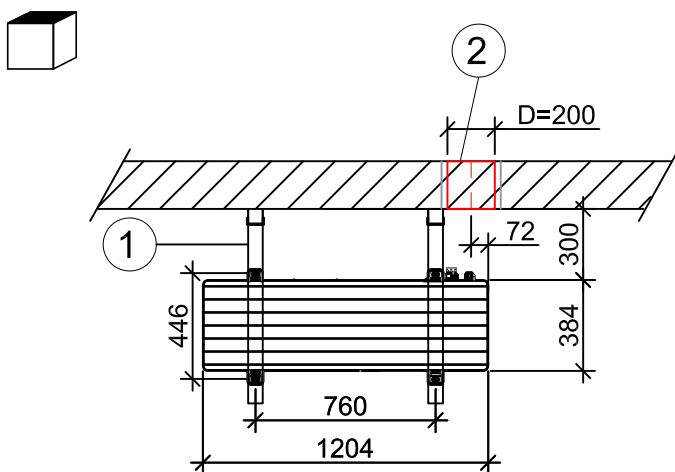


Schema di disposizione - Hybrox SE 14

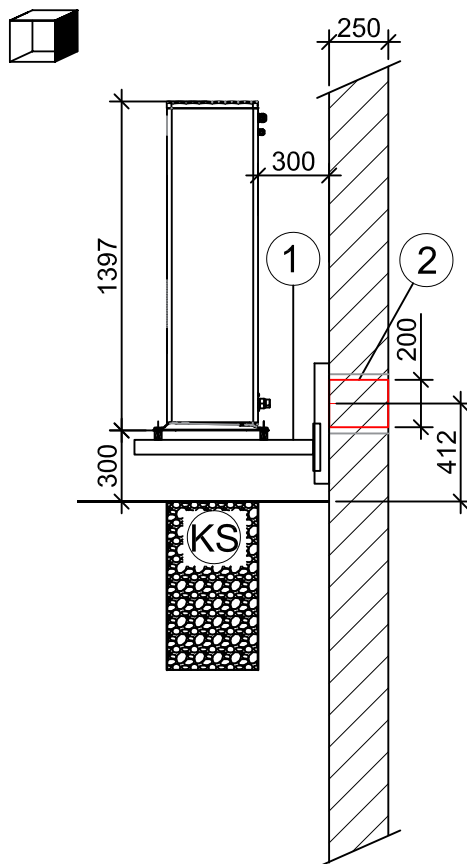

Mensola a parete WKSHSE (raccordo orizzontale)

mm

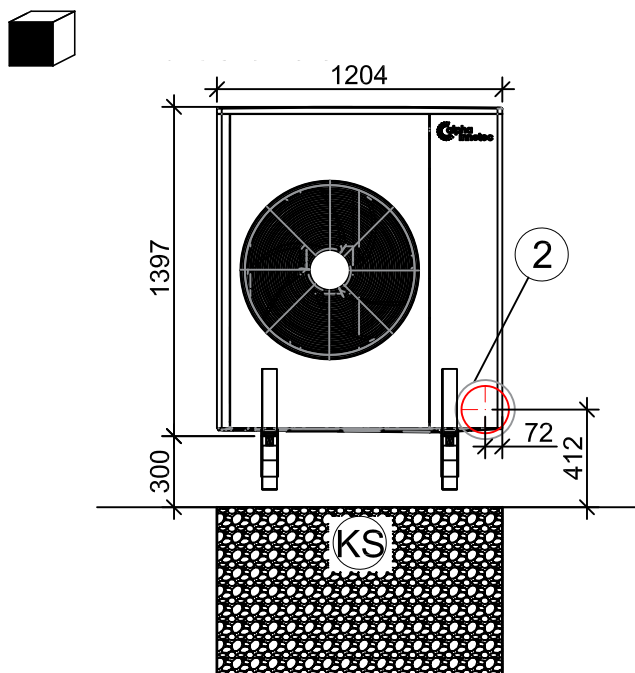

DISTANZE MINIME NECESSARIE

Alla fine del capitolo sono riportati l'area di protezione, le distanze minime necessarie per il funzionamento e di servizio, nonché le indicazioni per l'installazione.

Legenda

- 1 mensola a parete
 - 2 Tubo fodera DN200 e sigillatura a cura del cliente
- Per il montaggio di:
- 2x tubo ANSI isolato
 - Tubo fodera Ø50mm per cavo di collegamento elettrico
 - Tubo fodera Ø35mm per cavo BUS

KS Strato di ghiaia in grado di assorbire fino a 100 l di acqua di condensa al giorno come zona tampone per l'infiltrazione
Der Verdampfer muss oberhalb der lokalen Schneehöhe liegen.