

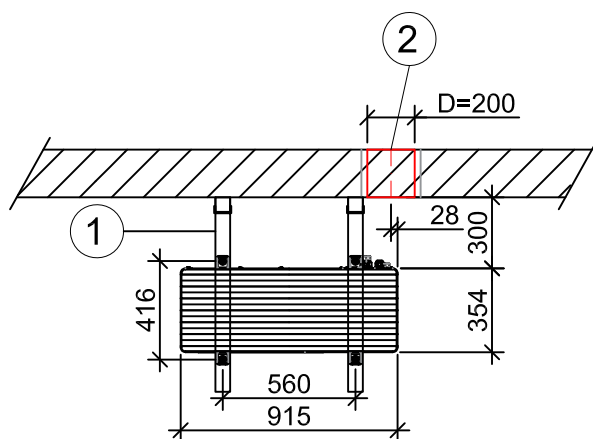


Hybrox SE 5 - Schema di disposizione

Mensola a parete WKSHSE (raccordo orizzontale)

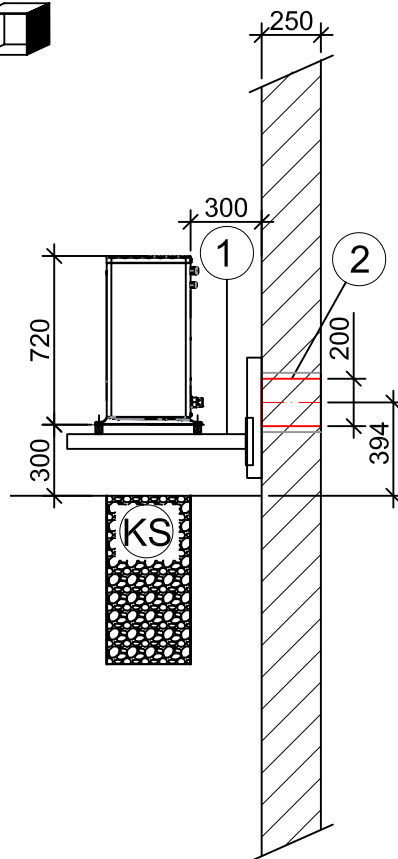

mm

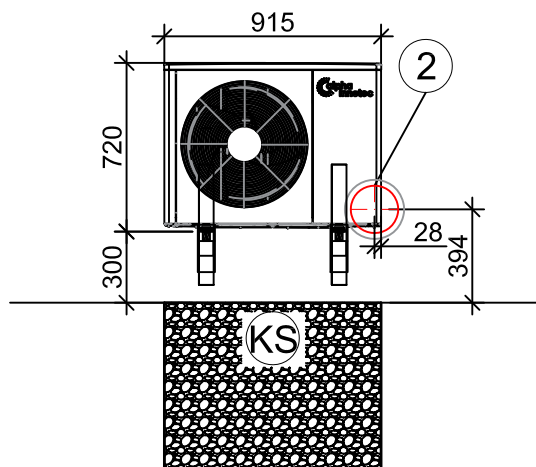

DISTANZE MINIME NECESSARIE

Alla fine del capitolo sono riportati l'area di protezione, le distanze minime necessarie per il funzionamento e di servizio, nonché le indicazioni per l'installazione.

Legenda

- 1 Mensola a parete
 - 2 Tubo fodera DN200 e sigillatura a cura del cliente
- Per il montaggio di:
- 2x tubo ANSI isolato
 - Tubo fodera Ø50 mm per cavo di collegamento elettrico
 - Tubo fodera Ø35 mm per cavo BUS

KS Strato di ghiaia in grado di assorbire fino a 50 l di acqua di condensa al giorno come zona tampone per l'infiltrazione. L'evaporatore deve trovarsi al di sopra del livello locale della neve.