

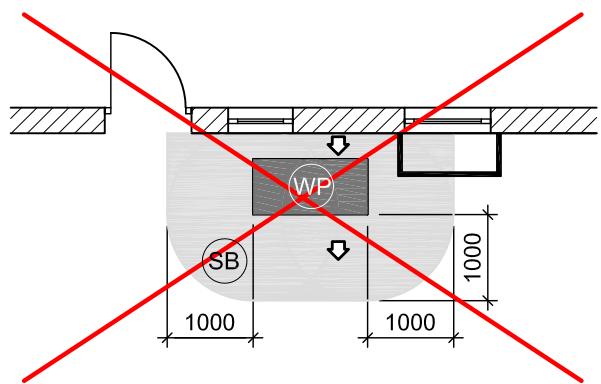
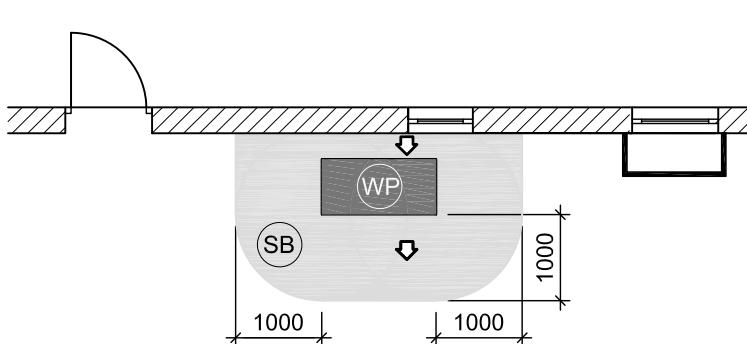



Pianta:

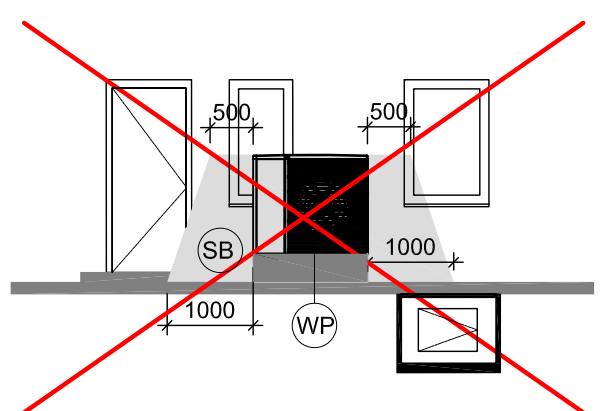

Vista frontale:

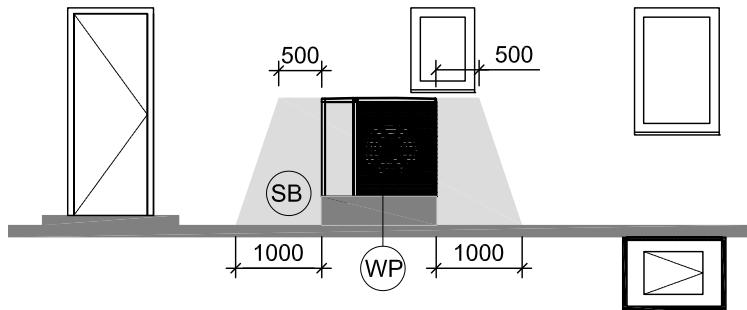

Pianta Installazione in campo aperto:

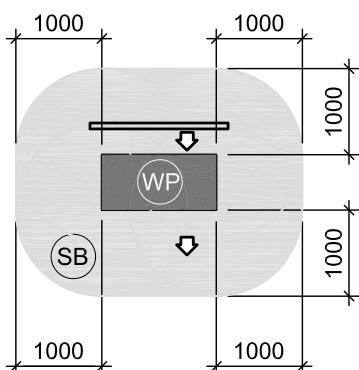

 WP Pompa di calore

 Pannello posteriore

 SB Area protetta

La pompa di calore con refrigerante R290 può essere installata solo all'esterno.

Nell'area protetta tra il bordo superiore dell'apparecchio e il suolo non devono trovarsi fonti di accensione, prese, interruttori, porte, finestre, punti luce, aperture di ventilazione ecc.

L'area protetta non deve estendersi alle proprietà vicine o alle aree di circolazione.

Il condotto a parete attraverso l'involucro dell'edificio deve essere a tenuta di gas.

L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che, in caso di perdita, il refrigerante non possa penetrare nell'edificio o mettere in pericolo le persone.