



Tipo apparecchio

Hybrox 21


Pianta:

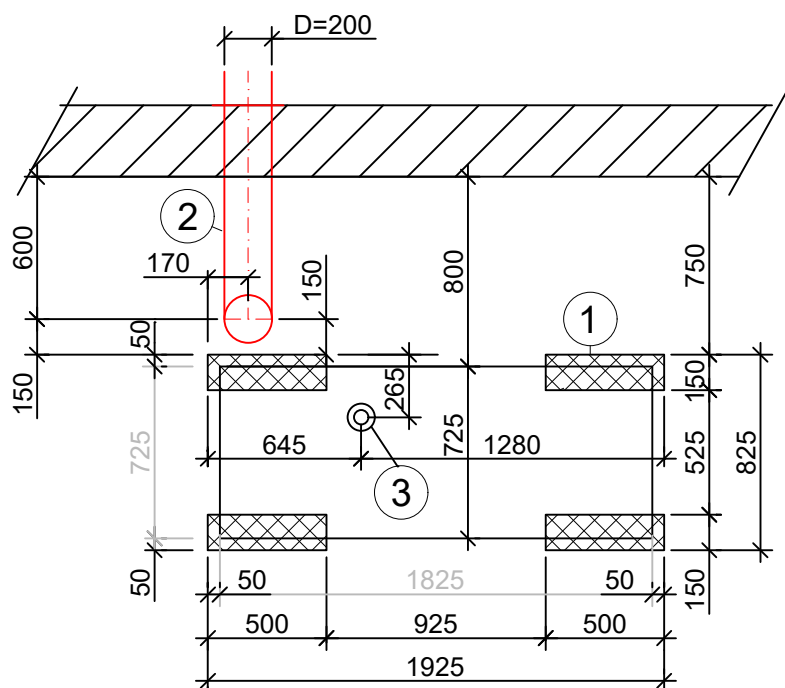

Vista laterale:

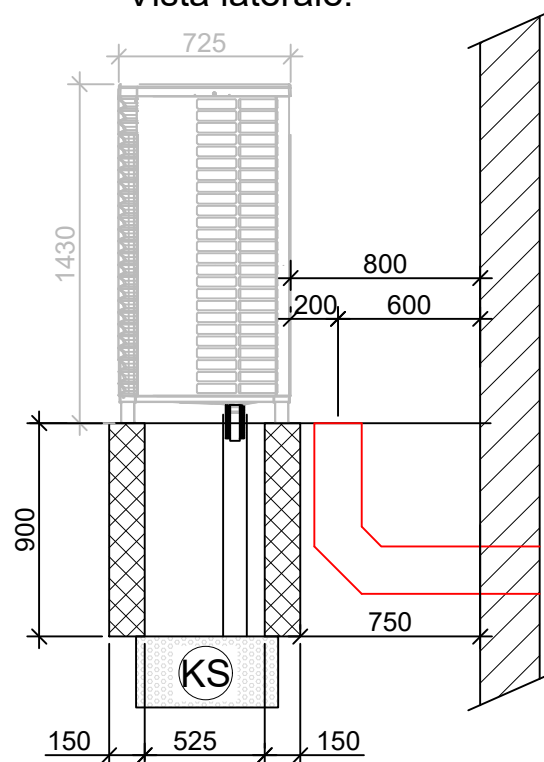

Vista frontale:

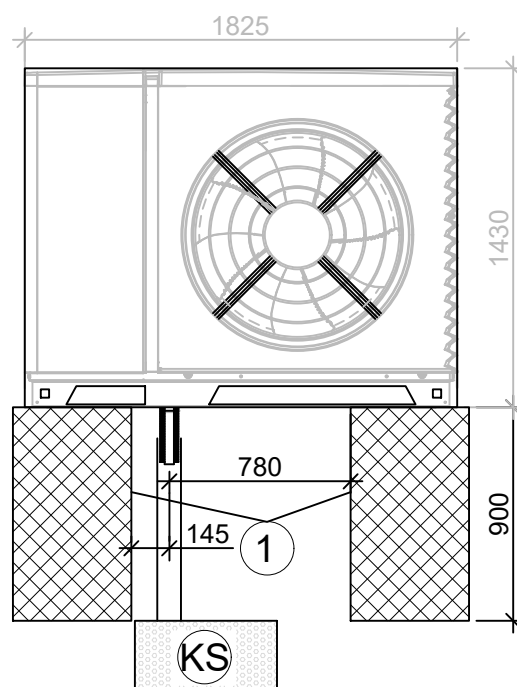

Legenda:

- Legenda:
- | | |
|----|--|
| 1 | Fondazione a strisce LxLxH: 500x150x900mm |
| 2 | Tubo vuoto DN 200 |
| | Utilizzare curve a 45° al massimo e garantire un ampio raggio. |
| | Non utilizzare curve a 90° |
| | Per l'installazione di: |
| | - 2x tubo ANSI DN 32 isolato |
| | - Guaina vuota Ø50mm per il cavo di collegamento elettrico |
| | - Guaina vuota Ø35mm per il cavo BUS |
| 3 | Scarico della condensa Ø=40mm, posato nel terreno al di sotto della profondità del gelo |
| | Isolamento necessario sotto l'HP e sopra il terreno |
| KS | Strato di ghiaia per assorbire fino a 150 litri di acqua di condensa al giorno come zona cuscinetto per le infiltrazioni |

Importante:

1 metro di distanza dalla pompa di calore da finestre, porte, pozzi di luce, aperture di ventilazione e fonti di accensione (vedere distanze di sicurezza).

Tutte le guarnizioni dei tubi di rivestimento e delle entrate dell'abitazione devono essere fornite dal cliente.

Il vaporizzatore deve trovarsi al di sopra del livello della neve locale.

Nei luoghi esposti al vento, è necessario utilizzare il dispositivo di sicurezza del supporto SFS.