


## Tipo apparecchio

## Pezzo interno LWSE-V 06 - 33

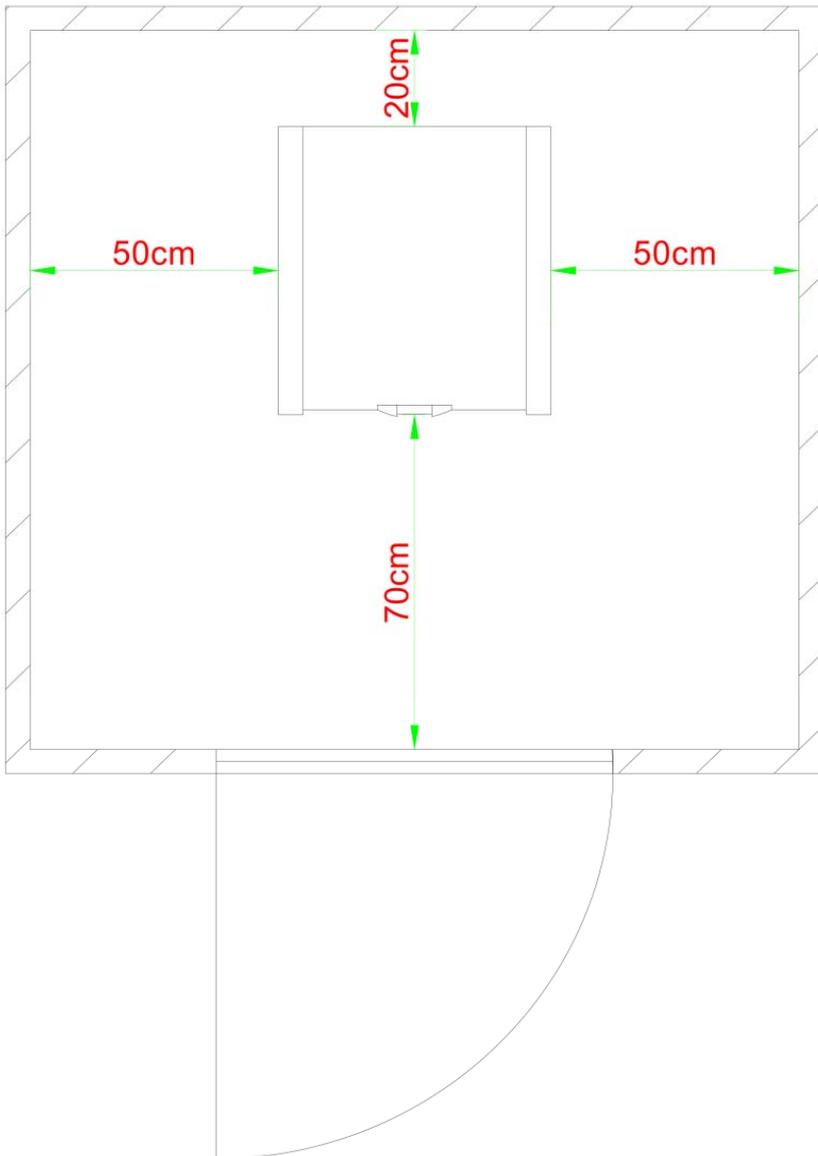

La posa della pompa di calore è possibile in tutti i locali asciutti e sicuri da un eventuale gelo. Camere da letto e di riposo non si devono trovare nella vicinanza del locale tecnico / riscaldamento. La pompa di calore va posata su un livello piano orizzontale. La grandezza del locale per ogni apparecchio deve avere un minimo di  $4\text{m}^2$ . Per esempio con una pompa di calore, un'accumulatore e uno scaldacqua la grandezza del locale deve essere di minimo  $6\text{m}^2$ . Locali tecnici troppo grandi sono da evitare in quanto possono causare delle risonanze. Impianti in aziende industriali o in locali senza finestra esterne è da prevedere assolutamente una ventilazione secondo le norme in vigore.

**Distanza minime:**

La posa dell'apparecchio è da prevedere in tale modo che sia accessibile per il servizio tecnico per lavori di manutenzione e per l'utilizzo della regolazione. Una distanza minima laterale di 50cm e una distanza verso il retro di minimo 20cm come una distanza minima di 70cm sul lato frontale.