


Tipo apparecchio

LWSE-V 06 / 09

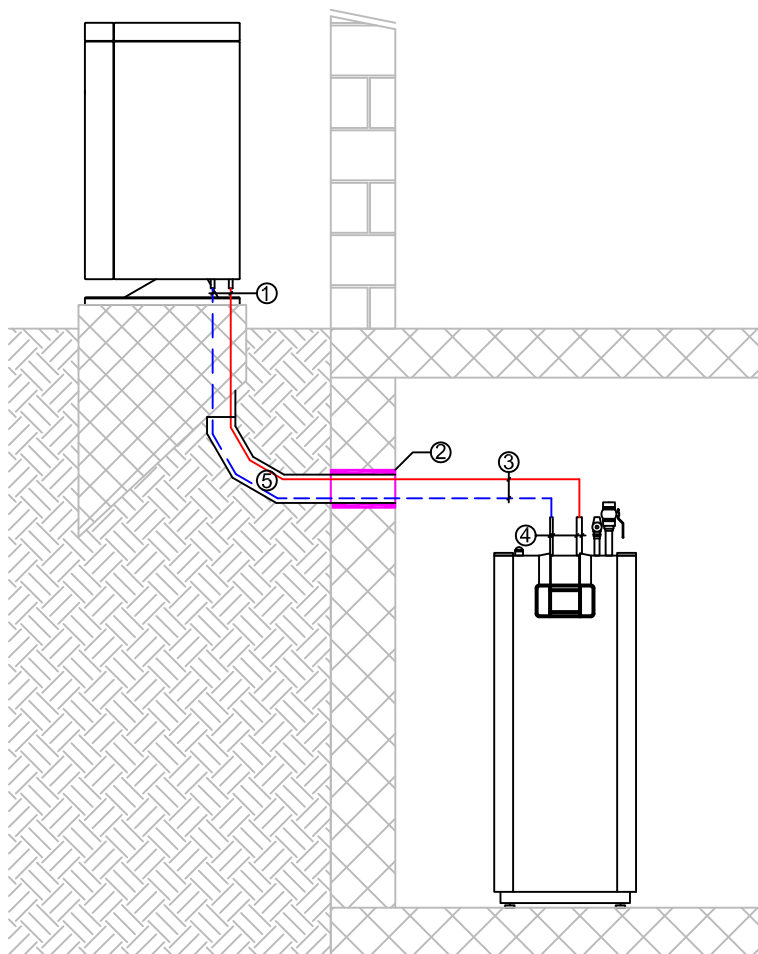

Con questi modelli la condotta di aspirazione gas come pure la condotta del liquido sono eseguiti semplici.

- ① Allacciamento unità esterna:  
1x condotta di aspirazione gas Ø22  
1x condotta liquido Ø12
- ② RDS Passagio murale (Ø200mm o 2xØ100mm)
- ③ Condotta di collegamento massimo 10lfm:  
1x condotta di aspirazione gas Ø22  
1x condotta liquido Ø12
- ④ Allacciamento unità interna:  
1x condotta di aspirazione gas Ø22  
1x condotta liquido Ø12

differenza massima altezza 5m

- ⑤ Diametro condotta min. 200 mm!  
Utilizzare curve con raggio massimo di 30°, mantenere un raggio ampio!  
Nota: curva prestampate a 90° sono vietate!