


## Tipo apparecchio

## SWC 42(H)(K)3 - SWC 122(H)(K)3

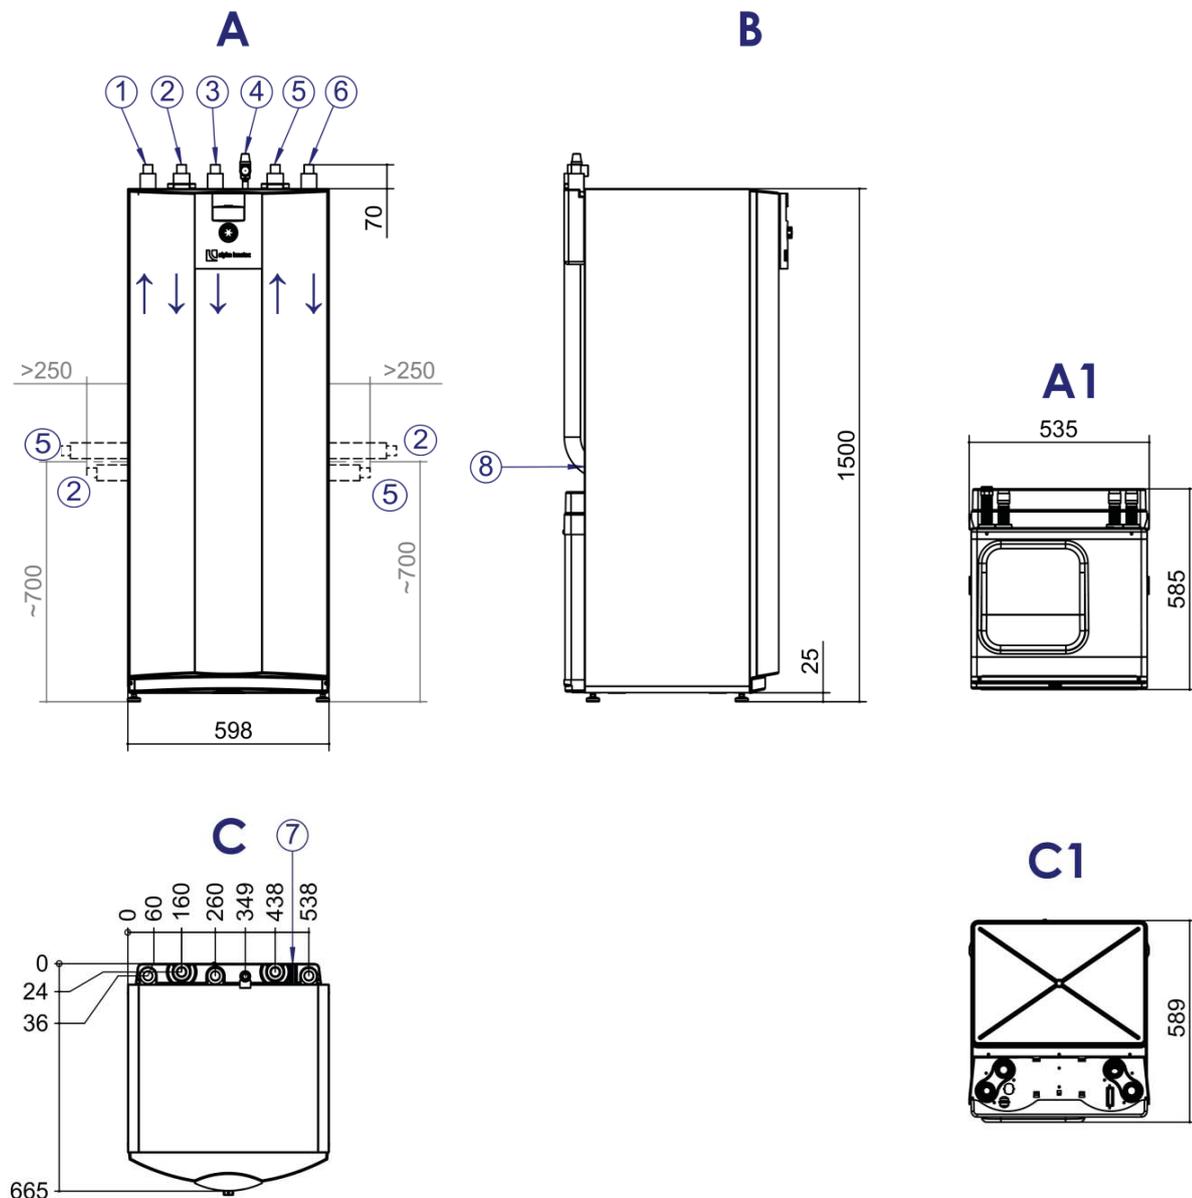

### Legenda:

- |    |   |                              |   |   |  |
|----|---|------------------------------|---|---|--|
| A  | = | Vista anteriore              | 1 | = | Uscita acqua di riscaldamento (mandata) $\varnothing$ 28 esterno                             |
| B  | = | Vista laterale da sinistra   | 2 | = | Ingresso fonte di calore (nella PdC) $\varnothing$ 28 esterno in alto, a destra o a sinistra |
| C  | = | Vista dall'alto              | 3 | = | Ingresso acqua di riscaldamento (ritorno) $\varnothing$ 28 esterno                           |
| A1 | = | Vista frontale box modulare  | 4 | = | Valvola di sicurezza circuito di riscaldamento (in dotazione)                                |
| C1 | = | Vista in pianta box modulare | 5 | = | Uscita fonte di calore (nella PdC) $\varnothing$ 28 esterno in alto, a destra o a sinistra   |
|    |   |                              | 6 | = | Ingresso circuito di carica acqua calda (ritorno) $\varnothing$ 28 esterno                   |
|    |   |                              | 7 | = | Passaggio cavo LIN-Bus   |
|    |   |                              | 8 | = | Passaggio cavo di collegamento   |

Tutte le dimensioni sono essere in mm.