
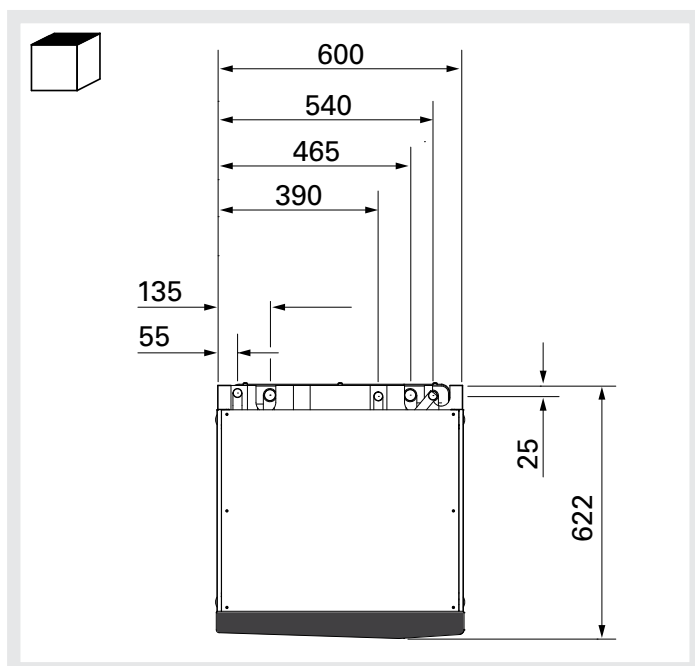
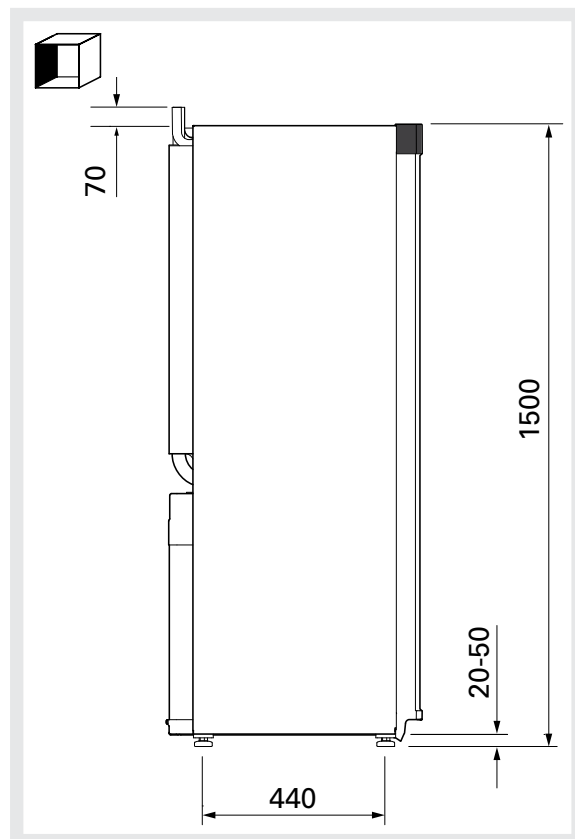


mm

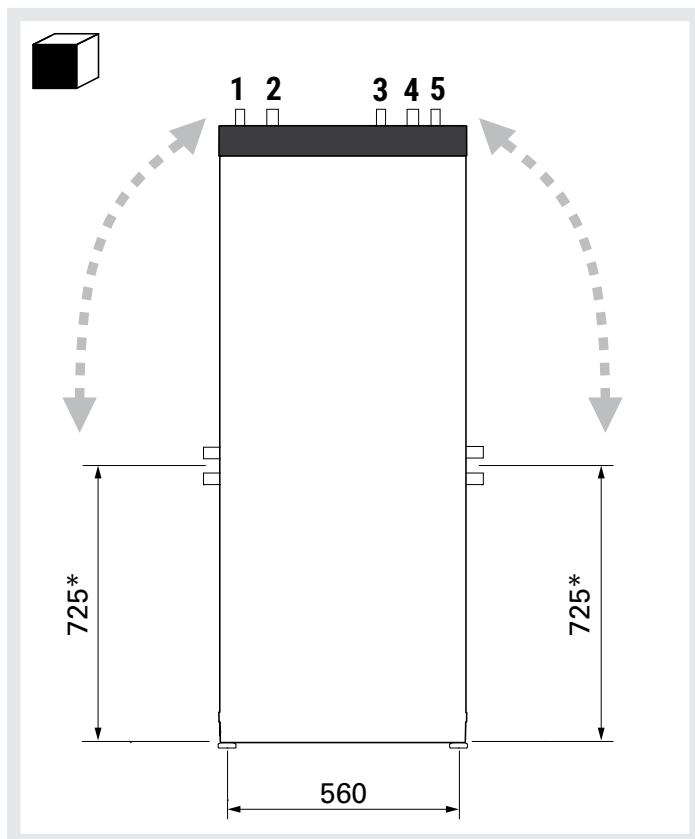

* Questa misura è valida quando i tubi del fluido termovettore (collegamento laterale) formano un angolo di 90°. La misura può variare verticalmente di circa ± 100 mm, poiché i tubi del fluido termovettore sono in parte costituiti da tubi flessibili.

Legenda

- 1 Andata del riscaldamento
Tipo 8 Diametro esterno $\varnothing$ 22 mm
Tipo 13/18 Diametro esterno $\varnothing$ 28 mm
- 2 Entrata della fonte di calore (nella pompa di calore)
Diametro esterno $\varnothing$ 28 mm
a scelta in alto, a destra o a sinistra
- 3 Mandata dell'accumulatore di acqua calda
Tipo 8 Diametro esterno $\varnothing$ 22 mm
Tipo 13/18 Diametro esterno $\varnothing$ 28 mm
- 4 Uscita della fonte di calore (dalla pompa di calore)
Diametro esterno $\varnothing$ 28 mm
a scelta in alto, a destra o a sinistra
- 5 Ritorno del riscaldamento
Tipo 8 Diametro esterno $\varnothing$ 22 mm
Tipo 13/18 Diametro esterno $\varnothing$ 28 mm

DISTANZE MINIME OBBLIGATORIE / SISTEMA DI SICUREZZA

Di seguito sono riportate le distanze minime e di servizio necessarie per il corretto funzionamento. Il sistema di sicurezza e gli esempi relativi al percorso del condotto di scarico sono illustrati alla fine del capitolo.

Sistema di sicurezza,
S217

